



VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015

Obsah

1. Základní identifikační údaje.....	2
2. Statutární orgány sdružení	2
3. Činnost a hospodaření sdružení v roce 2015.....	2
4. Majetek	3
5. Personální zajištění	4
6. Evidence odběratelů.....	4
7. Zásobování pitnou vodou - soustava, rozvodné sítě.....	5
7.1. Výroba a rozvod pitné vody	5
7.2. Vodné, kalkulace a náklady v roce 2015.....	7
7.3. Kvalita pitné vody	9
8. Odvádění a čištění odpadních vod města Bechyně	9
8.1. Odvádění a čištění odpadních vod.....	9
8.2. Stočné, kalkulace a náklady v roce 2015	11
8.3. Kvalita vypouštěných odpadních vod.....	12
9. Odvádění odpadních vod Hvožďany, Senožaty, Lišky.....	12
9.1. Odvádění odpadních vod.....	12
9.2. Stočné, kalkulace a náklady v roce 2015	13
10. Odvádění odpadních vod obce Soudoměřice u Bechyně	14
10.1. Odvádění odpadních vod.....	14
10.2. Stočné, kalkulace a náklady v roce 2015	14
11. Odvádění odpadních vod obce Radětice.....	15
11.1. Odvádění odpadních vod.....	15
11.2. Stočné, kalkulace a náklady pro rok 2015.....	16

1. Základní identifikační údaje

Název: Vodárenské sdružení Bechyňsko
Sídlo: Parkány 548, Bechyně
Datum vzniku: 7.11.1996
Právní forma: zájmové sdružení právnických osob

Sdružení je zapsáno ve spolkovém rejstříku, spisová značka L6353, vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích.

IČ: 65972104
DIČ: CZ66972104
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Bechyně,
číslo účtu 0702053369/0800
číslo účtu 35-0702053369/0800

Členské obce: Město Bechyně
Obec Březnice
Obec Černýšovice
Obec Haškovcova Lhota
Obec Hodětín
Obec Radětice
Obec Sudoměřice u Bechyně

2. Statutární orgány sdružení

Valná hromada: Valnou hromadu tvoří zástupci obcí pověřeni obecním zastupitelstvem. Její působnost upravuje §7 Stanov Vodárenského sdružení Bechyňsko.

Jednatelé: Působnost jednatelů upravuje §8 Stanov Vodárenského sdružení Bechyňsko
Jednatelé sdružení k 31.12.2015:
Ing. Pavel Houdek, starosta města Bechyně
pan Stanislav Houdek, starosta obce Sudoměřice u Bechyně
Ing. Josef Svoboda, starosta obce Radětice

Ředitelka: Působnost ředitele upravuje §9 Stanov Vodárenského sdružení Bechyňsko
Ředitelkou byla jmenována Ing. Zdenka Sosnová

3. Činnost a hospodaření sdružení v roce 2015

Předmět a činnost sdružení:

1. výroba a dodávka pitné vody pro obyvatelstvo a ostatní odběratele
2. odvádění a čištění odpadních vod
3. ostatní odborné činnosti s tím související, např. výstavba nových vodohospodářských zařízení, opravy a údržba stávajících zařízení

Pro zajištění předmětu činnosti, byla vydána tato živnostenská oprávnění:

- Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
- Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
- Velkoobchod a maloobchod
- Opravy a údržba potřeb pro domácnosti, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Vodárenské sdružení Bechyňsko provozuje vodovody a kanalizace na základě „Smlouvy o nájmu a o provozování vodovodních, kanalizačních a dalších vodohospodářských zařízení a poskytování služeb s tím souvisejících“ evidované na MěÚ Bechyně pod č.ev. 255/2008-sml.

Výroba a dodávka pitné vody pro obyvatelstvo a ostatní odběratele a odvádění a čištění odpadních vod jsou vykonávány na základě povolení Krajského úřadu Jihočeského kraje, odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví rozhodnutí krajského úřadu čj. KUJCK 5879/2005 OZZL/Ryb z 14.3.2005, čj. KUJCK 21383/2009 OZZL/11Ryb z 10.8.2009 a KUJCK 2126/2012 OZZL/3/Ryb z 13.2.2012.

Hlavní činností Vodárenského sdružení Bechyňsko bylo provozování vodovodů a kanalizací v obcích sdružení a hlavním zdrojem příjmu byly tržby za vodné a stočné.

Celkové tržby za rok 2015 byly ve výši 23 475 351,27 Kč. Celkové výnosy byly 23 638 213,27 Kč. Hospodářský výsledek za rok 2015 byl **86 069,663 Kč**. Hospodaření sdružení skončilo po zdanění se ziskem 76 899,63 Kč.

4. Majetek

Majetek, se kterým hospodaří Vodárenské sdružení Bechyňsko má dvojí povahu:

- 1) Pronajatý majetek od členských obcí sdružení
- 2) Vlastní majetek

1) pronajatý majetek od členských obcí sdružení

- a) Majetek pro výrobu a dodávku pitné vody pro obyvatelstvo a ostatní odběratele (hodnota pronajatého majetku v pořizovacích cenách) 72 001 297,- Kč
- b) Majetek pro odvádění a čištění odpadních vod města Bechyně (hodnota pronajatého majetku v pořizovacích cenách) 235.408.621,82Kč
- c) Majetek pro odvádění a čištění odpadních vod v obci Sudoměřice u Bechyně (hodnota pronajatého majetku – znalecký posudek) 8.740.487,- Kč
- d) Majetek pro odvádění a čištění odpadních vod v obci Radětice (hodnota pronajatého majetku v pořizovacích cenách) 3.149.797,- Kč

Tento pronajatý majetek sdružení neodepisuje. Za pronájem platí obcím nájemné.

Hodnota pronajatého majetku dle metodiky MZe:

		Hodnota pronajatého majetku dle metodiky MZe
soustava	soustava	128 066 290
	zdroje	25 232 700
RVS	Bechyně	118 126 200
	Hvožd'any	11 114 600
	Senožaty	3 511 840
	Sudoměřice u Bechyně	14 776 890
	Bechyňská Smoleč	8 739 830
	Bežerovice vč. přív řadu	2 828 600
	Haškovcova Lhota	9 553 270
	Březnice	11 638 670
	Hodětín	2 458 000
	Nová Ves	1 651 850
	Černýšovice	13 312 730
	Hutě	6 656 170
	Radětice	13 756 760

kanalizace	Bechyně	307 239 000
	ČOV Bechyně	65 488 800
	Senožaty	8 825 420
	Hvožďany	15 743 600
	Sudoměřice u Bechyně	27 315 340
	Bechyňská Smoleč	6 434 030
	Radětice	17 383 400
CELKEM		819 853 990

2) vlastní majetek

a) dlouhodobý nehmotný majetek (software)	329.398,40 Kč
b) dlouhodobý hmotný majetek	19.576.253,91 Kč
c) oprávky k dlouhodobému majetku celkem	-14.609.967,10 Kč

5. Personální zajištění

K 31.12.2015 bylo ve sdružení zaměstnáno celkem 18 zaměstnanců, z toho 3 byli zaměstnání na zkrácený úvazek. Tři zaměstnanci pracují ve 12 hod. směnách vč. sobot, nedělí a svátků. Ostatní zaměstnanci mají pravidelnou v 8 hod. pracovní dobu. Pět zaměstnanců drží v týdenních cyklech pohotovost 24 hod. denně vč. sobot, nedělí a svátků. Celkové mzdové náklady vč. sociálního a zdravotního pojištění a vč. odměn členům valné hromady činily 8 339 724 Kč.

6. Evidence odběratelů

S odběrateli jsou uzavřeny písemné smlouvy na dodávku vody a odvádění odpadních vod. Pro fakturaci je využíván software společnosti DATAINFO, spol. s r.o., 17.listopadu 272, Červený Kostelec. Platby za vodné a stočné jsou přijímány na podúčet sdružení.

V tabulce je počet přípojek v jednotlivých obcích a počet osazených vodoměrů k 31.12.2015. Pro porovnání je uvedeno i procento osazených vodoměrů v roce 2011.

	počet vodovodních přípojek	počet vodoměrů	% osazených vodoměrů v roce 2015	% osazených vodoměrů v roce 2011	počet kanalizačních přípojek
Bechyně	969	968	99,90	99,69	856
Hvožďany	66	66	100,00	100,00	49
Senožaty	41	33	80,48	67,50	22
Sudoměřice u Bechyně	188	186	98,91	98,94	153
Bechyňská Smoleč	63	52	82,53	82,54	53
Bežerovice	11	9	81,82	81,82	
Hodětín	24	21	87,50	87,50	
Nová Ves	18	18	100,00	61,11	
Březnice	69	69	100,00	100,00	
Černýšovice	51	45	88,20	80,85	
Hutě	32	32	100,00	100,00	
Haškovcova Lhota	45	39	86,67	66,67	
Radětice	66	65	98,46	98,48	86
celkem	1643	1603	97,57	95,87	1219

7. Zásobování pitnou vodou - soustava, rozvodné sítě

7.1. Výroba a rozvod pitné vody

Vodárenské sdružení Bechyňsko provozuje celkem dva zdroje pitné vody:

vrtů B-4, B-4a v Nové Vsi – povolený odběr max. 17 l/s, 529 200 m³/rok

studny S-1, S-2 v Sudoměřici u Bechyně – povolený odběr 10 l/s, 311 500 m³/rok


Platná povolení na odběr podzemní vody:

Nová Ves, Sudoměřice u Bechyně z 1.10.2012 čj.METAB 44454/2012/OŽP/Ba s platností do 31.12.2018.

Zdroje vody ve Hvoždanech (vrt HJ-1 a zářezy) byly po dokončení přívodního řadu z Bechyně do Hvožďan v lednu 2015 odstaveny a byl ukončen odběr podzemní vody.

Úprava pitné vody je prováděna pouze v ÚV Nová Ves. Surová voda má nízké pH a voda obsahuje agresivní oxid uhličitý. Úprava spočívá v odstranění části volného oxidu uhličitého na provzdušňovací věži. Potom voda protéká přes tlakové filtry plněné drceným vápencem frakce 2-4mm. Voda v ostatních zdrojích upravována není.

Pitná voda, která je dodávána odběratelům VSBechyňsko, byla odebírána z vlastních zdrojů a od Jihočeského vodárenského svazu. V roce 2015 bylo ve vlastních zdrojích vyrobeno 385 304 m³ vody. Od Jihočeského vodárenského svazu bylo v roce 2015 nakoupeno 18 657 m³, celkové množství vody realizované 403 961 m³ vody. Voda nakoupená od JVS byla v roce 2015 dodávána převážně odběratelům, kterým není technicky možné dodávat vodu z našich zdrojů a pro odkalení hlavního přivaděče do Bechyně, které se provádí 1 x za 2 roky.

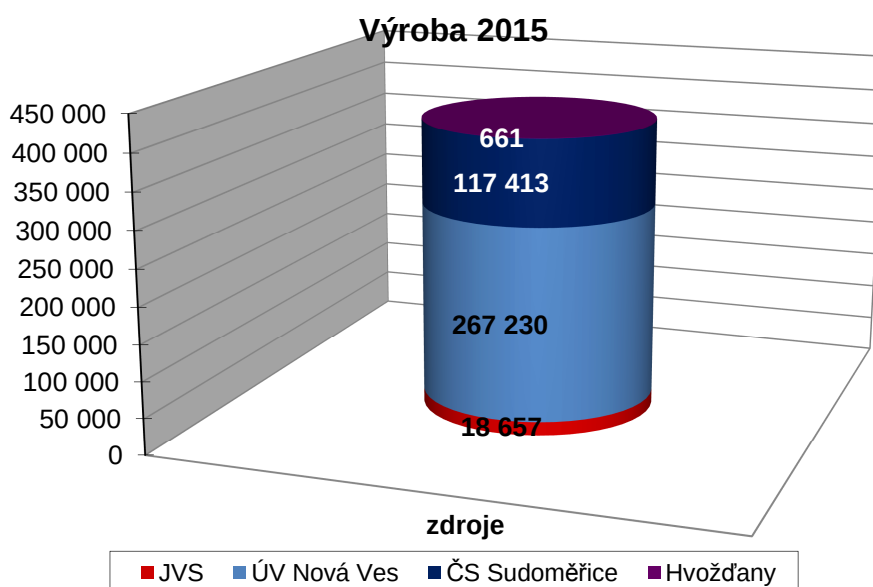


Odběratelům bylo v roce 2015 vyfakturováno 344 389 m³ vody, pro technologii čistírny odpadních vod Bechyně bylo využito 7 323 m³ vody, dalších 149 m³ byla spotřeba vody v provozní budově Vodárenského sdružení Bechyňsko. Celkové množství vody dodané v roce 2015 bylo **351 861 m³**.

V roce 2015 bylo procento ztrát na úrovni roku 2014. Ztráty jsou definovány jako poměr objemu vody nefakturované a objemu vody realizované v procentech.


Celkem realizace v m3	403 961
Voda fakturovaná v m3	351 861
Voda nefakturovaná v m3	52 100
Ztráty %	12,90
Technologická voda v m3	5 670
Ztráty %	11,49

V údajích voda nefakturovaná je i určité množství tzv. technologické vody. V roce 2015 bylo provedeno odkalování hlavního přivaděče do Bechyně (ocel DN400). Tento přivaděč se odkaluje 1x za 2 roky. Na odkalení bylo použito 5 200 m³. Tato voda je nakupována od JVS, protože kapacita našich zdrojů na odkalení nestačí.

V roce 2015 bylo procento nefakturované vody **12,90%**. Po odečtení technologické vody byly ztráty **11,49%** (v roce 2014 byly po odečtení technologické vody ztráty 12,44%).

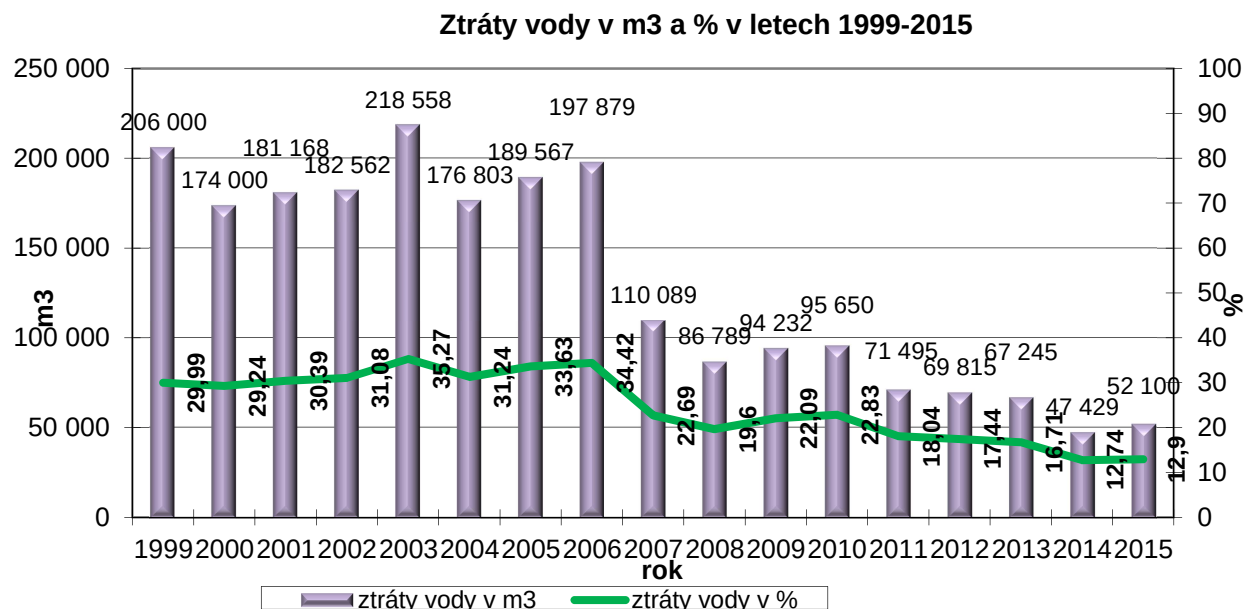

Množství fakturované vody v jednotlivých obcích v m³

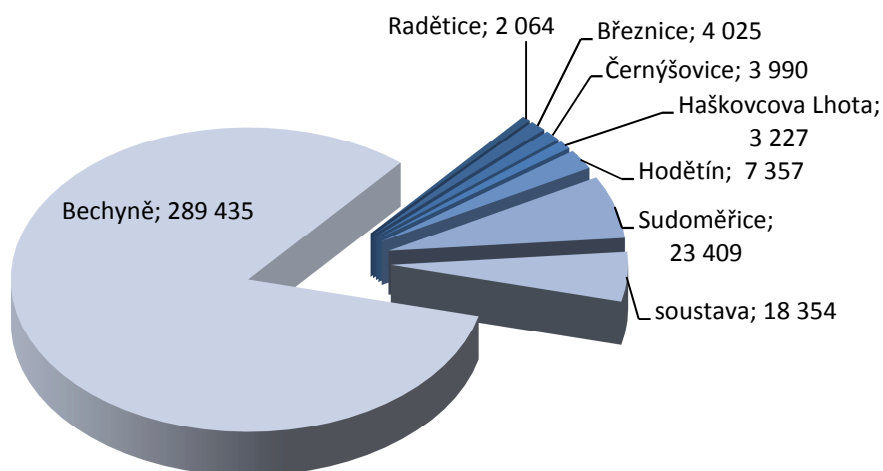

Celková délka vodovodního potrubí pro veřejnou potřebu, které Vodárenské sdružení Bechyňsko provozuje, je **92,94 km**.

Délka vodovodních řadů (bez přípojek) v jednotlivých obcích:

obec	Vodovodní řady, celková délka (km)
soustava Bechyňsko	26,79
Bechyně	27,63
Senožaty	1,16
Hvožďany	3,88
Sudoměřice u Bechyně	4,54
Bechyňská Smoleč vč. přívodního řadu	3,709
Bežerovice	1,03
Březnice vč. přívodního řadu	4
Hodětín	4,43
Nová Ves vč. přívodního řadu	0,76
Haškovcova Lhota vč. přívodního řadu	3,02
Černýšovice vč. přívodního řadu	4,34
Hutě vč. přívodního řadu	2,51
Radětice vč. přívodního řadu	5,14
CELKEM	92,939

7.2. Vodné, kalkulace a náklady v roce 2015


Cena pro vodné pro rok 2015 Bechyňsko

pohyblivá složka	ve výši	39,80 Kč/m³ + 15% DPH = 45,77 Kč/m ³
pevná složka	pro Qn 2,5 (20)	386,- Kč/rok + 15% DPH = 443,90 Kč/rok
	pro Qn 6 (30)	2 049,- Kč/rok + 15% DPH = 2 356,35 Kč/rok
	pro Qn 10 (40)	5 603,- Kč/rok + 15% DPH = 6 443,45 Kč/rok
	pro Qn 15 (50:100)	12 515,- Kč/rok + 15% DPH = 14 392,25 Kč/rok

Qn - trvalý průtok pitné vody vodoměrem v m³/hod. (v závorce je uveden průměr potrubí v mm)



U odběratelů, kde není osazen vodoměr, se pevná složka určuje dle průtoky pitné vody přípojkou v m³/hod. Většina odběratelů má osazen vodoměr Qn 2,5 tj. vodoměr s průtokem 2,5 m³/hod. V domech s více bytovými jednotkami bývá osazen fakturační vodoměr Qn 6 nebo Qn10.

V následujícím grafu je množství dodané vody odběratelům.

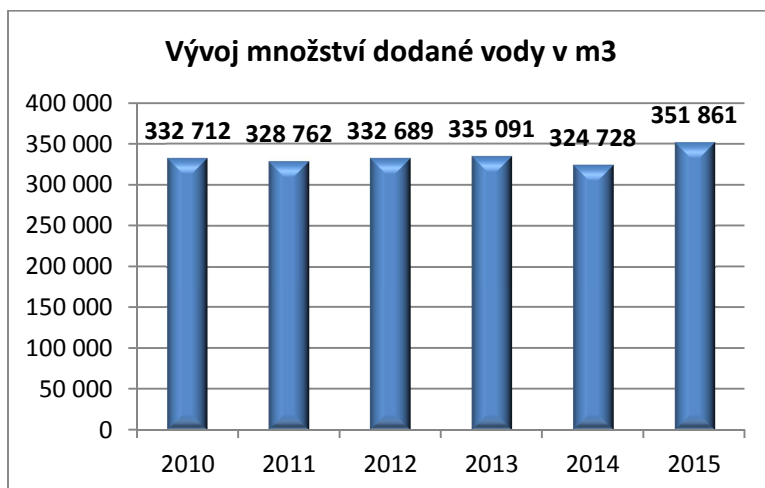

Náklady na soustavě a rozvodných sítích při dodávce pitné vody jsou uvedeny v následujících grafech. Jedná se o náklady v ceně vody předané ze soustavy a v ceně vodného v rozvodných sítích (RVS) pro koncové odběratele.

Kalkulace jsou zveřejněny na: <http://www.vs.bechynsko.cz/informace-pro-odberatele/kalkulace/>

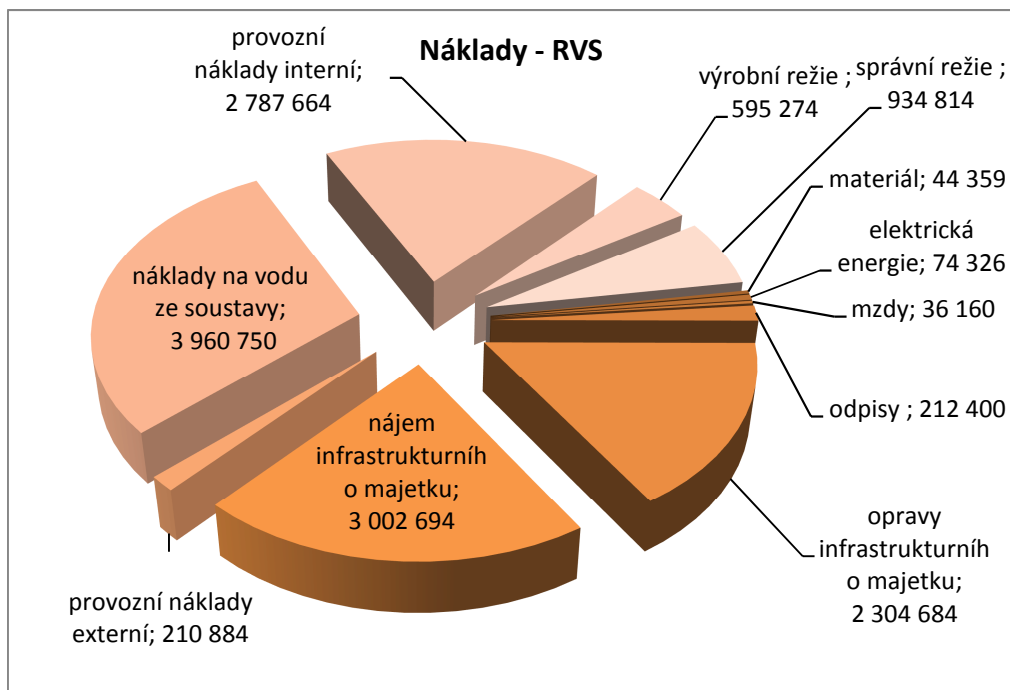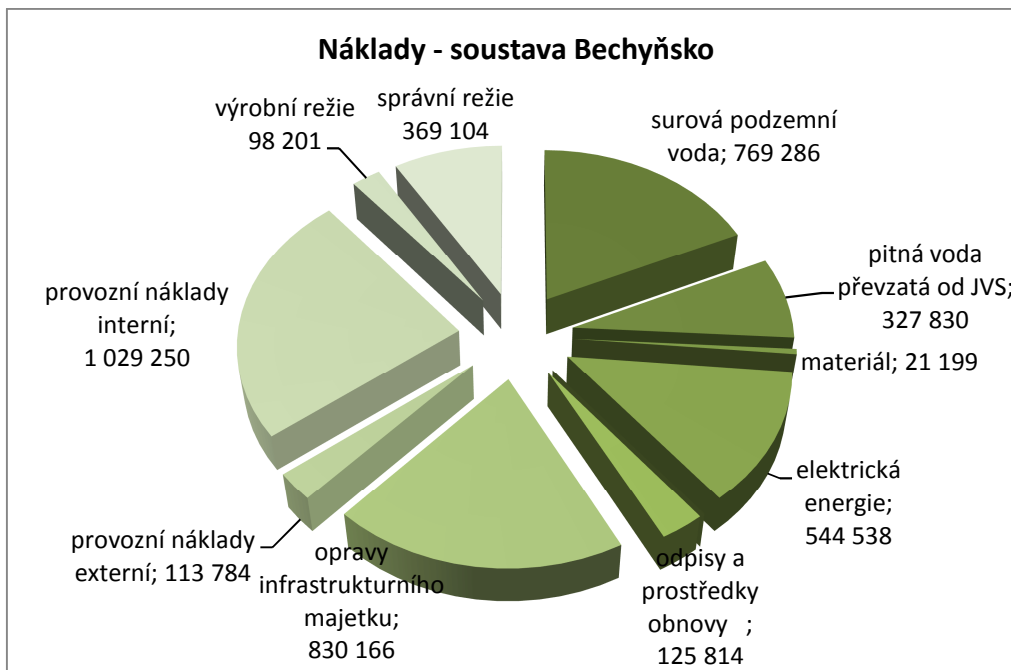

7.3. Kvalita pitné vody

Rozbory pitné vody v roce 2015 prováděla společnost ČEVAK a.s., České Budějovice. Harmonogram odběru vzorků pitné vody je zpracován v souladu s platnou legislativou. Výsledky rozborů pitné vody jsou průběžně zasílány do databáze Ministerstva zdravotnictví. Krajská hygienická stanice provádí každoročně kontrolu prováděných rozborů vč. kontroly dodržování provozních řádů vodovodu.

V roce 2015 Město Bechyně dokončilo výstavbu čerpací stanice a výtlačného řadu do Hvožďan. Tím došlo k propojení vodovodu ve Hvožďanech s rozvodnou sítí v Bechyni a napojení na zdroje v Nové Vsi a Sudoměřicích. Zdroje vody ve Hvožďanech (vrt HJ-1 a zářezy) byly v lednu 2015 odstaveny.

Rozbory pitné vody jsou zveřejněny:

<http://www.vs.bechynsko.cz/informace-pro-odberatele/kvalita-vody/>

8. Odvádění a čištění odpadních vod města Bechyně

8.1. Odvádění a čištění odpadních vod

Vodárenské sdružení Bechyňsko provozuje v Bechyni 24,92 km kanalizačních řadů, v Senožatech 1,41 km a ve Hvožďanech 1,89 km.

Kanalizace pro veřejnou potřebu je provozována dle provozního řádu kanalizace města Bechyně, dle provozního řádu čistírny odpadních vod a dle schváleného kanalizačního řádu. Kanalizační síť města Bechyně je jednotná z různých materiálů a je zakončena mechanicko-biologickou čistírnou odpadních vod. Některé nemovitosti nejsou napojeny na kanalizaci a odpadní vody odtékají přímo do vodoteče. Pro vypouštění odpadních vod z kanalizace pro veřejnou potřebu do vodních toků jsou vydána povolení:

čj. VH 2221/3/02-Ja ze 4.7.2002 pro vypouštění odpadních vod z volných výpustí Zářečí, Lišky, Senožaty, Hvožďany


čj. METAB 42285/2010/OŽP/Ja z 31.8.2010 vypouštění odpadních vod z volných výpustí Zářečí, Lišky, Senožaty, Hvožďany – prodloužení platnosti povolení

čj. ZP 8224/2/03 z 15.12.2003 pro vypouštění odpadních vod z ČOV

čj. METAB 54301/2015/OŽP/Ja z 9.11.2015 – povolení vypouštění odpadních z ČOV


V následujícím grafu je vývoj množství čištěných vod - ve sloupci přítok na ČOV je uvedeno množství vod, které byly vyčištěny přes tzv. hrubé předčištění Huber Ro5, v dalším sloupci jsou uvedeny biologicky čištěné odpadní vody.

Odpadní voda čištěná na ČOV

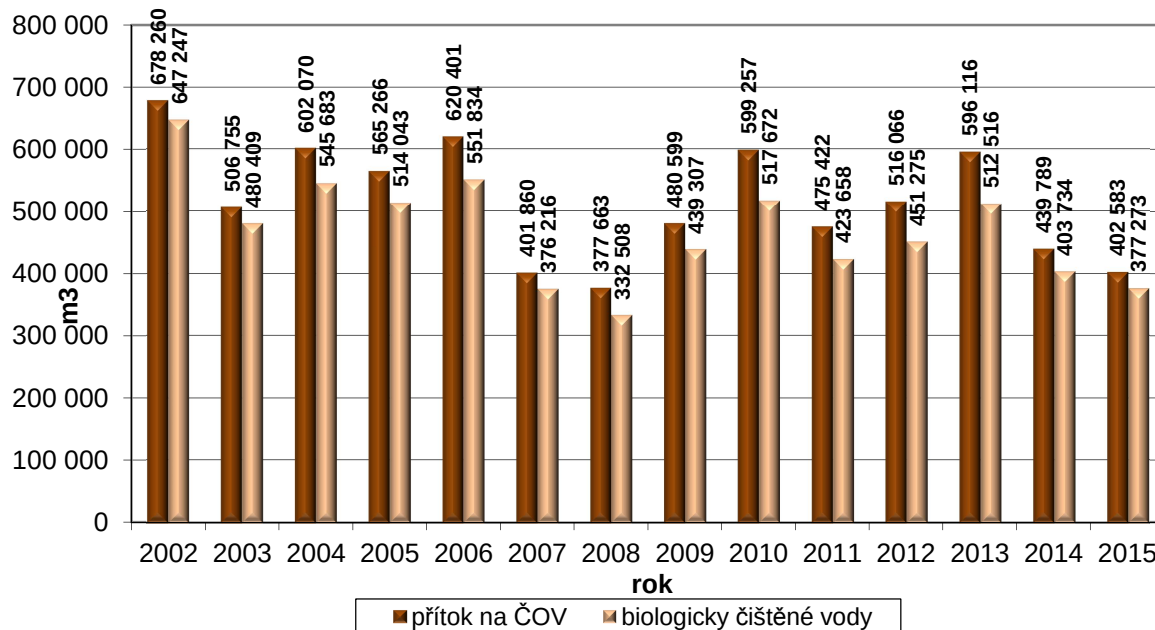


V následujících grafech je vývoj spotřeby el. energie a množství lisovaného kalu. Na spotřebu el. energie mají největší vliv dmychadla na provzdušnění aktivační nádrže, kde jsou instalovány provzdušňovací elementy Fortex. Pro provoz ČOV jsou nezbytná čerpadla vnitřní recirkulace, čerpadla vratného kalu a míchadla denitrifikace. Všechna tato el. zařízení fungují 24 hod. denně.

Vývoj množství čištěné vody a el. energie na ČOV Bechyně

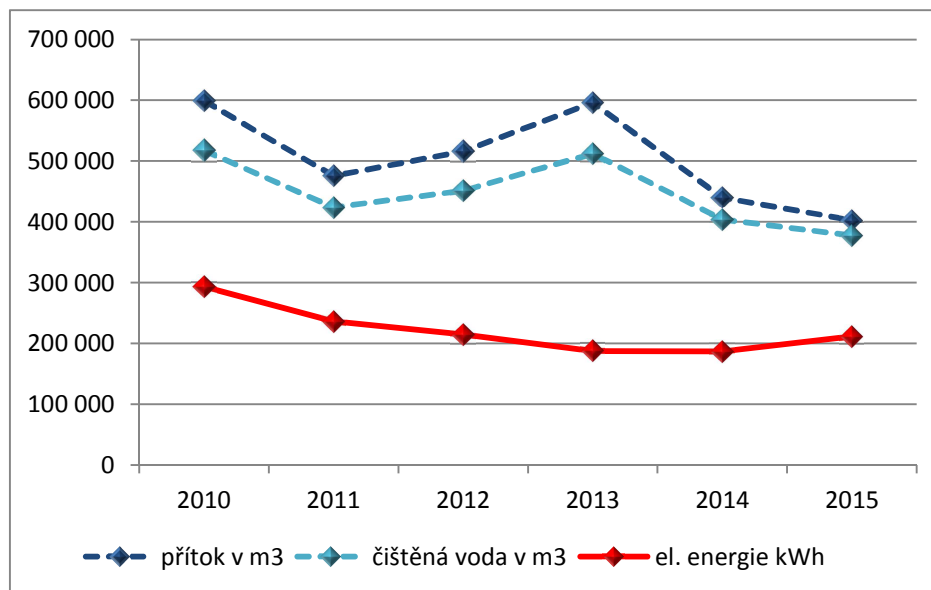

Množství čištěné odpadní vody na ČOV Bechyně bylo v roce 2015 cca 1,59x vyšší než množství vyfakturované odpadní vody. V celkovém množství fakturované vody 252 490 m³ je započítána i voda srážková (43 184 m³). Povinnost platit za odvádění srážkových vod se nevztahuje na plochy silnic, místních a účelových komunikací, plochy nemovitostí určených k bydlení a domácnosti. Množství čištěné odpadní vody je závislé na úhrnu srážek v daném období. Součástí čištěné vody jsou i vody balastní, tj. vody, které prosakují do kanalizace.

Množství čištěné vody na ČOV Bechyně a množství fakturované vody v Bechyni

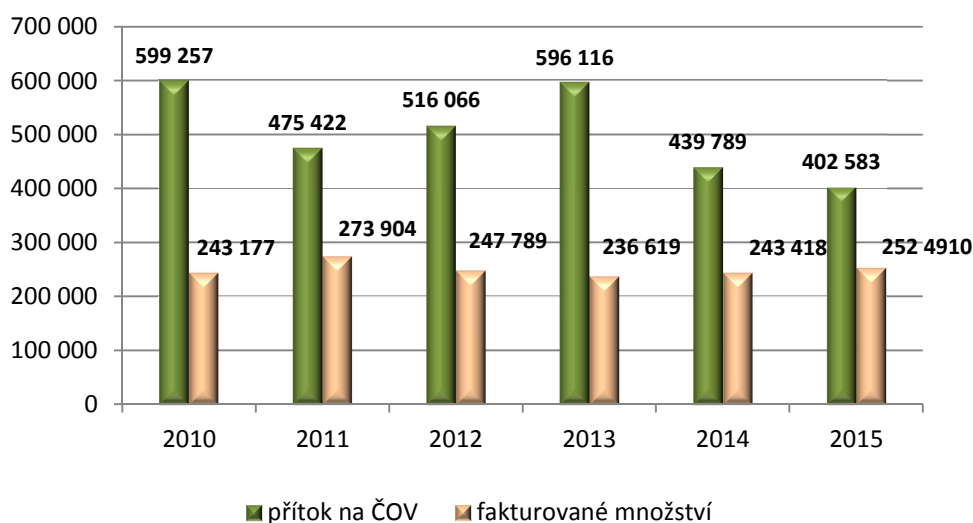


8.2. Stočné, kalkulace a náklady v roce 2015

Cena pro stočné Bechyně a Zářečí pro rok 2015

pohyblivá složka	ve výši	28,23 Kč/m³ + 15% DPH = 32,46 Kč/m ³
pevná složka	pro Q _n 2,5 (20)	256,- Kč/rok + 15% DPH = 294,40 Kč/rok
	pro Q _p 6 (30)	1 373,- Kč/rok + 15% DPH = 1 578,95 Kč/rok
	pro Q _p 10 (40)	3 764,- Kč/rok + 15% DPH = 4 328,60 Kč/rok
	pro Q _n 15 (50:100)	8 416,- Kč/rok + 15% DPH = 9 678,40 Kč/rok


Množství fakturované odpadní a srážkové vody v Bechyni v roce 2015:

	odpadní vody m ³	srážkové vody m ³	množství celkem m ³
Bechyně	209 306	43 184	252 490

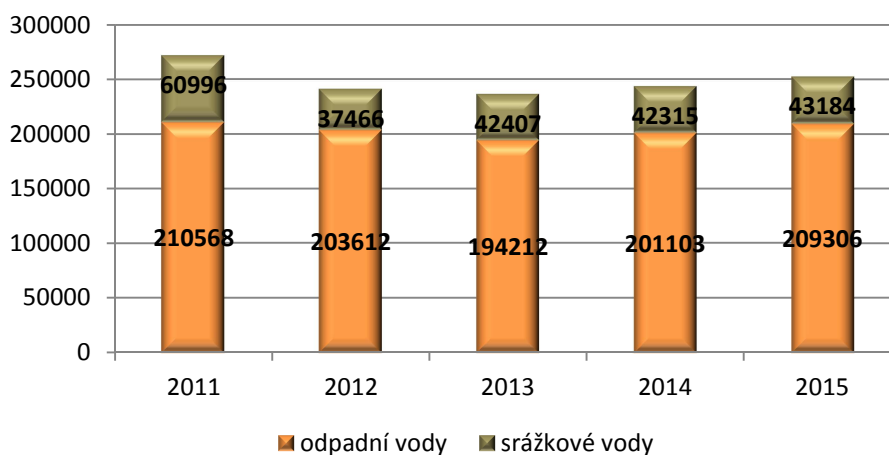

Náklady na odvádění a čištění odpadních vod jsou uvedeny v následujícím grafu. Tyto náklady jsou součástí kalkulace „stočné Bechyně“, která je zveřejněna: <http://www.vs.bechynsko.cz/informace-pro-odberatele/kalkulace/>

Náklady stočné Bechyně

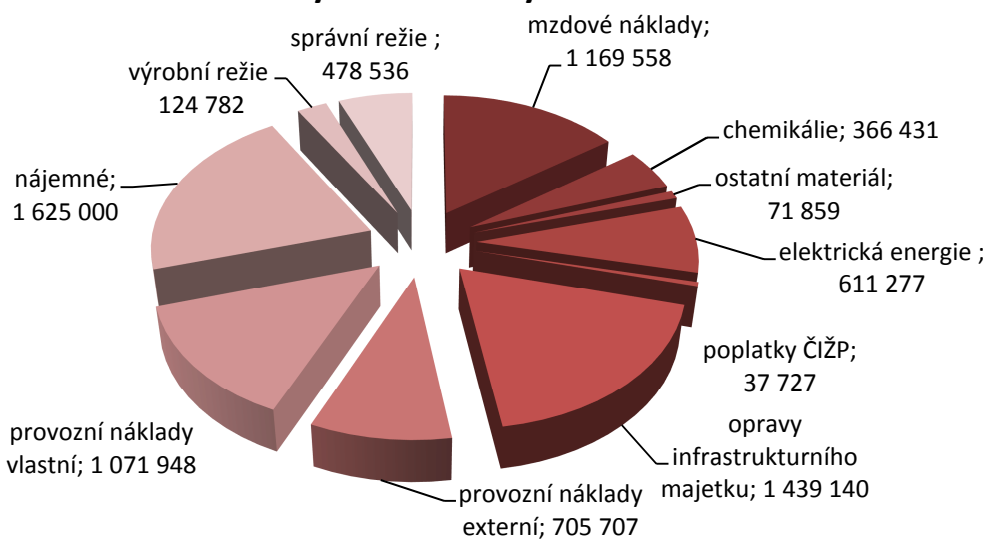

8.3. Kvalita vypouštěných odpadních vod

Při provozování ČOV Bechyně bylo ve všech ukazatelích dodrženo rozhodnutí na vypouštění odpadních vod vydané MěÚ Tábor.

Při provozování ČOV je dále nutné sledovat i limity pro zpoplatnění vypouštěného znečištění. Pokud jsou limity překročeny, dochází k platbě nejen za množství vypouštěných odpadních vod, ale i za vypouštěné znečištění. V tabulce je uvedena jakost vypouštěných odpadních vod z ČOV Bechyně.

hodnota „p“ lze překročit pouze 2x za rok (při počtu vzorků 24)

hodnota „prům“ u ukazatele N-NH₄, P_c je nutné dle platné legislativy používat průměrnou hodnotu

hodnota „m“ maximální hodnota

Kvalita vypouštěných odpadních vod - ČOV Bechyně

2015	Ukazatel	BSK ₅	CHSK - Cr	NL	N-NH ₄	N anorg.	P _c	RAS	AOX	Cd	Hg
	Jednotka	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Vyhodnocení dle rozhodnutí MěÚ Tábor	povolená hodnota "p" nebo „prům“	25	100	25	15		5				
	povolená hodnota "m"	40	120	40	30		6				
	povolené množství v t/rok)	16,2	64,8	16,2	9,7		3,2				
	skutečná hodnota "p", „prům“	17	39	7	0,24		1,49				
	skutečná hodnota "m"	30	50	10	0,62		3,1				
	roční množství [t/rok]	4,09	9,76	1,75	0,09		0,56				
Poplatkové příznání ČŽP	zpoplatněné limity		40		15	20	3	1200	0,2	0,01	0,002
	skutečná hodnota průměru - dle NV 143/2012 Sb.		25,9	4,65	0,24	6,95	1,49	376,9	0,05	0,001	0,0003

9. Odvádění odpadních vod Hvoždany, Senožaty, Lišky

9.1. Odvádění odpadních vod

Vodárenské sdružení Bechyňsko provozuje ve Hvoždanech 1,89 km, Senožatech 1,41 km a na Liškách 0,3 km kanalizačních řadů.


Kanalizace pro veřejnou potřebu je provozována dle provozního řádu kanalizace místních částí Hvoždany, Senožaty a dle schváleného kanalizačního řádu. Jedná se o jednotnou kanalizační síť z různých materiálů. Odpadní voda z kanalizace odtéká přes volné výpustě do vodoteče. Pro vypouštění odpadních vod do vodních toků jsou vydána povolení:

čj. VH 2221/3/02-Ja ze 4.7.2002 pro vypouštění odpadních vod z volných výústí Zářečí, Lišky, Senožaty, Hvoždany

čj. METAB 42285/2010/OŽP/Ja z 31.8.2010 vypouštění odpadních vod z volných výústí Zářečí (ukončeno), Lišky, Senožaty, Hvoždany – prodloužení platnosti povolení

Ve Hvoždanech jsou povoleny dvě volné výpustě do Hvoždanského potoka, V Senožatech je jedna volná výust' směrem k řece Lužnice a druhá k říčce Smutná. Na Liškách je jedna volná výust' do Lužnice.

V lokalitách, kde je povoleno nadlimitní vypouštění odpadních vod přímo do vodoteče, jsou prováděny rozborů z volných výpustí dle harmonogramu. Množství vypouštěných odpadních vod do vodoteče není měřeno.

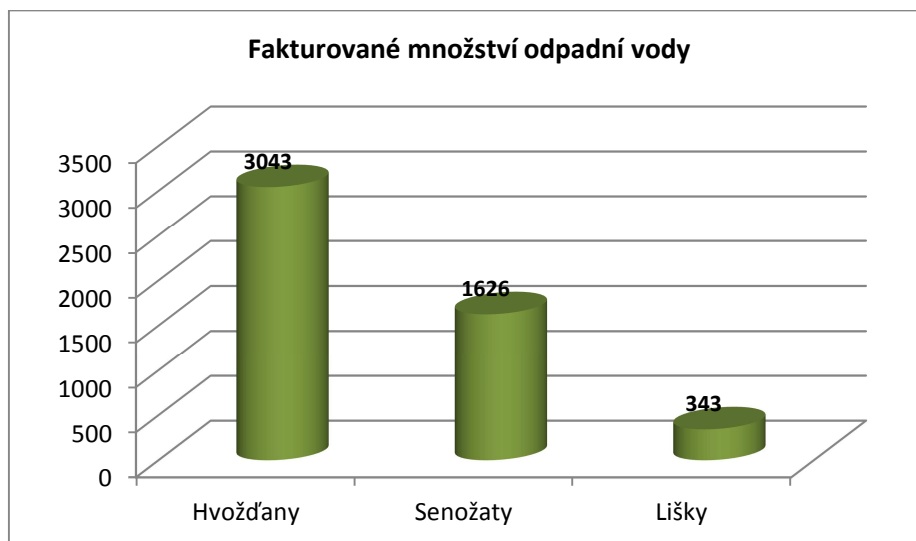

9.2. Stočné, kalkulace a náklady v roce 2015

Cena pro stočné pro rok 2015

stočné Hvožďany, Senožaty, Lišky

pohyblivá složka	ve výši		13,97 Kč/m³ + 15% DPH = 16,07 Kč/m ³
pevná složka	pro Q _n 2,5	(20)	150,- Kč/rok + 15% DPH = 172,50 Kč/rok
	pro Q _p 6	(30)	872,- Kč/rok + 15% DPH = 1 002,80 Kč/rok

Kalkulace stočného je zveřejněna: <http://www.vs.bechynsko.cz/informace-pro-odberatele/kalkulace/>

Oprávněné náklady, které jsou kalkulovány do ceny stočného ve Hvožďanech a Senožatech, jsou uvedeny v následujícím grafu:



10. Odvádění odpadních vod obce Sudoměřice u Bechyně

10.1. Odvádění odpadních vod

Vodárenské sdružení Bechyňsko provozuje v obci celkem 4,97 km kanalizačních řadů, z toho v Sudoměřicích u Bechyně 4,03 km a v Bechyňské Smolči 0,94 km.

Kanalizace pro veřejnou potřebu je provozována dle provozního řádu kanalizace obce Sudoměřice u Bechyně a dle schváleného kanalizačního řádu.


Pro vypouštění odpadních vod do vodních toků je vydáno povolení:

čj. S-META 19112/2007 OŽP/Ja z 26.9.2007 pro Bechyňskou Smoleč

čj. METAB 33498/2011/OŽP/Ja z 30.6.2011 pro Sudoměřice u Bechyně

Množství vypouštěných odpadních do recipientu není v Sudoměřicích ani v Bechyňské Smolči měřeno.

Fakturovaná množství odpadních a srážkových vod:

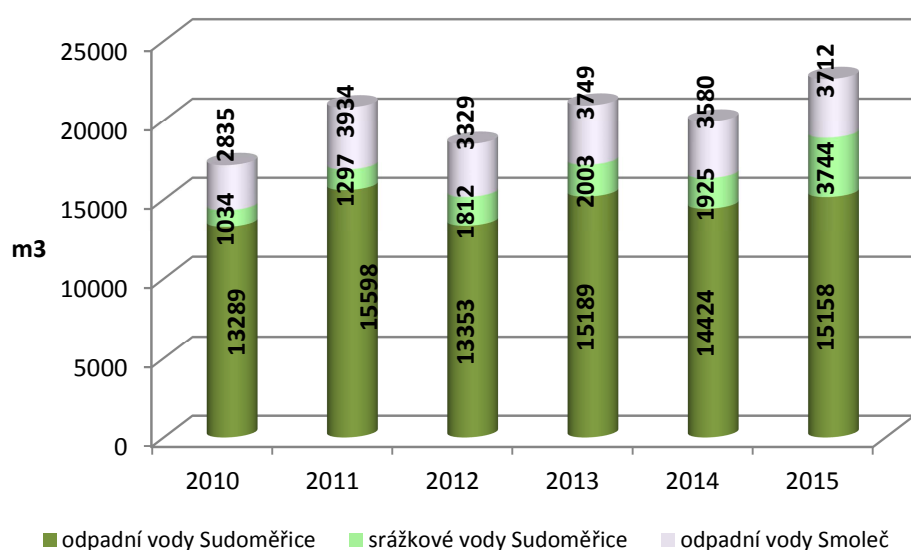


10.2. Stočné, kalkulace a náklady v roce 2015

Cena pro stočné pro rok 2015 stočné Sudoměřice, Bechyňská Smoleč

pohyblivá složka	ve výši	5,05 Kč/m³ + 15% DPH = 5,81 Kč/m³
pevná složka	pro Qp 2,5 (20)	36,- Kč/rok + 15% DPH = 41,40 Kč/rok
	pro Qp 6 (30)	190,- Kč/rok + 15% DPH = 218,50 Kč/rok

Fakturace - odpadní a srážkové vody v roce 2015:

	odpadní vody m³	srážkové vody m³	pevná složka v Kč	pohyblivá složka v Kč	srážková voda v Kč	celkem stočné
Sudoměřice	15 158	3 744	6 158	76 548	18891	101 597
Bechyňská Smoleč	3 712	0	1 821	18 746	0	20 567

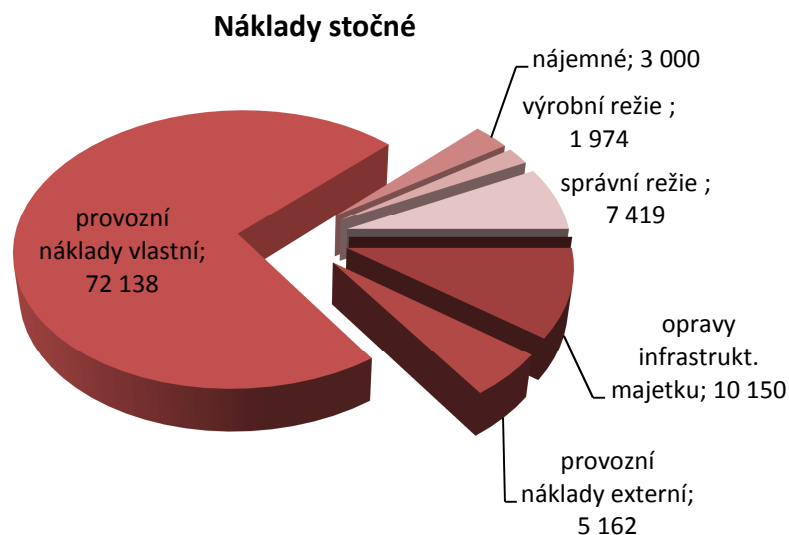

11. Odvádění odpadních vod obce Radětica

11.1. Odvádění odpadních vod

Kanalizace pro veřejnou potřebu Obce Radětica je provozována od 1.1.2012. Délka kanalizace, kterou Vodárenské sdružení Bechyňsko provozuje, je 2,16km.

Kanalizace v Raděticích je provozována dle schváleného provozního řádu kanalizace a dle schváleného kanalizačního řádu.

Pro vypouštění odpadních vod do vodních toků je vydáno povolení:
čj. S-META 34122/2007 OŽP/Ja/3 z 31.8.2007.

Množství vypouštěných odpadních do recipientu není měřeno.



11.2. Stočné, kalkulace a náklady pro rok 2015

Cena pro stočné pro rok 2015 stočné Raděnice

pohyblivá složka	ve výši	2,00 Kč/m³ + 15% DPH = 2,30 Kč/m ³
pevná složka	pro Qp 2,5 (20)	26,- Kč/rok + 15% DPH = 29,90 Kč/rok
	pro Qp 6 (30)	135,- Kč/rok + 15% DPH = 155,25 Kč/rok

V následujícím grafu je uveden podíl jednotlivých oprávněných nákladů na ceně stočného.

V tabulce a grafu je množství vyfakturované odpadní a srážkové vody v roce 2014 a fakturované částky za odpadní a srážkové vody.

	odpadní vody m ³	srážkové vody m ³	pevná složka v Kč	pohyblivá složka v Kč	srážková voda v Kč	celkem stočné
Raděnice	7 637	786	2 391	15 273	1 572	19 236

