



VÝROČNÍ ZPRÁVA 2018

Obsah

1. Základní identifikační údaje	2
2. Statutární orgány sdružení	2
3. Činnost a hospodaření sdružení v roce 2018	2
4. Majetek	3
5. Personální zajištění	4
6. Evidence odběratelů	4
7. Zásobování pitnou vodou - soustava, rozvodné sítě	5
7.1. Výroba a rozvod pitné vody	5
7.2. Vodné, kalkulace a náklady v roce 2018	7
7.3. Kvalita pitné vody	9
8. Odvádění a čištění odpadních vod města Bechyně	9
8.1. Odvádění a čištění odpadních vod	9
8.2. Stočné, kalkulace a náklady v roce 2018	10
9. Odvádění odpadních vod Hvoždany, Senožaty, Lišky	12
9.1. Odvádění odpadních vod	12
9.2. Stočné, kalkulace a náklady v roce 2018	13
10. Odvádění odpadních vod obce Soudoměřice u Bechyně	14
10.1. Odvádění odpadních vod	14
10.2. Stočné, kalkulace a náklady v roce 2018	14
11. Odvádění odpadních vod obce Radětice	16
11.1. Odvádění odpadních vod	16
11.2. Stočné, kalkulace a náklady v roce 2018	16

1. Základní identifikační údaje

Název: Vodárenské sdružení Bechyňsko
Sídlo: Parkány 548, Bechyně
Datum vzniku: 7.11.1996
Právní forma: zájmové sdružení právnických osob

Sdružení je zapsáno ve spolkovém rejstříku, spisová značka L6353, vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích.

IČ: 65972104
DIČ: CZ66972104
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Bechyně,
číslo účtu 0702053369/0800
číslo účtu 35-0702053369/0800

Členské obce: Město Bechyně
Obec Březnice
Obec Černýšovice
Obec Haškovcova Lhota
Obec Hodětín
Obec Radětice
Obec Sudoměřice u Bechyně

2. Statutární orgány sdružení

Valná hromada: Valnou hromadu tvoří zástupci obcí pověřeni obecním zastupitelstvem. Její působnost upravuje §7 Stanov Vodárenského sdružení Bechyňsko.

Jednatelé: Působnost jednatelů upravuje §8 Stanov Vodárenského sdružení Bechyňsko
Jednatelé sdružení k 31.12.2018:
Ing. Pavel Houdek, starosta města Bechyně
pan Stanislav Houdek, starosta obce Sudoměřice u Bechyně
Ing. Josef Svoboda, zástupce za obec Radětice

Ředitelka: Působnost ředitele upravuje §9 Stanov Vodárenského sdružení Bechyňsko
Ředitelkou byla jmenována Ing. Zdenka Sosnová

3. Činnost a hospodaření sdružení v roce 2018

Předmět a činnost sdružení:

1. výroba a dodávka pitné vody pro obyvatelstvo a ostatní odběratele
2. odvádění a čištění odpadních vod
3. ostatní odborné činnosti s tím související, např. výstavba nových vodohospodářských zařízení, opravy a údržba stávajících zařízení

Pro zajištění předmětu činnosti byla vydána tato živnostenská oprávnění:

- Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
- Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
- Velkoobchod a maloobchod
- Opravy a údržba potřeb pro domácnosti, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel
- Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Vodárenské sdružení Bechyňsko provozuje vodovody a kanalizace na základě „Smlouvy o nájmu a o provozování vodovodních, kanalizačních a dalších vodohospodářských zařízení a poskytování služeb s tím souvisejících“ evidované na MěÚ Bechyně pod č.ev. 255/2008-sml.

Výroba a dodávka pitné vody pro obyvatelstvo a ostatní odběratele a odvádění a čištění odpadních vod jsou vykonávány na základě povolení Krajského úřadu Jihočeského kraje, odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví rozhodnutí krajského úřadu čj. KUJCK 5879/2005 OZZL/Ryb z 14.3.2005, čj. KUJCK 21383/2009 OZZL/11Ryb z 10.8.2009, čj. KUJCK 2126/2012 OZZL/3/Ryb z 13.2.2012 a čj. KUJCK 79252/2015/OZZL/3 z 26.10.2015.

Hlavní činností Vodárenského sdružení Bechyňsko bylo provozování vodovodů a kanalizací v obcích sdružení a hlavním zdrojem příjmu byly tržby za vodné a stočné.

Celkové tržby za rok 2018 byly ve výši **26 153 875,52 Kč**. Celkové výnosy byly **26 375 248,23 Kč**. Hospodářský výsledek před zdaněním za rok 2018 byl **201 883,80 Kč**.

4. Majetek

Majetek, se kterým hospodaří Vodárenské sdružení Bechyňsko má dvojí povahu:

- 1) Pronajatý majetek od členských obcí sdružení
- 2) Vlastní majetek

1) pronajatý majetek od členských obcí sdružení (Dle závěrky)

- a) Majetek pro výrobu a dodávku pitné vody pro obyvatelstvo a ostatní odběratele:
hodnota pronajatého majetku v pořizovacích cenách: 75.801.432 Kč
- b) Majetek pro odvádění a čištění odpadních vod města Bechyně:
hodnota pronajatého majetku v pořizovacích cenách: 244.563.263 Kč
- c) Majetek pro odvádění a čištění odpadních vod v obci Sudoměřice u Bechyně:
hodnota pronajatého majetku – znalecký posudek: 8.428.290 Kč
- d) Majetek pro odvádění a čištění odpadních vod v obci Radětice:
hodnota pronajatého majetku: 3.149.797 Kč
- e) Majetek pro odvádění a čištění odpadních vod v osadách Hvožd'any, Senožaty, Lišky:
hodnota pronajatého majetku: 3.945.554 Kč

Tento pronajatý majetek sdružení neodepisuje a za pronájem je obcím odváděno nájemné.

Seznam pronajatého majetku je součástí „Smlouvy o nájmu a o provozování vodovodních, kanalizačních a dalších vodohospodářských zařízení a poskytování služeb s tím souvisejících“ evidované na MěÚ Bechyně pod č.ev. 255/2008-sml.. Hodnota pronajatého majetku je ve „Smlouvě“ uvedena v pořizovacích cenách.

Nově provozuje Vodárenské sdružení Bechyňsko vodovod v Blatci. Dne 1.8.2018 byla podepsána dohoda o provozování vodovodu.

Pro potřeby majtkové a provozní evidence je majetek sloužící k dodávce pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod evidován v cenách dle metodiky MZe.

Hodnota pronajatého majetku v Kč dle metodiky MZe:

soustava	soustava	126 256 397
	zdroje	26 471 509
RVS	Bechyně	114 772 231
	Hvožd'any	10 758 051
	Senožaty	3 368 131
	Sudoměřice u Bechyně	14 974 926
	Bechyňská Smoleč	10 706 921
	Bežerovice vč. přív řadu	2 345 332
	Haškovcova Lhota	7 920 013
	Březnice	11 613 749
	Hodětín	2 622 107
	Nová Ves	1 721 007
	Blatec	2 650 345
	Černýšovice	12 240 813
	Hutě	5 862 006
	Radětice	13 737 300

kanalizace	Bechyně	308 466 293
	ČOV Bechyně	65 488 800
	SS Senožaty	8 957 403
	SS Hvoždany	15 683 257
	Sudoměřice u Bechyně	27 488 247
	SS Bechyňská Smoleč	6 434 032
	Radětice	19 081 291
CELKEM		819 620 161

2) vlastní majetek (viz rozvaha)

a) dlouhodobý nehmotný majetek (software)	335 tis. Kč
b) dlouhodobý hmotný majetek	23 678 tis. Kč
c) oprávk k dlouhodobému majetku	-17 670 tis. Kč

5. Personální zajištění

K 31.12.2018 bylo ve sdružení zaměstnáno 19 zaměstnanců v hlavním pracovním poměru, z toho 1 zaměstnanec pracoval na zkrácený úvazek. Dále byly uzavřeny 4 dohody o provedení práce – sečení, pomocné práce při montážích, práce v archivu, obsluha ČOV.

Čtyři zaměstnanci (obsluha ČOV Bechyně) pracovali ve 12 hod. směnách vč. sobot, nedělí a svátků. Ostatní zaměstnanci mají pravidelnou 8 hod. pracovní dobu. Vzhledem k nutnosti zabezpečit pohotovostní služby, střídá se pět zaměstnanců v týdenních cyklech a drží pohotovost 24 hod. denně vč. sobot, nedělí a svátků.

Celkové mzdové náklady vč. zákonného pojištění a ostatních sociálních nákladů a včetně odměn valné hromady činily 9 443 263,- Kč.

6. Evidence odběratelů

S odběrateli jsou uzavřeny písemné smlouvy na dodávku vody a odvádění odpadních vod. Pro fakturaci je využíván software společnosti DATAINFO, spol. s r.o., 17.listopadu 272, Červený Kostelec. Platby za vodné a stočné jsou přijímány na podúčet sdružení.

V tabulce je počet přípojek v jednotlivých obcích a počet osazených vodoměrů k 31.12.2018. Pro porovnání je uvedeno i procento osazených vodoměrů v roce 2011.

	počet vodovodních přípojek	počet vodoměrů	% osazených vodoměrů v roce 2018	% osazených vodoměrů v roce 2011	počet kanalizačních přípojek
Bechyně	983	983	100,00	99,69	865
Hvoždany	66	66	100,00	100,00	60
Senožaty	45	38	84,44	67,50	23
Sudoměřice u Bechyně	192	192	100,00	98,84	158
Bech. Smoleč	65	55	84,62	82,26	55
Bežerovice	12	11	91,67	81,82	
Hodětín	25	23	92,00	87,50	
Nová Ves	18	18	100,00	61,11	
Blatec	22	22	100,00		
Březnice	76	76	100,00	100,00	
Černýšovice	52	51	98,08	80,85	
Hutě	52	52	100,00	100,00	
Haškovcova Lhota	48	45	93,75	66,67	
Radětice	70	70	100,00	98,46	89
celkem	1726	1702	98,61	95,87	1250

7. Zásobování pitnou vodou - soustava, rozvodné sítě

7.1. Výroba a rozvod pitné vody

Vodárenské sdružení Bechyňsko provozuje celkem dva zdroje pitné vody:

vrtů B-4, B-4a v Nové Vsi – povolený odběr max. 17 l/s, 529 200m³/rok

studny S-1, S-2 v Sudoměřici u Bechyně – povolený odběr 10 l/s, 311 500m³/rok

Platná povolení na odběr podzemní vody:

Nová Ves, Sudoměřice u Bechyně z 22.11.2018 čj METAB 62039/2018/OŽP/VFiř s platností do 31.12.2024.

ÚV Nová Ves

Na úpravě vody v Nové Vsi je podzemní voda z vrtů B-4, B-4a upravována na provzdušňovací věži, kde dochází k odstranění části volného oxidu uhličitého, a průtokem přes tlakové filtry s granulovaným aktivním uhlím pro odstranění pesticidů a drceným vápencem frakce 2-4mm, kde dochází ke zvýšení pH a obohacení podzemní vody o vápník. V roce 2018 byla pořízena pro úpravu vody UV lampa, která nahrazuje chemické ošetření vody chlornanem sodným.


ÚV Sudoměřice u Bechyně

Na úpravě vody je voda upravována na atypické provzdušňovací věži, kde je odstraňován agresivní oxid uhličitý. Dále je voda upravována průtokem přes filtry s granulovaným aktivním uhlím, kde jsou odstraňovány pesticidní látky (hexazinon, atrazin).

V roce 2018 bylo v Nové Vsi z vrtů B4, B4a odebráno 299 884 m³ podzemní vody. V Sudoměřicích u Bechyně bylo ze studně S1,S2 odebráno 125 744 m³. Na úpravách bylo vyrobeno celkem 423 396 m³ vody. V Nové Vsi 297 842 m³ a v Sudoměřicích u Bechyně 125 554 m³. Od Jihočeského vodárenského svazu bylo v roce 2018 nakoupeno 18 487 m³.

Celkové množství vody realizované v roce 2018 bylo 441 874 m³ vody.


Výroba 2018

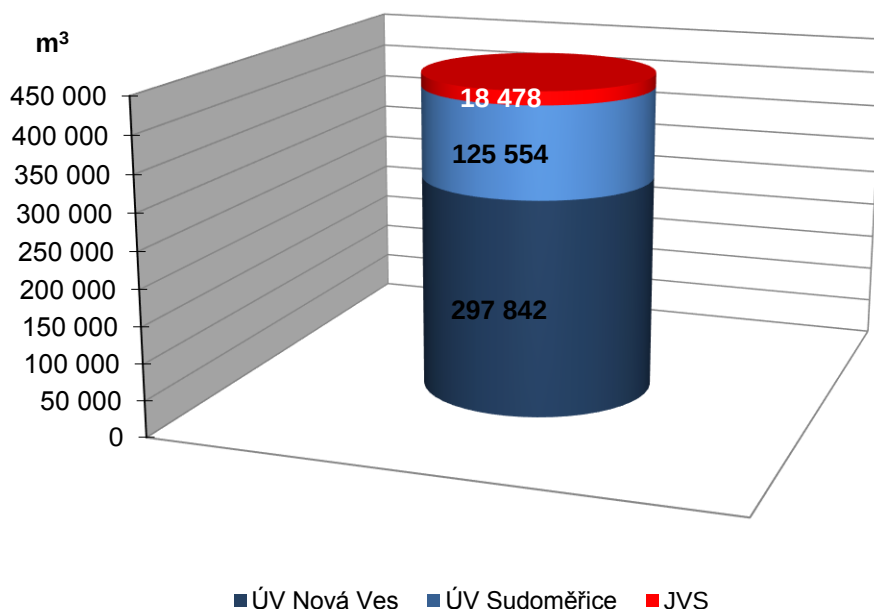


Odběratelům bylo v roce 2018 vyfakturováno 374 829 m³ vody, pro technologii čistírny odpadních vod Bechyně bylo využito 17 684 m³ vody, dalších 146 m³ byla spotřeba vody v provozní budově Vodárenského sdružení Bechyňsko a 85 m³ byl přímý prodej vody. Celkové množství vody dodané v roce 2018 bylo 392 744 m³.

Celkem realizace v m³	441 874
Voda fakturovaná v m³	392 744
Voda nefakturovaná v m³	49 130
Ztráty %	11,12
voda použitá na odkalování a čištění akumulací v m ³	598
Ztráty %	10,98

Množství vody potřebné na odkalování a čištění akumulací bylo v roce 2018 nízké a to z toho důvodu, že odkalování hlavního přivaděče do Bechyně (ocel DN 400), proběhlo v roce 2017. Tento přivaděč se odkaluje 1x za 2 roky. Po odečtení vody na odkalování byly ztráty **10,98 %**.

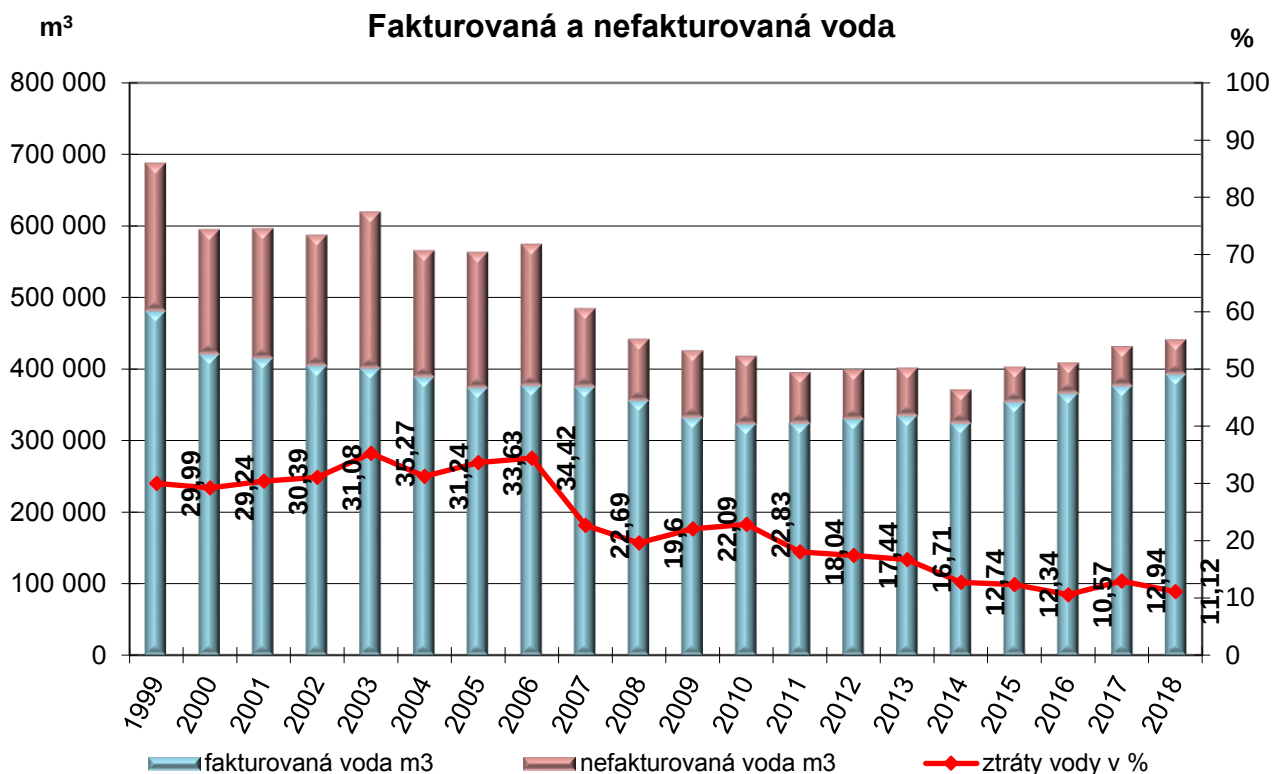

Voda fakturovaná (m³) v roce 2018

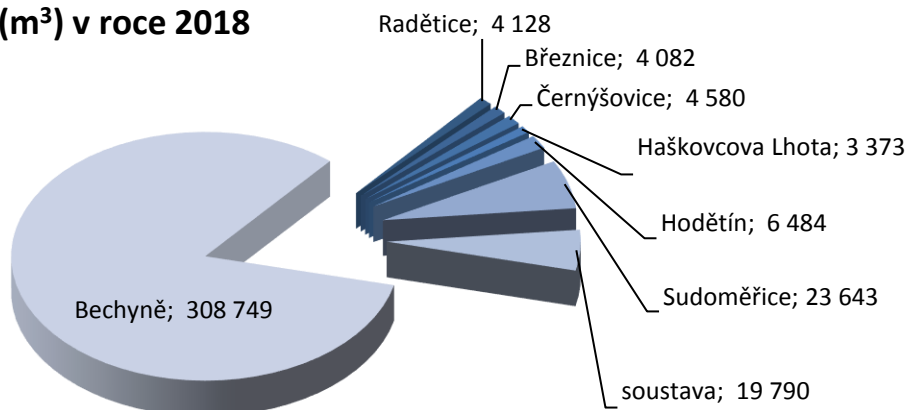

Délka vodovodního potrubí pro veřejnou potřebu, které je využíváno pro zásobování vody jednotlivým odběratelům a které Vodárenské sdružení Bechyňsko provozuje, je celkem **91,08 km**.

Délka vodovodních řadů (bez přípojek) v jednotlivých obcích:

obec	Vodovodní řady, celková délka (km)
soustava Bechyňsko	27,32
Bechyňe	27,46
Senožaty	1,11
Hvoždany	3,78
Sudoměřice u Bechyňe	4,63
Bechyňská Smoleč vč. přívodního řadu	3,75
Bežerovice	1,02
Březnice vč. přívodního řadu	4,47
Hodětín	0,85
Nová Ves vč. přívodního řadu	0,76
Blatec	0,63
Haškovicova Lhota vč. přívodního řadu	3,21
Černýšovice vč. přívodního řadu	4,03
Hutě vč. přívodního řadu	2,76
Radětice vč. přívodního řadu	5,31
CELKEM	91,08


7.2. Vodné, kalkulace a náklady v roce 2018

Cena pro vodné pro rok 2018 Bechyňsko


pohyblivá složka	ve výši	41,77 Kč/m³ + 15% DPH = 48,04 Kč/m ³
pevná složka	pro Qn 2,5 [Q _{3_4}] (20)	386,- Kč/rok + 15% DPH = 443,90 Kč/rok
	pro Qn 6 [Q _{3_10}] (30)	2 049,- Kč/rok + 15% DPH = 2 356,35 Kč/rok
	pro Qn 10 [Q _{3_16}] (40)	5 603,- Kč/rok + 15% DPH = 6 443,45 Kč/rok
	pro Qn 15 [Q _{3_25}] (50:100)	12 515,- Kč/rok + 15% DPH = 14 392,25 Kč/rok

Qn - trvalý průtok pitné vody vodoměrem v m³/hod. (v závorce je uveden průměr potrubí v mm)

U odběratelů, kde není osazen vodoměr, se pevná složka určuje dle průtoky pitné vody přípojkou v m³/hod. Většina odběratelů má osazen vodoměr Qn 2,5 tj. vodoměr s průtokem 2,5 m³/hod. V domech s více bytovými jednotkami bývá osazen fakturační vodoměr Qn 6 nebo Qn10.

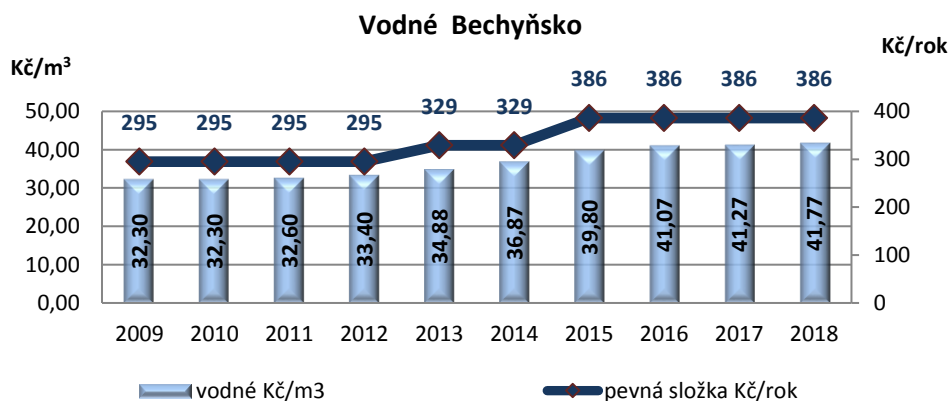


V následujícím grafu je množství dodané vody odběratelům:

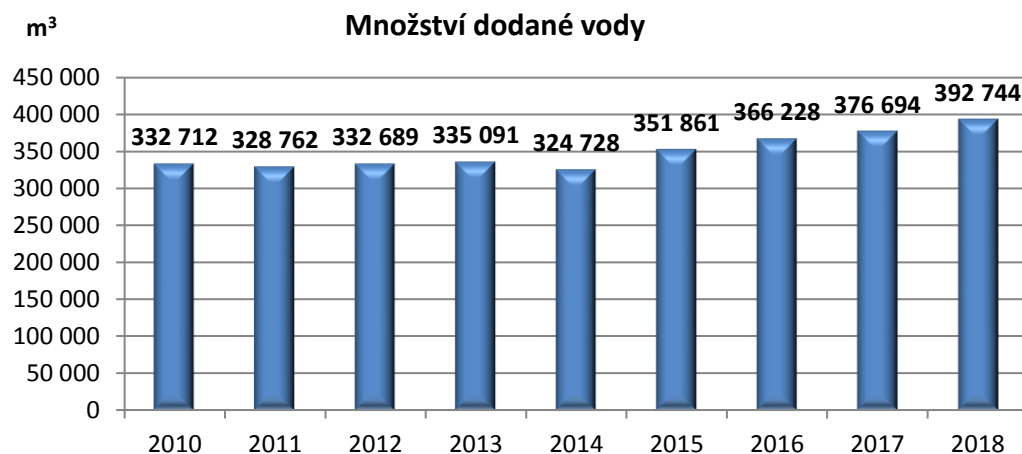


V následujících grafech je uveden podíl jednotlivých oprávněných nákladů na soustavě a rozvodných sítích při dodávce pitné vody. Jedná se o náklady v ceně vody předané ze soustavy a v ceně vodného v rozvodných sítích (RVS) pro koncové odběratele. Kalkulace vodného je zveřejněna:

<http://www.vs.bechynsko.cz/informace-pro-odberatele/porovnani-vsech-polozek-vypoctu-ceny-kalkulace/>

Roční náklady na předanou vodu ze soustavy

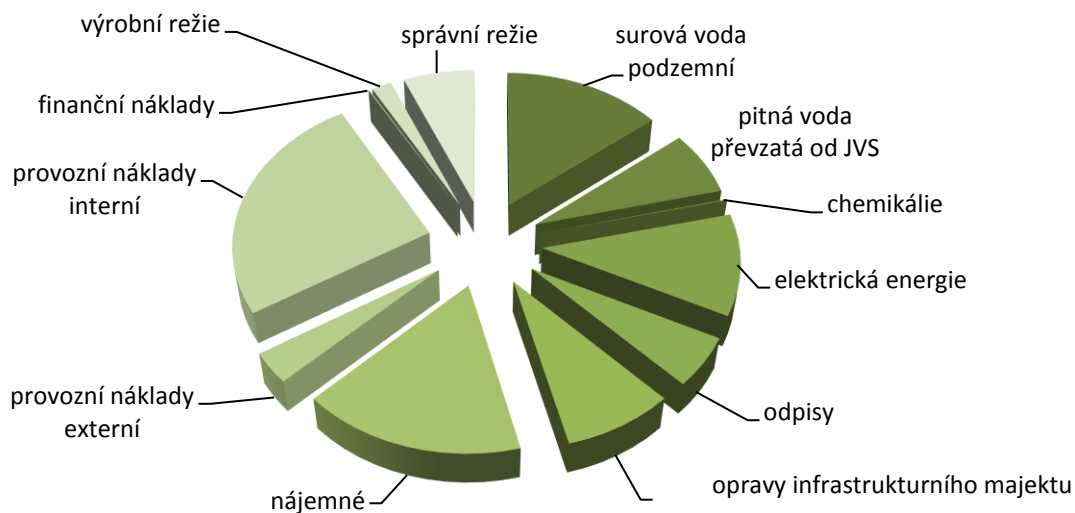

Roční celkové náklady na pitnou vodu

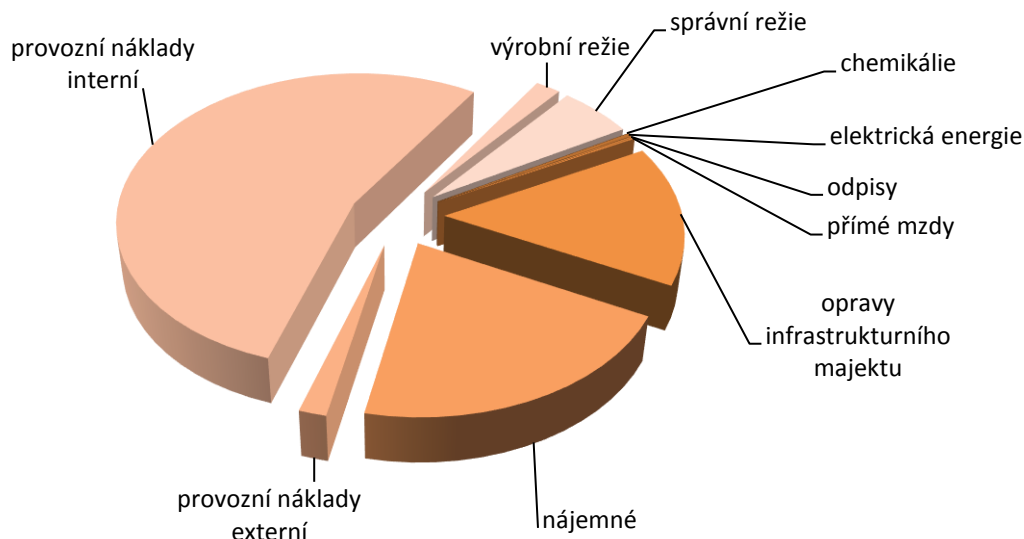

7.3. Kvalita pitné vody

Rozbory pitné vody v roce 2018 prováděla společnost ČEVAK a.s., České Budějovice. Harmonogram odběru vzorků pitné vody je zpracován v souladu s platnou legislativou. Výsledky rozborů pitné vody jsou průběžně zasílány do databáze Ministerstva zdravotnictví. Krajská hygienická stanice provádí každoročně kontrolu prováděných rozborů vč. kontroly dodržování provozních řádů vodovodu.

Rozbory pitné vody jsou zveřejněny:

<http://www.vs.bechynsko.cz/informace-pro-odberatele/kvalita-vody/>

8. Odvádění a čištění odpadních vod města Bechyně

8.1. Odvádění a čištění odpadních vod

Vodárenské sdružení Bechyňsko provozuje v Bechyni 26,435 km kanalizačních řadů, v Senožatech 1,647 km a ve Hvožďanech 2,463 km.

Kanalizace pro veřejnou potřebu je provozována dle provozního řádu kanalizace města Bechyně, dle provozního řádu čistírny odpadních vod a dle schváleného kanalizačního řádu. Kanalizační síť města Bechyně je jednotná z různých materiálů a je zakončena mechanicko-biologickou čistírnou odpadních vod. Některé nemovitosti nejsou napojeny na kanalizaci a odpadní vody odtékají přímo do vodoteče. Pro vypouštění odpadních vod z kanalizace pro veřejnou potřebu do vodních toků jsou vydána povolení:


čj. VH 2221/3/02-Ja ze 4.7.2002 pro vypouštění odpadních vod z volných výpustí Zářečí, Lišky, Senožaty, Hvožďany

čj. METAB 42285/2010/OŽP/Ja z 31.8.2010 vypouštění odpadních vod z volných výpustí Zářečí, Lišky, Senožaty, Hvožďany – prodloužení platnosti povolení


čj. METAB 54301/2015/OŽP/Ja z 9.11.2015 – povolení vypouštění odpadních z ČOV Bechyně

V roce 2018 započala rekonstrukce a intenzifikace ČOV. Stavba byla předána 7.11.2018 od té doby platí povolení vypouštění METAB 23319/2017/OŽP z 26.5.2017. Investorem je město Bechyně.

V následujícím grafu je vývoj množství čištěných vod a množství fakturovaných odpadních vod. Ve sloupci přítok na ČOV je uvedeno množství vod, které byly vyčištěny přes tzv. hrubé předčištění Huber Ro5, v dalším sloupci jsou uvedeny biologicky čištěné odpadní vody. Množství čištěné odpadní vody na ČOV Bechyně bylo v roce 2018 cca 1,75 x vyšší než množství vyfakturované odpadní vody. V celkovém množství fakturované vody 251 766 m³ je započítána i voda srážková (41 709 m³). Množství čištěné odpadní vody je závislé na úhrnu srážek v daném období a množství balastní vody, tj. vody prosakující do kanalizace.

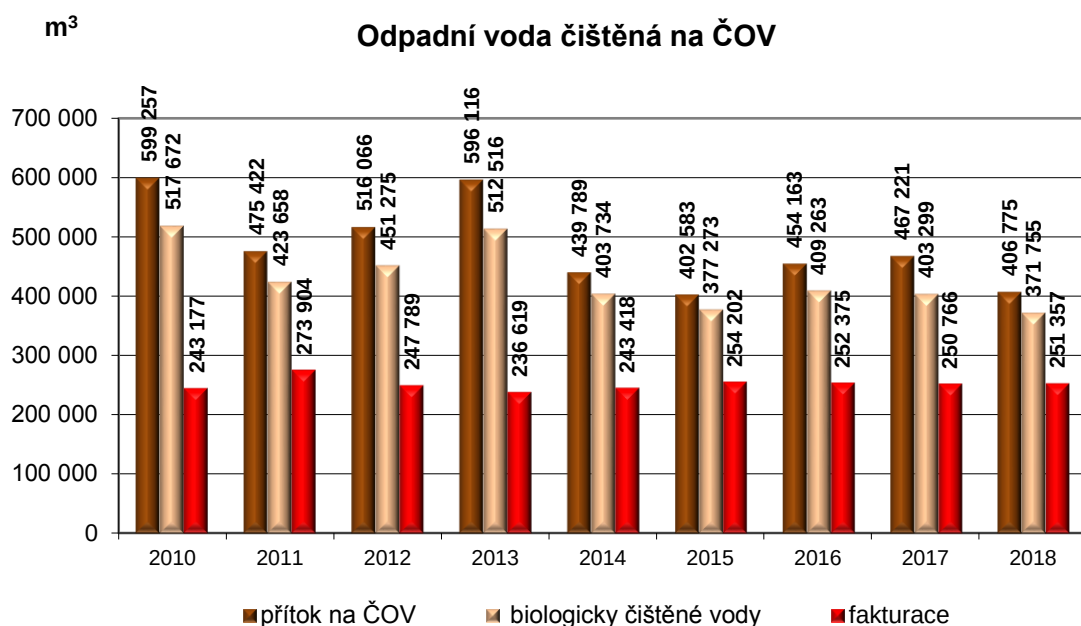

Mezi provozní ukazatele s velkým vlivem na náklady patří elektrická energie a chemikálie. Největší odběr elektrické energie mají dmychadla na provzdušnění aktivační nádrže, kde jsou instalovány provzdušňovací elementy Fortex. Pro provoz ČOV jsou nezbytná čerpadla vnitřní recirkulace, čerpadla vratného kalu a míchadla denitrifikace. Všechna tato el. zařízení fungují 24 hod. denně. Mezi chemikálie patří flokulant, který je používán na srážení kalu při zahušťování a při lisování kalu, a Ferrodual, který je používán na srážení fosforu v odpadní vodě.

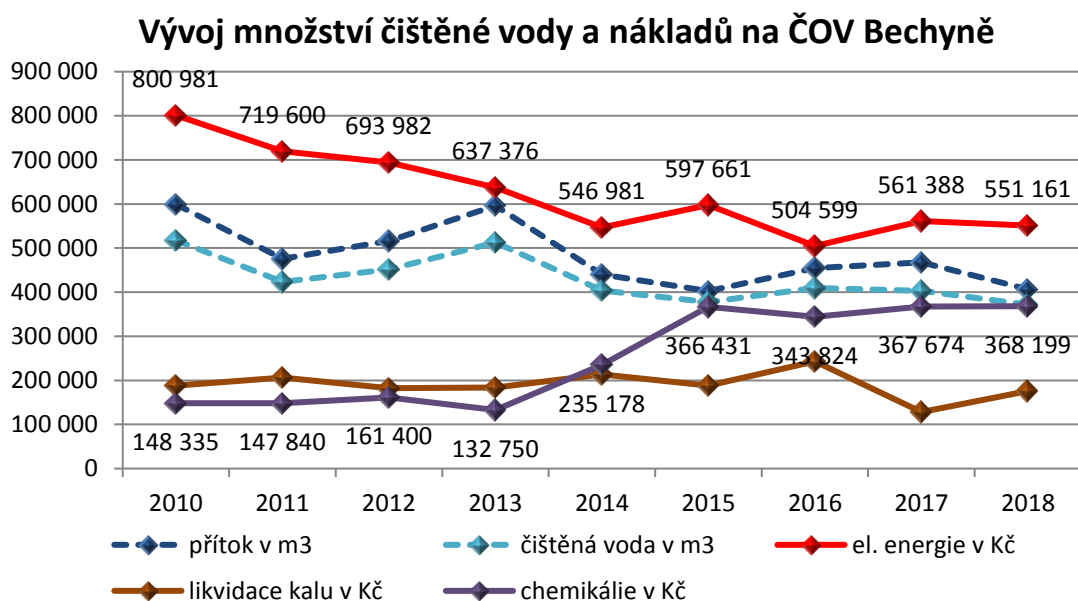


8.2. Stočné, kalkulace a náklady v roce 2018

Cena pro stočné pro rok 2018

stočné Bechyně a Zářečí


pohyblivá složka	ve výši	30,95 Kč/m³ + 15% DPH = 35,59 Kč/m³
pevná složka	pro Qn 2,5 (20)	256,- Kč/rok + 15% DPH = 294,40 Kč/rok
	pro Qp 6 (30)	1 373,- Kč/rok + 15% DPH = 1 578,95 Kč/rok
	pro Qp 10 (40)	3 764,- Kč/rok + 15% DPH = 4 328,60 Kč/rok
	pro Qn 15 (50:100)	8 416,- Kč/rok + 15% DPH = 9 678,40 Kč/rok

Cena stočného je v souladu s podmínkami Státního fondu životního prostředí, který poskytl Městu Bechyně dotaci na kanalizaci v Zářečí. Výše pevné složky se určuje dle velikosti vodoměru na vodovodní přípojce.

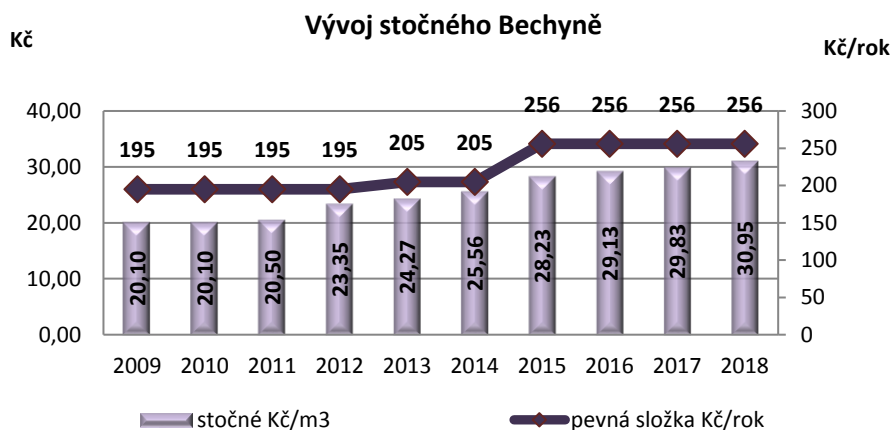


Množství fakturované odpadní a srážkové vody v Bechyni v roce 2018:

	odpadní vody m³	srážkové vody m³	množství celkem m³
Bechyně	209 648	41 709	251 357

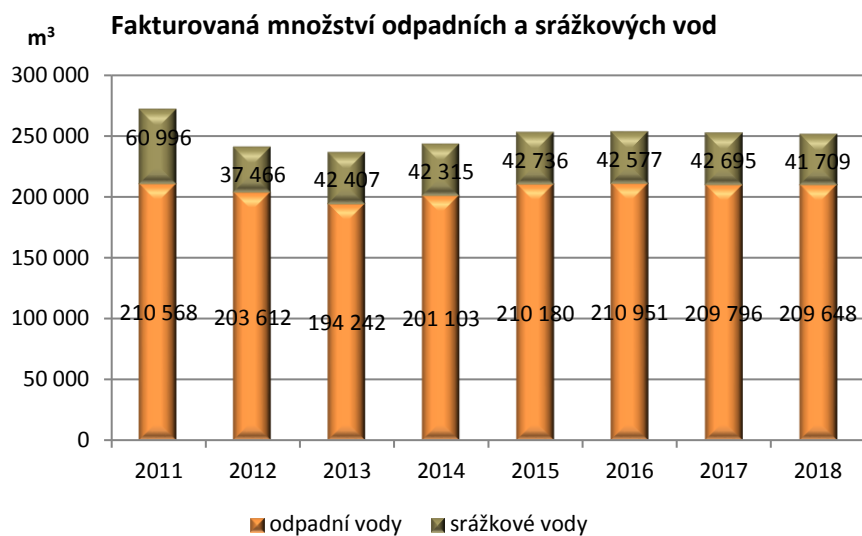

Kalkulace stočného je zveřejněna: <http://www.vs.bechynsko.cz/informace-pro-odberatele/porovnani-vsech-polozek-vypoctu-ceny-kalkulace/>

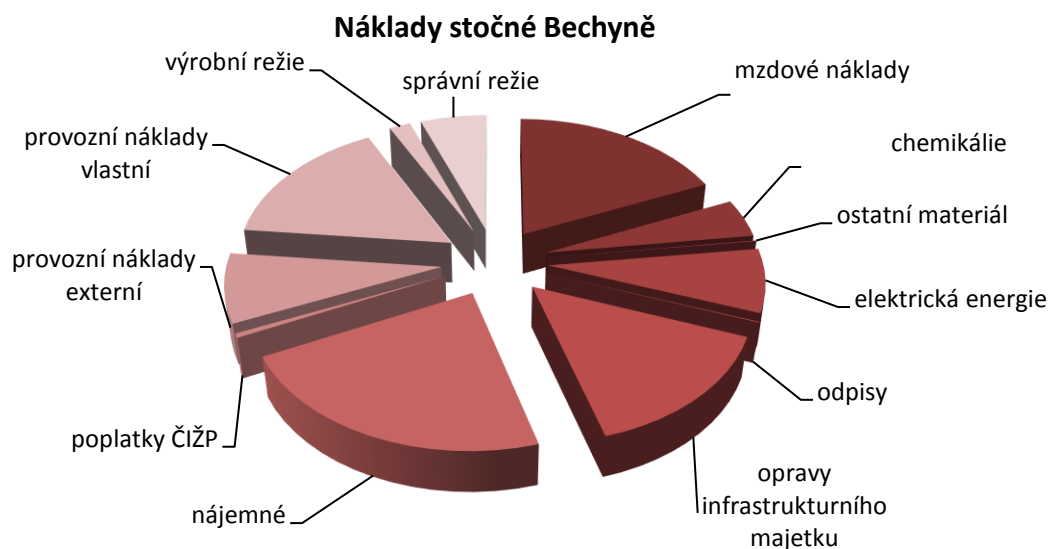

Seznam významných plánovaných a havarijních oprav:

9. Odvádění odpadních vod Hvoždany, Senožaty, Lišky

9.1. Odvádění odpadních vod


Vodárenské sdružení Bechyňsko provozuje ve Hvoždanech 2,463 km, Senožatech 1,647 km a na Liškách 0,3 km kanalizačních řadů.

Kanalizace pro veřejnou potřebu je provozována dle provozního řádu kanalizace místních částí Hvoždany, Senožaty a dle schváleného kanalizačního řádu. Jedná se o jednotnou kanalizační síť z různých materiálů. Odpadní voda z kanalizace odtéká přes volné výpustě do vodoteče. Pro vypouštění odpadních vod do vodních toků jsou vydána povolení:

čj. VH 2221/3/02-Ja ze 4.7.2002 pro vypouštění odpadních vod z volných výústí Zářechí, Lišky, Senožaty, Hvoždany

čj. METAB 42285/2010/OŽP/Ja z 31.8.2010 vypouštění odpadních vod z volných výpustí Zářechí (ukončeno), Lišky, Senožaty, Hvoždany – prodloužení platnosti povolení

Množství vypouštěných odpadních vod do vodoteče není měřeno.

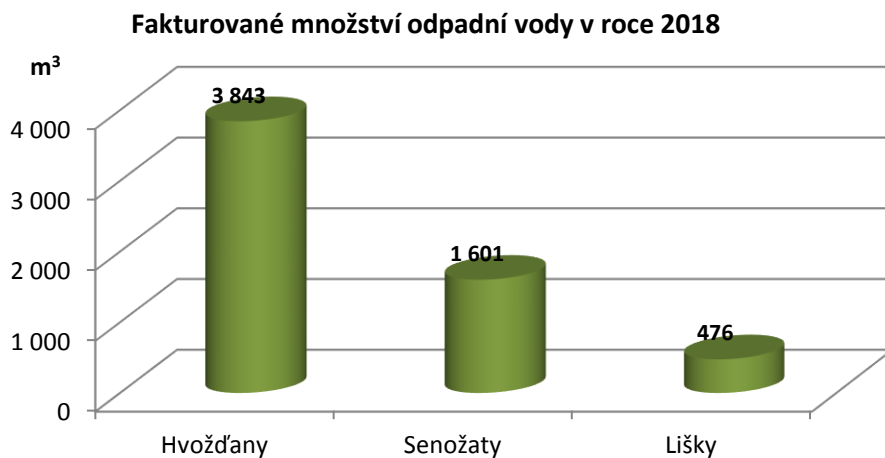

9.2. Stočné, kalkulace a náklady v roce 2018

Cena pro stočné pro rok 2018

stočné Hvozďany, Senožaty, Lišky

pohyblivá složka

ve výši

15,25 Kč/m³ + 15% DPH = 17,54 Kč/m³

pevná složka

pro Qn 2,5



(20)

130,- Kč/rok + 15% DPH = 149,50 Kč/rok

pro Qp 6

(30)


872,- Kč/rok + 15% DPH = 1 002,80 Kč/rok

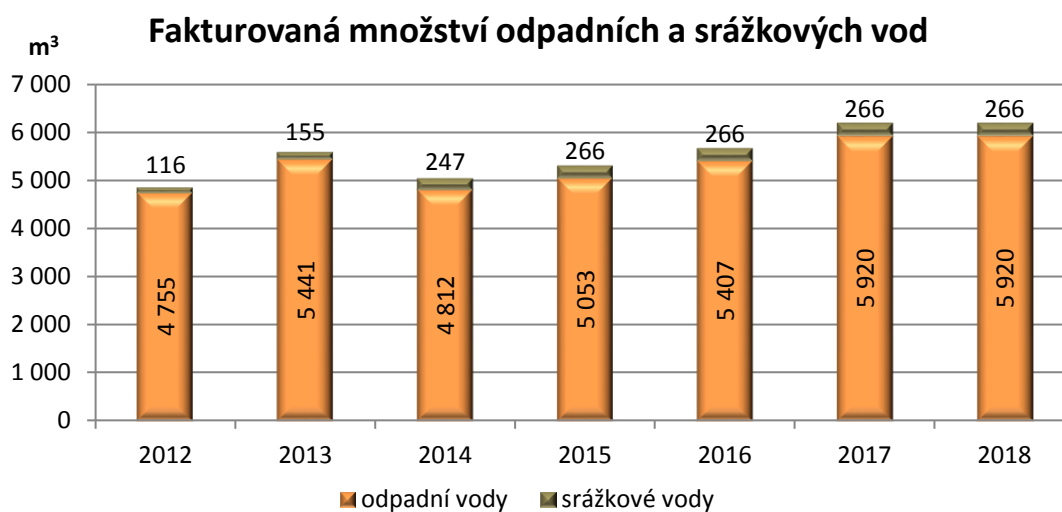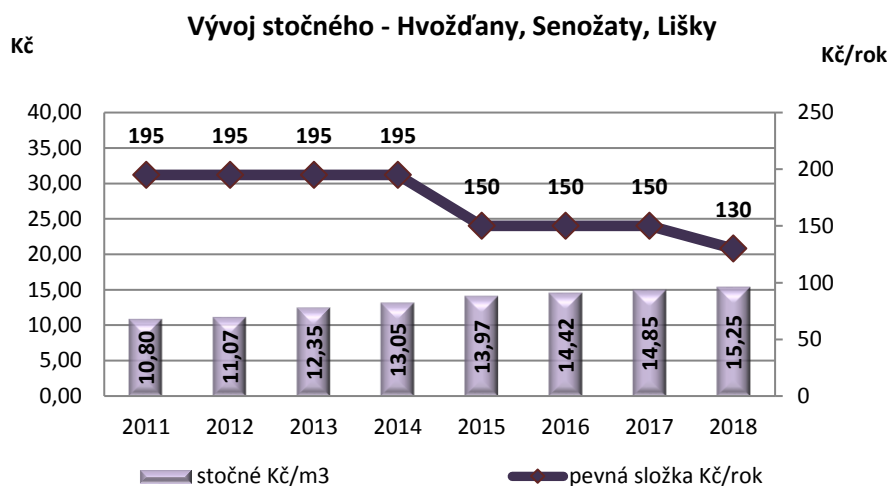

V následujícím grafu je uveden podíl jednotlivých oprávněných nákladů na ceně stočného.

Kalkulace stočného je zveřejněna: <http://www.vs.bechynsko.cz/informace-pro-odberatele/porovnani-vsech-polozek-vypoctu-ceny-kalkulace/>

Roční celkové náklady na odpadní vody Hvoždany, Senožaty, Lišky

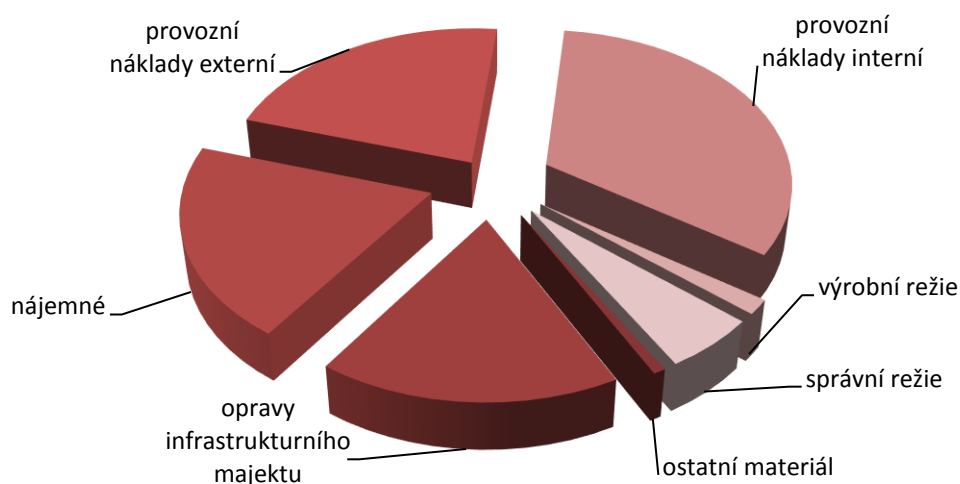

10. Odvádění odpadních vod obce Sudoměřice u Bechyně

10.1. Odvádění odpadních vod

Vodárenské sdružení Bechyňsko provozuje v obci celkem 5,18 km kanalizačních řadů, z toho v Sudoměřicích u Bechyně 4,16 km a v Bechyňské Smolči 1,02 km.

Kanalizace pro veřejnou potřebu je provozována dle provozního řádu kanalizace obce Sudoměřice u Bechyně a dle schváleného kanalizačního řádu.

Pro vypouštění odpadních vod do vodních toků je vydáno povolení:

čj. S-META 19112/2007 OŽP/Ja z 26.9.2007 pro Bechyňskou Smoleč

čj. METAB 33498/2011/OŽP/Ja z 30.6.2011 pro Sudoměřice u Bechyně


čj. METAB 58181/2016/OŽP/Ja z 7.12.2016 prodloužení platnosti povolení pro Sudoměřice a Bechyňskou Smoleč

Množství vypouštěných odpadních do recipientu není v Sudoměřicích ani v Bechyňské Smolči měřeno.

10.2. Stočné, kalkulace a náklady v roce 2018


Cena pro stočné pro rok 2018 stočné Sudoměřice, Bechyňská Smoleč

pohyblivá složka	ve výši	5,90 Kč/m³ +15% DPH = 6,79 Kč/m ³
pevná složka	pro Qp 2,5 (20)	36,- Kč/rok + 15% DPH = 41,40 Kč/rok
	pro Qp 6 (30)	190,- Kč/rok + 15% DPH = 218,50 Kč/rok

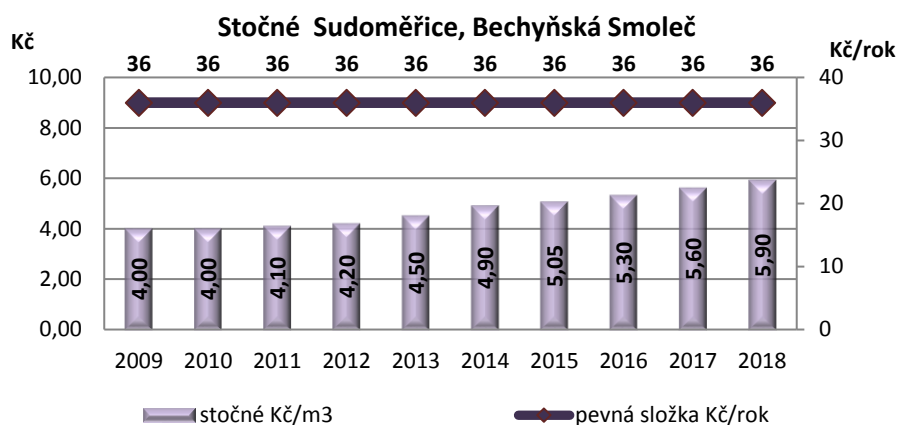


Fakturace - odpadní a srážkové vody v roce 2018:

	odpadní vody m³	srážkové vody m³	pevná složka Kč	pohyblivá složka Kč	srážková voda Kč	celkem stočné Kč
Sudoměřice	15 144	4 818	6 499	89 194	28 424	124 116
Bechyňská Smoleč	3 589		1 910	21 174		23 084

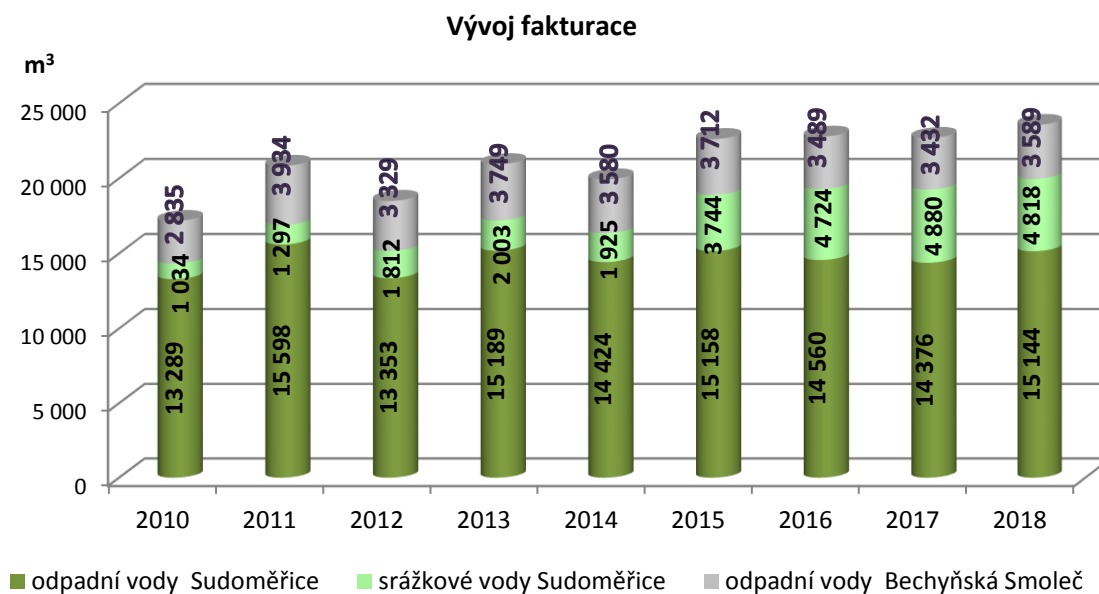

V následujícím grafu je uveden podíl jednotlivých oprávněných nákladů na ceně stočného. Kalkulace stočného je zveřejněna: <http://www.vs.bechynsko.cz/informace-pro-odberatele/porovnani-vsech-polozek-vypoctu-ceny-kalkulace/>

Roční celkové náklady na odpadní vody Sdoměřice a Bechyňská Smoleč

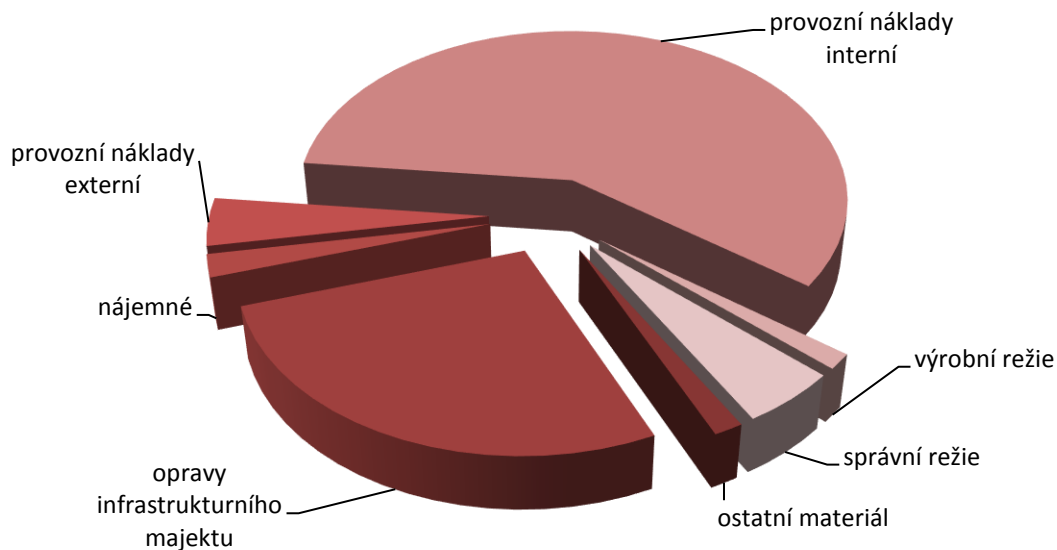

11. Odvádění odpadních vod obce Raděnice

11.1. Odvádění odpadních vod

Kanalizace pro veřejnou potřebu Obce Raděnice je provozována od 1.1.2012. Délka kanalizace, kterou Vodárenské sdružení Bechyňsko provozuje, je 2,946 km.


Kanalizace v Raděnicích je provozována dle schváleného provozního řádu kanalizace a dle schváleného kanalizačního řádu. Množství vypouštěných odpadních vod do recipientu není měřeno.

Pro vypouštění odpadních vod do vodních toků bylo vydáno povolení: čj. METAB 42546/2017/OŽP/JJah z 23.8.2017.

11.2. Stočné, kalkulace a náklady v roce 2018


Cena pro stočné pro rok 2018 stočné Raděnice

pohyblivá složka	ve výši	4,70 Kč/m³ + 15% DPH = 5,41 Kč/m ³
pevná složka	pro Qp 2,5 (20)	26,- Kč/rok + 15% DPH = 29,90 Kč/rok
	pro Qp 6 (30)	135,- Kč/rok + 15% DPH = 155,25 Kč/rok

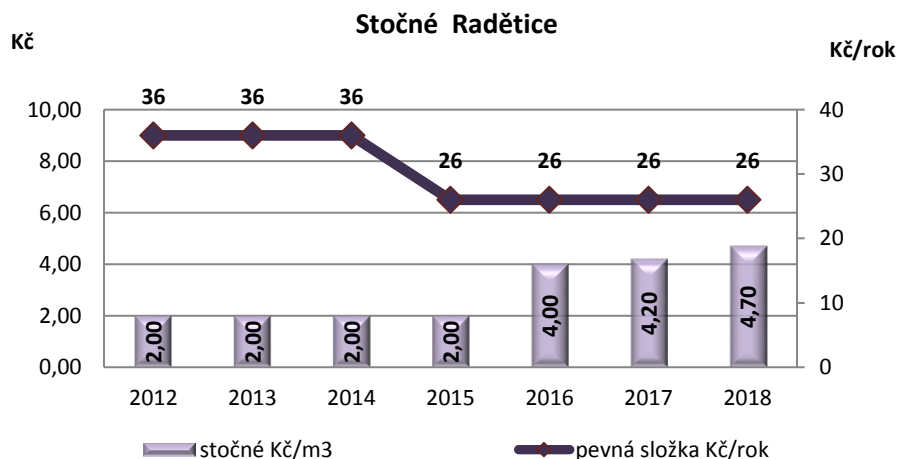

V tabulce a grafu je množství vyfakturované odpadní a srážkové vody v roce 2018 a fakturované částky za odpadní a srážkové vody.

	odpadní vody m ³	srážkové vody m ³	pevná složka Kč	pohyblivá složka Kč	srážková voda Kč	celkem stočné Kč
Raděnice	7 843	732	2 555	31 361	3 442	42 852

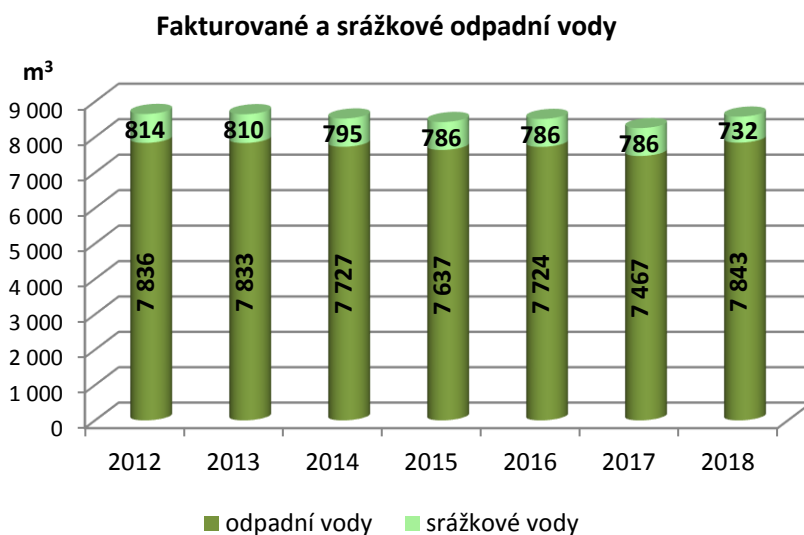

V následujícím grafu je uveden podíl jednotlivých oprávněných nákladů na ceně stočného. Kalkulace stočného je zveřejněna: <http://www.vs.bechynsko.cz/informace-pro-odberatele/porovnani-vsech-polozek-vypoctu-ceny-kalkulace/>

Roční celkové náklady na odpadní vody Raděnice

