



VÝROČNÍ ZPRÁVA 2024

Obsah

1.	Základní identifikační údaje.....	2
2.	Statutární orgány sdružení.....	2
3.	Činnost a hospodaření sdružení v roce 2024	2
4.	Majetek	3
5.	Personální zajištění	5
6.	Evidence odběratelů	5
7.	Zásobování pitnou vodou - soustava, rozvodné sítě.....	6
7.1.	Výroba a rozvod pitné vody	6
7.2.	Vodné, kalkulace a náklady v roce 2024	9
7.3.	Kvalita pitné vody.....	10
8.	Odvádění a čištění odpadních vod města Bechyně.....	10
8.1.	Odvádění a čištění odpadních vod.....	10
8.2.	Stočné, kalkulace a náklady v roce 2024.....	12
9.	Odvádění odpadních vod Hvoždany, Senožaty, Lišky	14
9.1.	Odvádění odpadních vod.....	14
9.2.	Stočné, kalkulace a náklady v roce 2024.....	14
10.	Odvádění odpadních vod obce Sudoměřice u Bechyně.....	16
10.1.	Odvádění odpadních vod.....	16
10.2.	Stočné, kalkulace a náklady v roce 2024.....	16
11.	Odvádění odpadních vod obce Radětice.....	18
11.1.	Odvádění odpadních vod.....	18
11.2.	Stočné, kalkulace a náklady v roce 2024.....	18
12.	Odvádění odpadních vod obce Březnice.....	19
12.1.	Odvádění odpadních vod.....	19
12.2.	Stočné, kalkulace a náklady v roce 2024	19

1. Základní identifikační údaje

Název: Vodárenské sdružení Bechyňsko
Sídlo: Parkány 548, Bechyně
Datum vzniku: 7.11.1996
Právní forma: zájmové sdružení právnických osob

Sdružení je zapsáno ve spolkovém rejstříku, spisová značka L6353, vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích.

IČ: 65972104
DIČ: CZ65972104
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu 0702053369/0800
číslo účtu 35-0702053369/0800

Členské obce: Město Bechyně
Obec Březnice
Obec Černýšovice
Obec Haškovcova Lhota
Obec Hodětín
Obec Radětice
Obec Sudoměřice u Bechyně

2. Statutární orgány sdružení

Valná hromada: Valnou hromadu tvoří zástupci obcí pověřeni obecním zastupitelstvem. Její působnost upravuje §7 Stanov Vodárenského sdružení Bechyňsko.

Jednatelé: Působnost jednatelů upravuje §8 Stanov Vodárenského sdružení Bechyňsko
Jednatelé sdružení k 31.12.2024:
Mgr. Štěpán Ondřích, starosta města Bechyně
pan Stanislav Houdek, starosta obce Sudoměřice u Bechyně
Ing. Pavel Houdek, zastupitel města Bechyně

Ředitelka: Působnost ředitele upravuje §9 Stanov Vodárenského sdružení Bechyňsko
Ředitelkou byla jmenována Ing. Zdenka Sosnová

3. Činnost a hospodaření sdružení v roce 2024

Předmět a činnost sdružení:

1. výroba a dodávka pitné vody pro obyvatelstvo a ostatní odběratele
2. odvádění a čištění odpadních vod
3. ostatní odborné činnosti s tím související, např. výstavba nových vodohospodářských zařízení, opravy a údržba stávajících zařízení

Předmět podnikání:

Provádění staveb, jejich změn a odstraňování.

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:

- Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody.
- Velkoobchod a maloobchod.
- Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků.
- Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy.
- Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel.

Vodárenské sdružení Bechyňsko provozuje vodovody a kanalizace na základě „Smlouvy o nájmu a o provozování vodovodních, kanalizačních a dalších vodohospodářských zařízení a poskytování služeb s tím souvisejících“ evidované na MěÚ Bechyně pod č.ev. 255/2008-sml.

Dle zákona č.274/2001 Sb. (o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu) §6 odst. 2. vydal Krajský úřad - Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, povolení k provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu dne 10.8.2009 čj. KUJCK 21383/2009 OZZL/11Ryb.

Dne 26.10.2015 bylo změněno povolení k provozování vodovodu, kanalizace a ČOV čj. KUJCK 79252/2015 OZZL/3, kde vlastníkem je Město Bechyně.

V roce 2020 došlo k další změně povolení. Rozhodnutím ze dne 28.7.2020 čj. KUJCK 87581/2020 bylo změněno povolení provozování vodovodu jehož vlastníkem je Obec Hodětín.

Rozhodnutím ze dne 28.7.2020 čj. KUJCK 87085/2020 bylo změněno povolení pro provozování vodovodu, kanalizace a ČOV v Obci Radětice.

V roce 2021 bylo vydáno povolení čj. KUJCK 130896/2021 z 16.12.2021, kterým se mění provozování vodovodu a kanalizace ve vlastnictví Obce Sudoměřice.

V roce 2024 bylo vydáno povolení čj. KUJCK 17313/2024 z 22.2.2024 na provozování vodovodu a kanalizace ve vlastnictví Obce Březnice.

Hlavní činností Vodárenského sdružení Bechyňsko bylo provozování vodovodů a kanalizací v obcích sdružení a hlavním zdrojem příjmu byly tržby za vodné a stočné.

Celkové tržby za rok 2024 byly ve výši **37 384 906,26 Kč**. Celkové náklady byly ve výši **36 450 219,41 Kč**. Hospodářský výsledek po zdanění za rok 2024 byl **934 686,85 Kč**.

4. Majetek

Majetek, se kterým hospodaří Vodárenské sdružení Bechyňsko má dvojí povahu:

- 1) Pronajatý majetek od členských obcí sdružení
- 2) Vlastní majetek

1) pronajatý majetek od členských obcí sdružení (dle závěrky)

- a) Majetek pro výrobu a dodávku pitné vody pro obyvatelstvo a ostatní odběratele:
hodnota pronajatého majetku: 106 649 541,16 Kč
- b) Majetek pro odvádění a čištění odpadních vod města Bechyně:
hodnota pronajatého majetku: 333 275 996,96 Kč
- c) Majetek pro odvádění a čištění odpadních vod v obci Sudoměřice u Bechyně:
hodnota pronajatého majetku: 12 155 153,79 Kč
- d) Majetek pro odvádění a čištění odpadních vod v obci Radětice:
hodnota pronajatého majetku: 23 345 016,46 Kč

- e) Majetek pro odvádění a čištění odpadních vod v osadách Hvožd'any, Senožaty, Lišky:
hodnota pronajatého majetku: 3 945 554,22 Kč
- f) Majetek pro odvádění a čištění odpadních vod v obci Březnice:
hodnota pronajatého majetku: 2 377 981,56 Kč

Tento pronajatý majetek sdružení neodepisuje a za pronájem je obcím odváděno nájemné.

Seznam pronajatého majetku je součástí „Smlouvy o nájmu a o provozování vodovodních, kanalizačních a dalších vodohospodářských zařízení a poskytování služeb s tím souvisejících“ evidované na MěÚ Bechyně pod č.ev. 255/2008-sml.. Hodnota pronajatého majetku je ve „Smlouvě“ uvedena v pořizovacích cenách.

Pro potřeby majetkové a provozní evidence je majetek sloužící k dodávce pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod evidován v cenách dle metodiky Ministerstva zemědělství.

Hodnota pronajatého majetku v Kč dle metodiky MZe:

soustava	soustava	137 782 824
	zdroje	28 416 382
RVS	Bechyně	134 531 229
	Hvožd'any	11 548 948
	Senožaty	3 393 903
	Sudoměřice u Bechyně	17 287 027
	Bechyňská Smoleč	9 592 493
	Bežerovice	4 604 241
	Haškovcova Lhota	10 418 423
	Březnice	13 159 246
	Hodětín	3 096 550
	Nová Ves	2 270 909
	Blatec	3 400 636
	Černýšovice	15 852 367
	Hutě	7 642 470
	Radětice	14 699 886
kanalizace	Bechyně	342 685 818
	ČOV Bechyně	75 804 019
	SS Senožaty	11 139 843
	SS Hvožd'any	17 614 626
	Sudoměřice u Bechyně	31 035 306
	SS Bechyňská Smoleč	7 256 818
	Radětice	22 958 781
	ČOV Radětice	3 212 646
	Březnice	14 441 742
CELKEM		943 847 133

2) vlastní majetek v pořizovacích cenách (viz rozvaha):

- a) dlouhodobý nehmotný majetek (software) 68 851 Kč
- b) dlouhodobý hmotný majetek 25 046 539 Kč

5. Personální zajištění

K 31.12.2024 bylo ve sdružení zaměstnáno 18 přepočtených zaměstnanců. Dále byly uzavřeny 2 dohody o provedení práce.

Dva zaměstnanci obsluhující ČOV pracovali v roce 2024 v pracovních dnech v 10 hodinových směnách. O víkendech je ČOV Bechyně v automatickém provozu. V této době drží obsluha ČOV pohotovostní službu pro případ poruchy.

Ostatní zaměstnanci mají pravidelnou 8 hod. pracovní dobu. Čtyři zaměstnanci mají 6 hod. pracovní dobu. Vzhledem k nutnosti zabezpečit pohotovostní služby, střídá se pět zaměstnanců v týdenních cyklech a drží pohotovost 24 hod. denně vč. sobot, nedělí a svátků.

Celkové osobní náklady vč. zákonného pojištění a ostatních sociálních nákladů a včetně odměn valné hromady činily 14 278 317,- Kč.

6. Evidence odběratelů

S odběrateli jsou uzavřeny písemné smlouvy na dodávku vody a odvádění odpadních vod. Pro fakturaci je využíván software společnosti DATAINFO, spol. s r.o., 17.listopadu 272, Červený Kostelec. Platby za vodné a stočné jsou přijímány na podúčet sdružení.

Od roku 2023 jsou odběratelům osazovány dálkově odečítané vodoměry Kamstrup. Nejčastějším typem domovního vodoměru je Multical 21. Sběr dat z těchto vodoměrů je prováděn pochůzkou nebo průjezdem vozidla okolo nemovitostí. Tento způsob sběru dat je výrazně efektivnější umožňuje rychlejší fakturaci odběratelům, čímž se v účetnictví výrazně sníží dohadná položka za tržby za vodné a stočné.

Dálkově odečítané vodoměry mohou hlásit při odečítání různé chybové hlášky. Jako je neoprávněná manipulace s vodoměrem nebo upozornění na neustálý průtok. Situace je pak ověřena a zákazník je informován o možném úniku vody za vodoměrem – například protékající záchod, pojišťovací ventil u bojleru apod.

V tabulce je počet přípojek v obcích a počet osazených vodoměrů k 31.12.2024.

	počet vodovodních přípojek	počet vodoměrů	% osazených vodoměrů v roce 2024	počet kanalizačních přípojek
Bechyně	1006	1006	100,00	922
Hvoždany	70	70	100,00	63
Senožaty	47	42	89,40	24
Sudoměřice u Bechyně	197	197	100,00	171
Bechyňská Smoleč	68	65	95,60	47
Bežerovice	38	38	100,00	
Hodětín	33	32	97,00	
Nová Ves	18	18	100,00	
Blatec	22	22	100,00	
Březnice	94	94	100,00	91
Černýšovice	51	51	100,00	
Hutě	59	59	100,00	
Haškovcova Lhota	52	51	98,00	
Radětice	80	80	100,00	99
celkem	1835	1825	99,50	1417

7. Zásobování pitnou vodou - soustava, rozvodné sítě

7.1. Výroba a rozvod pitné vody

Vodárenské sdružení Bechyňsko provozuje celkem dva zdroje pitné vody:

vrty B-4, B-4a v Nové Vsi – povolený odběr max. 17 l/s, 529 200 m³/rok

studny S-1, S-2 v Sudoměřici u Bechyně – povolený odběr 10 l/s, 311 500 m³/rok

Platná povolení na odběr podzemní vody:

Nová Ves, Sudoměřice u Bechyně z 22.11.2018 čj METAB 62039/2018/OŽP/VFiř
s platností do 31.12.2024.

ÚV Nová Ves

Na úpravně vody v Nové Vsi je podzemní voda z vrtů B-4, B-4a upravována na provzdušňovací věži, kde dochází k odstranění části volného oxidu uhličitého, a průtokem přes tlakové filtry s granulovaným aktivním uhlím pro odstranění pesticidů (hexazinon) a drceným vápencem frakce 2-4mm, kde dochází ke zvýšení pH a obohacení podzemní vody o vápník. V roce 2018 byla pořízena pro úpravu vody UV lampa, která nahrazuje chemické ošetření vody chlornanem sodným.

ÚV Sudoměřice u Bechyně


Na úpravně vody je voda upravována na atypické provzdušňovací věži, kde je odstraňován agresivní oxid uhličitý. Dále je voda upravována průtokem přes filtry s granulovaným aktivním uhlím, kde jsou odstraňovány pesticidní látky (hexazinon, atrazin, desethylatrazin, Desisopropylatrazin, Metazachlor ESA, Alachlor ESA).

V roce 2024 byla pořízena pro úpravu vody UV lampa, která nahrazuje chemické ošetření vody chlornanem sodným ve směru do obce Sudoměřice.

V roce 2024 bylo v Nové Vsi z vrtu B4, B4a odebráno 242 793 m³ podzemní vody. V Sudoměřicích u Bechyně bylo ze studní S1a S2 odebráno 26 900 m³. Na úpravnách bylo vyrobeno celkem 267 947 m³ vody. V Nové Vsi 241 332 m³ a v Sudoměřicích u Bechyně 26 615 m³. Od Jihočeského vodárenského svazu bylo v roce 2024 nakoupeno 93 781 m³. Pro výrobu pitné vody bylo celkem spotřebováno 1 746 m³ prací vody.

Celkové množství vody realizované v roce 2024 bylo 361 728 m³ vody.


Výroba 2024

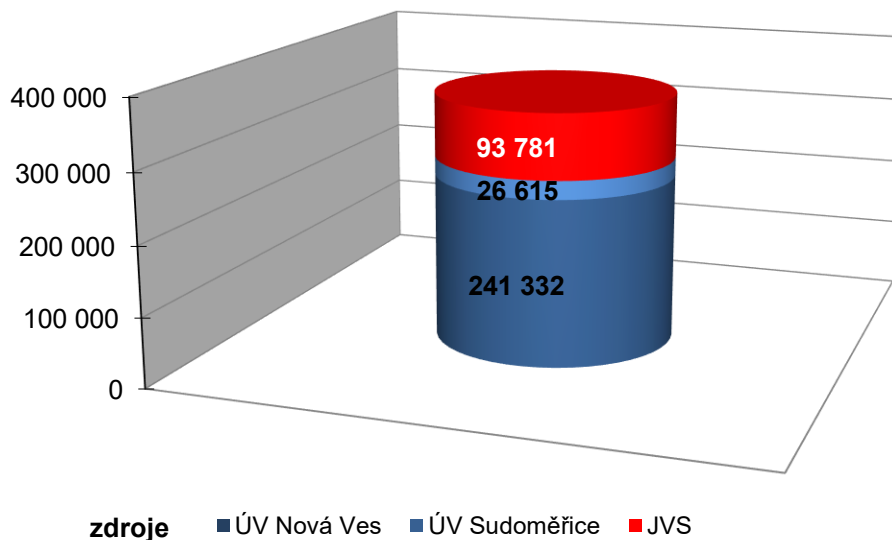


Odběratelům bylo v roce 2024 vyfakturováno 330 787 m³ vody, pro technologii čistírny odpadních vod Bechyně bylo využito 2 056 m³ vody, dalších 159 m³ byla spotřeba vody v provozní budově Vodárenského sdružení Bechyňsko a 211 m³ byl přímý prodej vody. Celkové množství vody dodané v roce 2024 bylo **333 214 m³**.

Celkem realizace	361 728 m³
Voda dodaná odběratelům a vlastní spotřeba vody	333 214 m³
Voda nefakturovaná	28 514 m³
Ztráty	7,88 %
voda použita na odkalování a čištění akumulací	1 411 m ³
ztráty po odečtení vody na odkalování	7,49 %

Ztráty vody jsou velmi nízké, a to díky přenosu dat na vodárenský dispečink. Okamžitý přenos dat pomáhá odhalit neobvyklé průtoky, které jsou okamžitě prověřeny a případná porucha je velmi brzy dohledána a odstraněna. Po odečtení vody na odkalování byly ztráty pouze **7,49 %**.

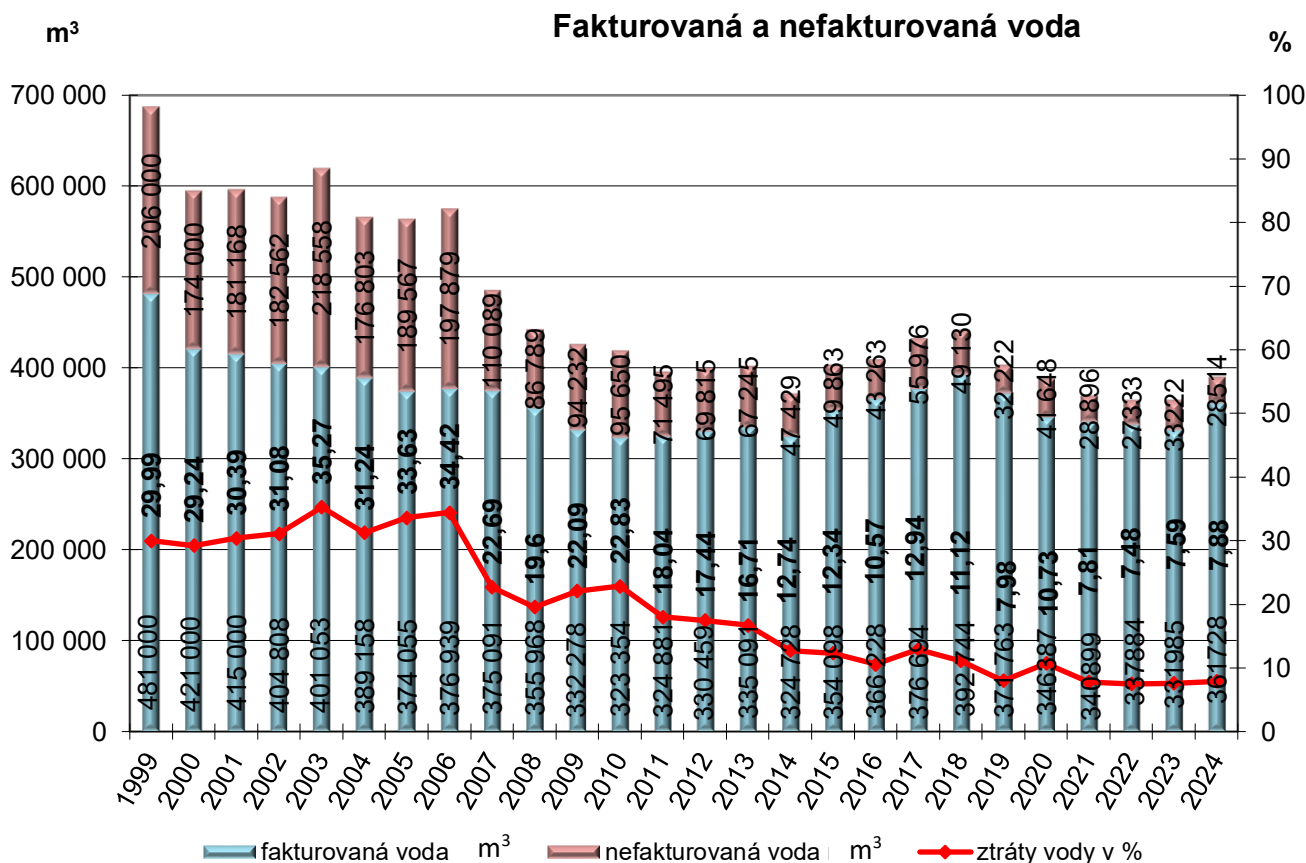

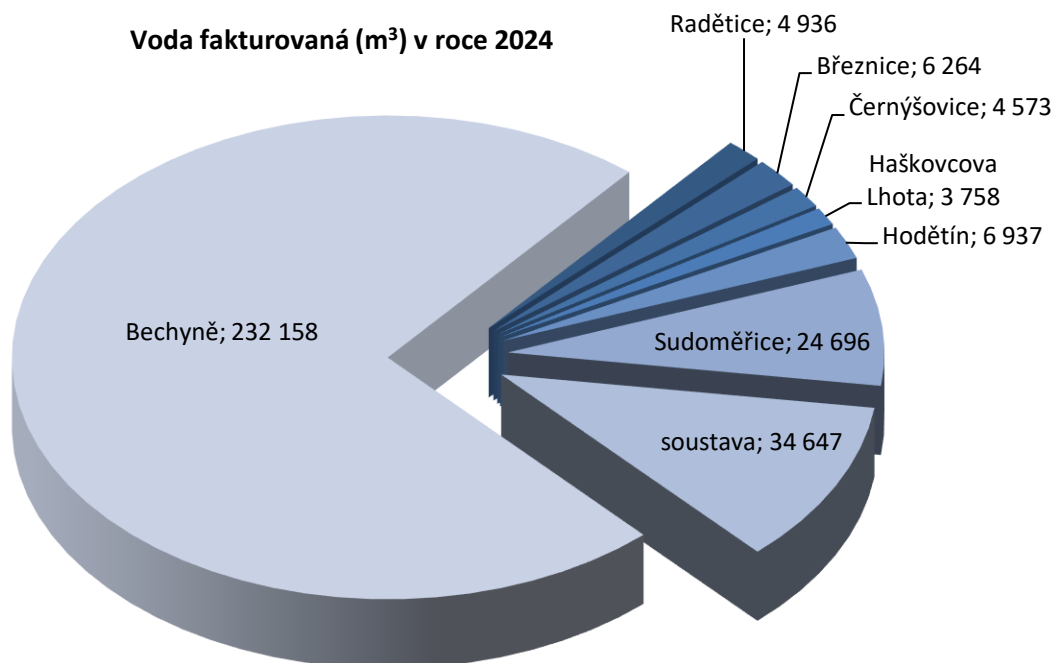

Délka vodovodního potrubí pro veřejnou potřebu, které je využíváno pro zásobování vody jednotlivým odběratelům a které Vodárenské sdružení Bechyňsko provozuje, je celkem **93,418 km**.


Délka vodovodních řadů (bez přípojek) v jednotlivých obcích:

soustava Bechyňsko	27,188
Bechyně	28,393
Senožaty	1,176
Hvožďany	3,776
Sudoměřice u Bechyně	4,710
Bechyňská Smoleč vč. přívodního řadu	4,022
Bežerovice	1,742
Březnice vč. přívodního řadu	4,865
Hodětín	0,849
Nová Ves vč. přívodního řadu	0,760
Blatec	0,633
Haškovcova Lhota vč. přívodního řadu	3,207
Černýšovice vč. přívodního řadu	4,025
Hutě vč. přívodního řadu	2,764
Radětice vč. přívodního řadu	5,311
CELKEM (km)	93,418


Cena pro vodné pro rok 2024 Bechyňsko

pohyblivá složka	ve výši	61,65 Kč/m³ + 12% DPH = 69,05 Kč/m³
pevná složka:		
pro Qn 2,5 [Q _{3_4}] (20)		420,- Kč/rok + 12% DPH= 470,40 Kč/rok
pro Qn 6 [Q _{3_10}] (30)		2 253,- Kč/rok+ 12% DPH= 2 523,36 Kč/rok
pro Qn 10 [Q _{3_16}] včetně		6 164,- Kč/rok+ 12% DPH= 6 903,68 Kč/rok
pro Qn 15 [Q _{3_25}] a vyšší		13 717,- Kč/rok+ 12% DPH = 15 363,04 Kč/rok

Qn - trvalý průtok pitné vody vodoměrem v m³/hod. (v závorce je uveden průměr potrubí v mm) U odběratelů, kde není osazen vodoměr, se pevná složka určuje dle průtoku pitné vody přípojkou v m³/hod. Většina odběratelů má osazen vodoměr Q_{3_2,5} tj. vodoměr s jmenovitým průtokem 2,5 m³/hod. V domech s více bytovými jednotkami bývá osazen fakturační vodoměr Q_{3_4} nebo Q_{3_10}.

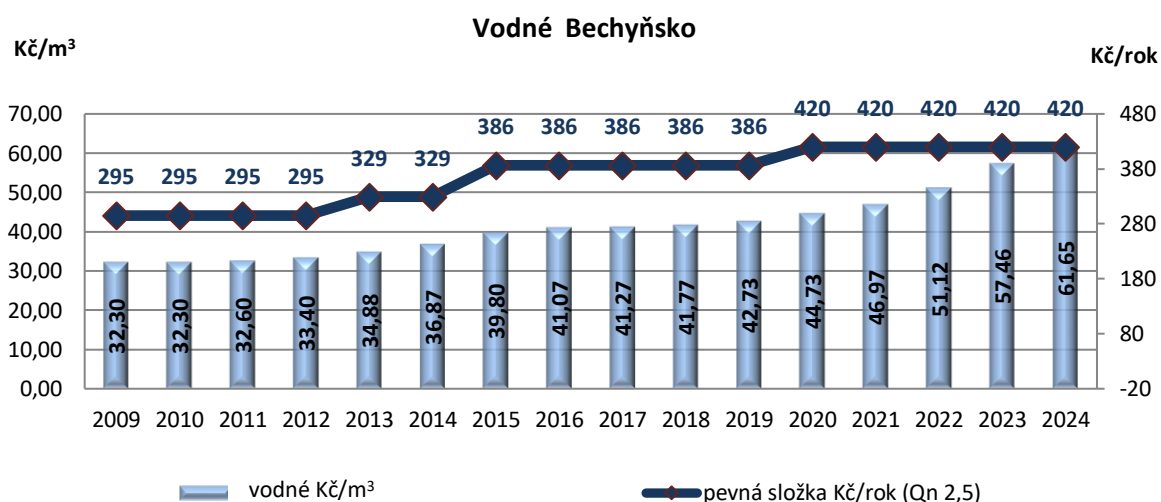


V následujícím grafu je množství dodané vody odběratelům:

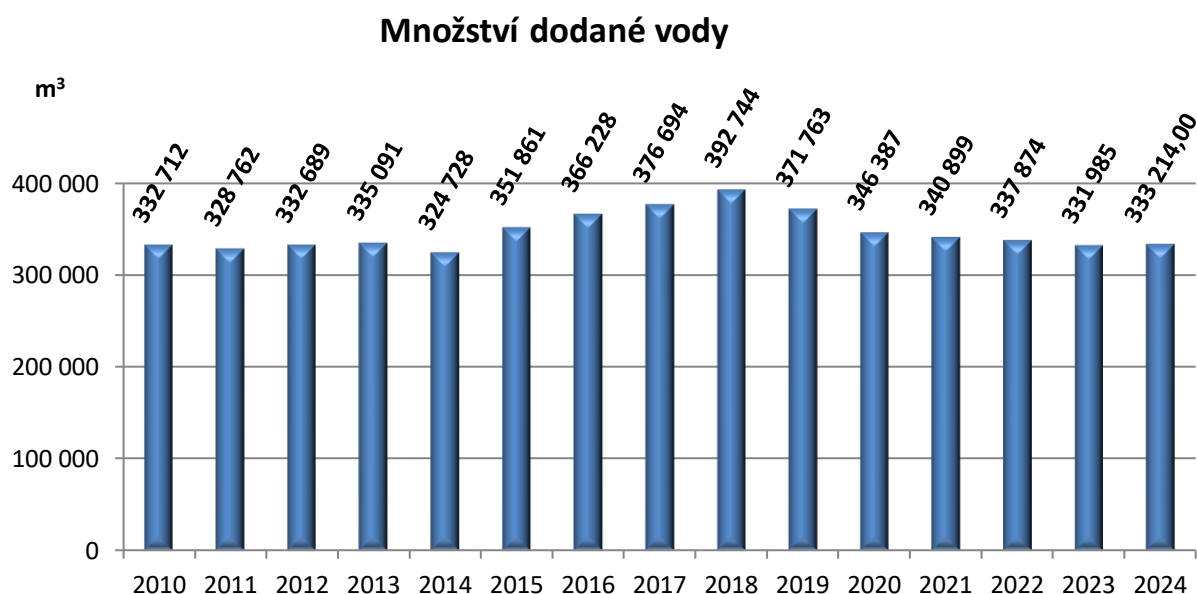

V následujícím grafu je uveden podíl jednotlivých oprávněných nákladů na soustavě a rozvodných sítích při dodávce pitné vody. Jedná se o náklady v ceně vody předané ze soustavy a v ceně vodného v rozvodných sítích (RVS) pro koncové odběratele. Kalkulace vodného je zveřejněna: <http://www.vsbechynsko.cz> v sekci informace pro odběratele.

Roční celkové náklady na pitnou vodu v roce 2024

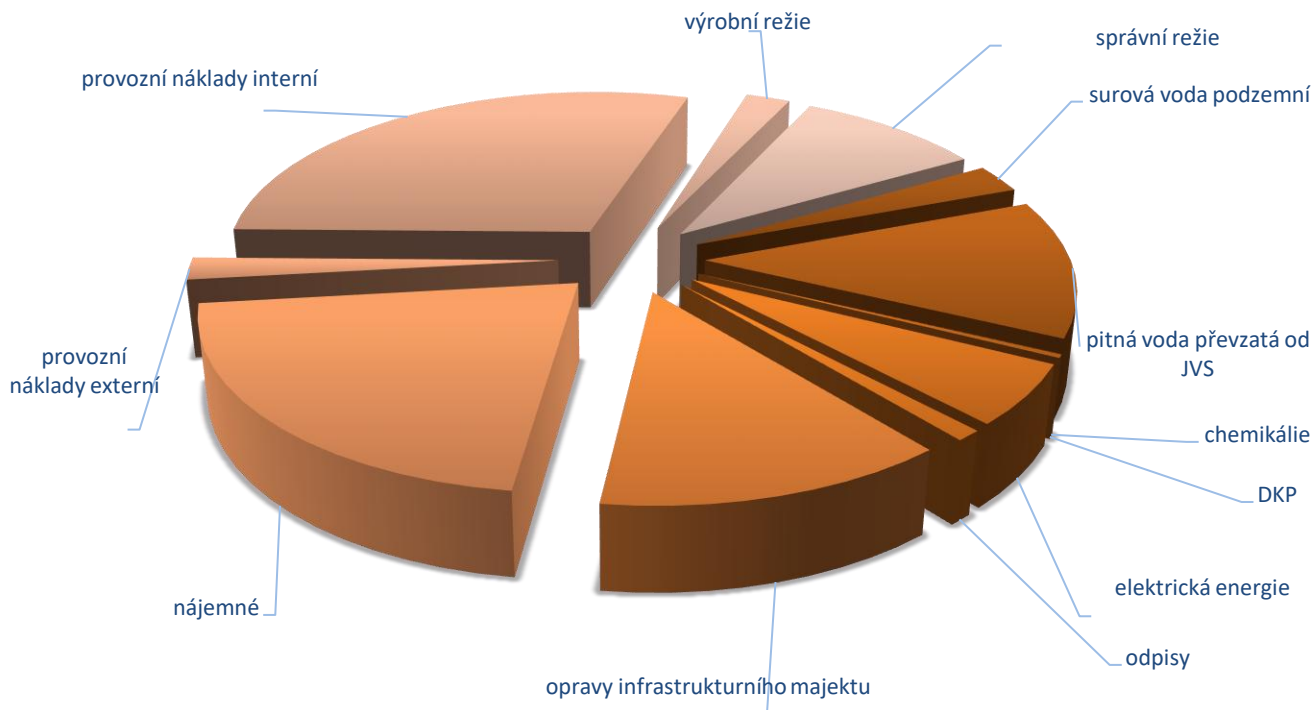

7.3. Kvalita pitné vody

Rozbory pitné vody v roce 2024 prováděla společnost ČEVAK a.s., České Budějovice. Harmonogram odběru vzorků pitné vody je zpracován v souladu s platnou legislativou. Výsledky rozborů pitné vody jsou průběžně zasílány do databáze Ministerstva zdravotnictví. Krajská hygienická stanice provádí každoročně kontrolu prováděných rozborů vč. kontroly dodržování provozních řádů vodovodu.

Rozbory pitné vody jsou zveřejněny:

<http://www.vsbechynsko.cz>

8. Odvádění a čištění odpadních vod města Bechyně


8.1. Odvádění a čištění odpadních vod

Vodárenské sdružení Bechyňsko provozuje v Bechyni 27,53 km kanalizačních řadů.

Kanalizace pro veřejnou potřebu je provozována dle provozního řádu kanalizace města Bechyně, dle provozního řádu čistírny odpadních vod a dle schváleného kanalizačního řádu. Kanalizační síť města Bechyně je jednotná z různých materiálů a je zakončena mechanicko-biologickou čistírnou odpadních vod. Některé nemovitosti nejsou napojeny na kanalizaci.


Pro provoz ČOV platí povolení vypouštění čj. METAB 23319/2017/OŽP z 26.5.2017 s platností do 31.12.2026.

V následujícím grafu je vývoj množství čištěných vod a množství fakturovaných odpadních vod. Ve sloupci přítok na ČOV je uvedeno množství vod, které byly vyčištěny přes tzv. hrubé předčištění Huber Ro5, v dalším sloupci jsou uvedeny biologicky čištěné odpadní vody. V rámci intenzifikace ČOV byla vybudována dešťová zdrž, která při velkém přítoku vody na ČOV v období intenzivních dešťů, zadrží vodu, která je vyčištěna, ve chvíli, kdy to kapacita ČOV umožňuje. Tím došlo k výraznému poklesu množství odlehčených vod. Množství čištěné odpadní vody na ČOV Bechyně bylo v roce 2024 cca 1,9 x vyšší než množství vyfakturované odpadní vody. V celkovém množství fakturované vody 250 652 m³ je započítána i voda srážková (46 521 m³). Množství čištěné odpadní vody je závislé na úhrnu srážek v daném období a množství balastní vody, tj. vody prosakující do kanalizace.

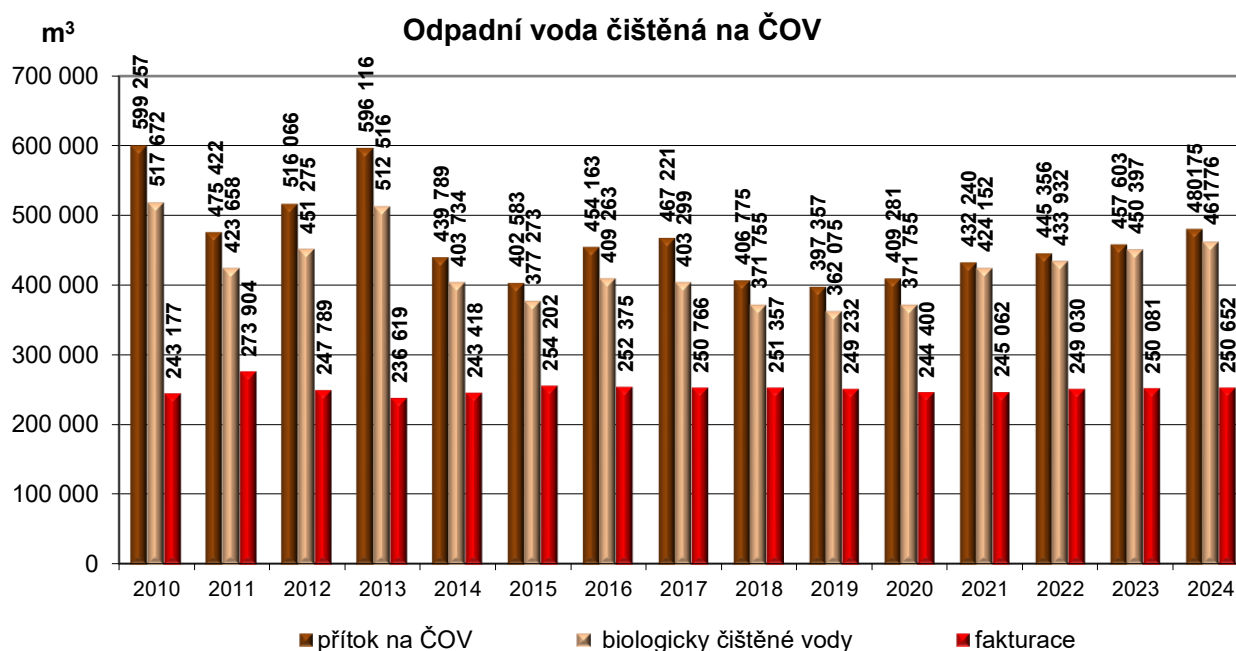

Mezi provozní ukazatele s velkým vlivem na náklady patří elektrická energie a chemikálie. Největší odběr elektrické energie mají dmychadla na provzdušnění aktivační nádrže. Při intenzifikaci byla namontována nová dmychadla s vyšším příkonem, aby bylo možné provzdušňovat zároveň nádrž nitrifikace a nádrž regenerace kalu. Dále je možné v případě potřeby provzdušňovat i nádrž denitrifikace č. 2. Pro provoz ČOV jsou nezbytná čerpadla vnitřní recirkulace, čerpadla vratného kalu a míchadla denitrifikace. Všechna tato el. zařízení fungují 24 hod. denně. V grafu je patrný nárůst cen elektrické energie v roce 2023 a mírný pokles cen v roce 2024. Mezi chemikálie patří flokulant, který je používán na srážení kalu při zahušťování a při lisování kalu, a ferrodual, který je používán na srážení fosforu v odpadní vodě. Dávkování ferrodualu je řízeno na základě analyzátoru množství fosforu v aktivační směsi. Cena chemie v roce 2024 vzrostla oproti roku 2023 z důvodu vyššího dávkování flokulantu na lis. Došlo tak k výraznému nárůstu sušiny kalu a finanční úspoře na odvozu kalu.

Vývoj množství čištěné vody a nákladů na ČOV Bechyně

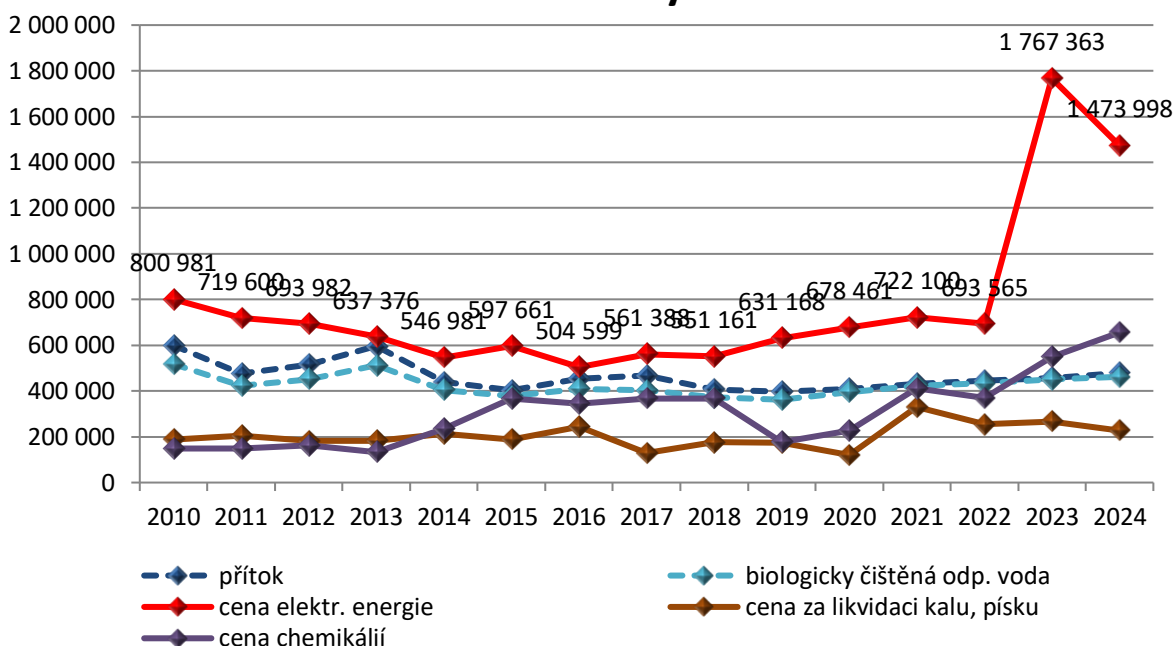


8.2. Stočné, kalkulace a náklady v roce 2024

Cena pro stočné Bechyně a Zářečí pro rok 2024


pohyblivá složka	ve výši	47,70 Kč/m³ + 12% DPH = 53,42 Kč/m³
pevná složka:		
pro Qn 2,5 [Q _{3_4}] (20)		280,- Kč/rok + 12% DPH = 313,62 Kč/rok
pro Qn 6 [Q _{3_10}] (30)		1 510,- Kč/rok + 12% DPH = 1 691,20 Kč/rok
pro Qn 10 [Q _{3_16}] včetně		4 109,- Kč/rok + 12% DPH = 4 602,08 Kč/rok
pro Qn 15 [Q _{3_25}] a vyšší		9 011,- Kč/rok + 12% DPH = 10 092,32 Kč/rok

Vývoj stočného Bechyně

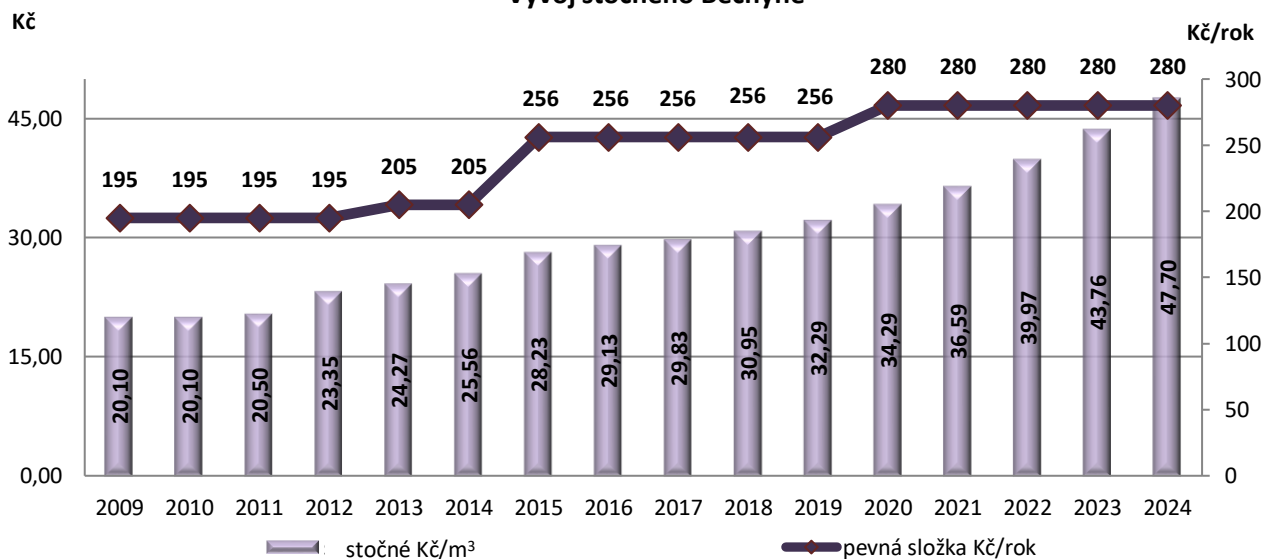


Množství fakturované odpadní a srážkové vody v Bechyni v roce 2024:

	odpadní vody m ³	srážkové vody m ³	množství celkem m ³
Bechyně	204 131	46 521	250 652

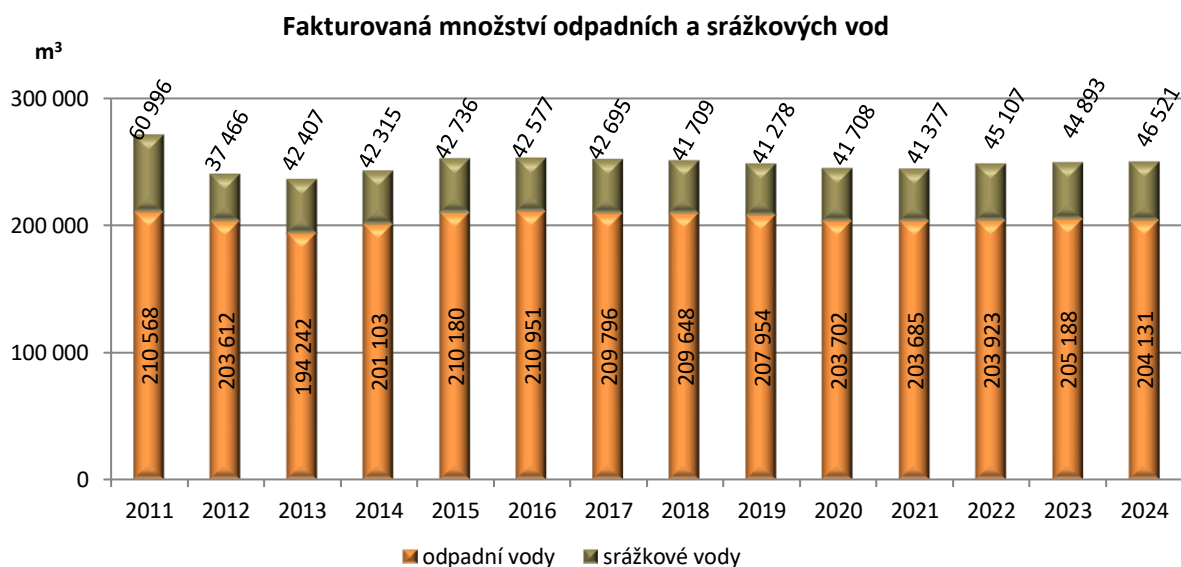

Roční celkové náklady na odpadní vody v Bechyni a v Zářečí v roce 2024

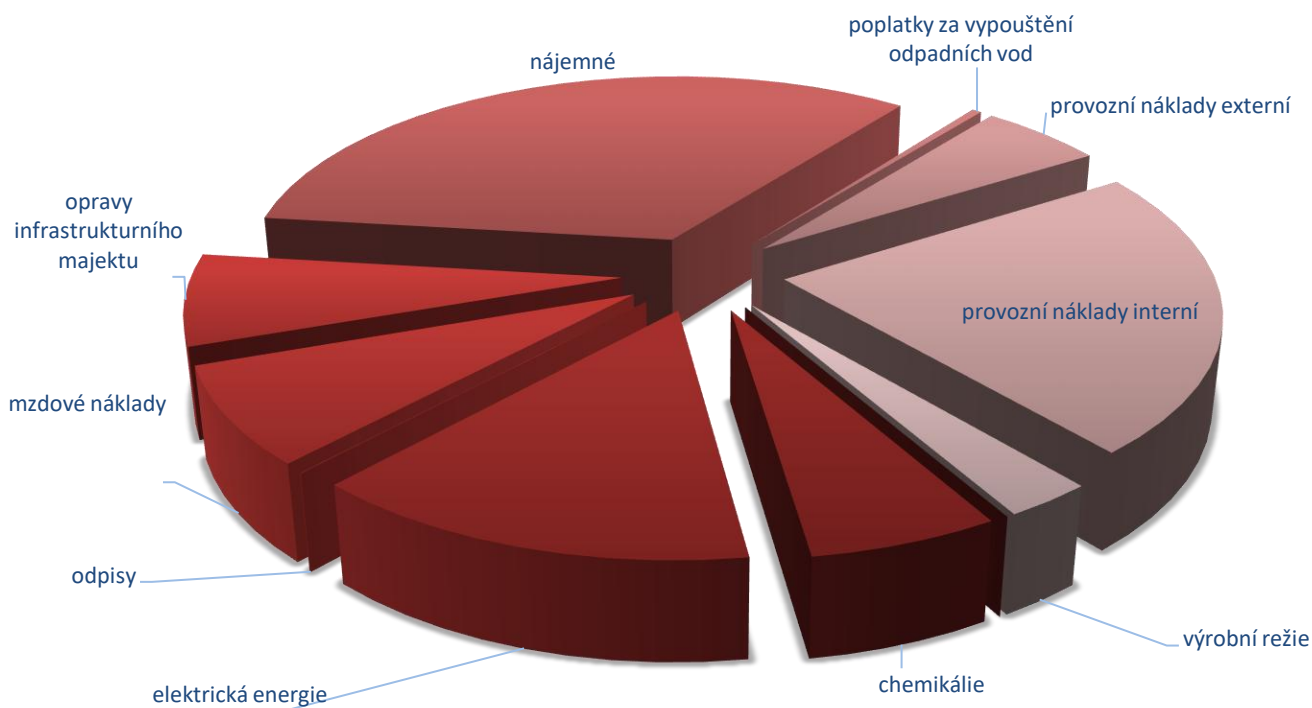

Kalkulace stočného je zveřejněna: <http://www.vsbechynsko.cz>

9. Odvádění odpadních vod Hvoždany, Senožaty, Lišky

9.1. Odvádění odpadních vod


Vodárenské sdružení Bechyňsko provozuje ve Hvoždanech 2,463 km, Senožatech 1,834 km a na Liškách 0,3 km kanalizačních řadů.

Kanalizace pro veřejnou potřebu je provozována dle provozního řádu kanalizace místních částí Hvoždany, Senožaty a dle schváleného kanalizačního řádu. Jedná se o jednotnou kanalizační síť z různých materiálů. Odpadní voda z kanalizace odtéká přes volné výpustě do vodoteče.

Pro vypouštění odpadních vod do vodních toků je vydáno povolení čj. METAB 9497/2021/OŽP/JJah z 22.2.2021 vypouštění odpadních vod z volných výústí Lišky, Senožaty, Hvoždany.

Množství vypouštěných odpadních vod do vodoteče není měřeno.

Fakturované množství odpadní vody v roce 2024

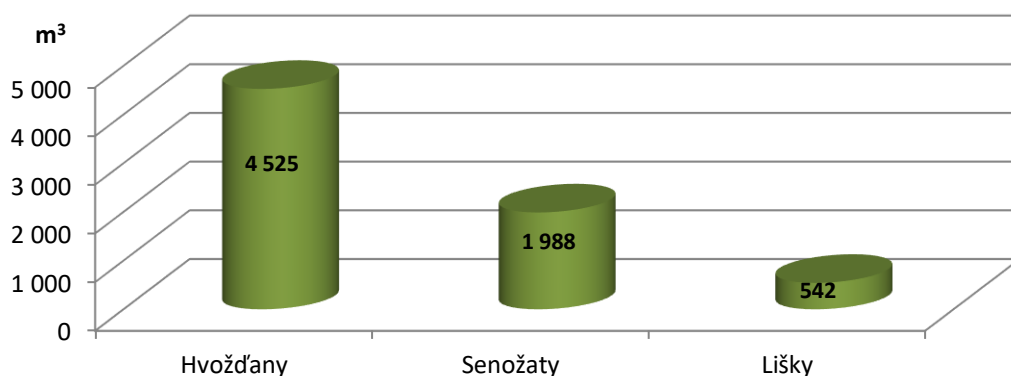


9.2. Stočné, kalkulace a náklady v roce 2024


Cena pro stočné Hvoždany, Senožaty a Lišky pro rok 2024

pohyblivá složka ve výši **21,47 Kč/m³** + 12% DPH = **24,05 Kč/m³**
 pevná složka

pro Qn 2,5 [Q_{3_4}] (20) **130,- Kč/rok** + 12% DPH = **145,60 Kč/rok**

pro Qn 6 [Q_{3_10}] (30) **749,- Kč/rok** + 12% DPH = **838,88 Kč/rok**

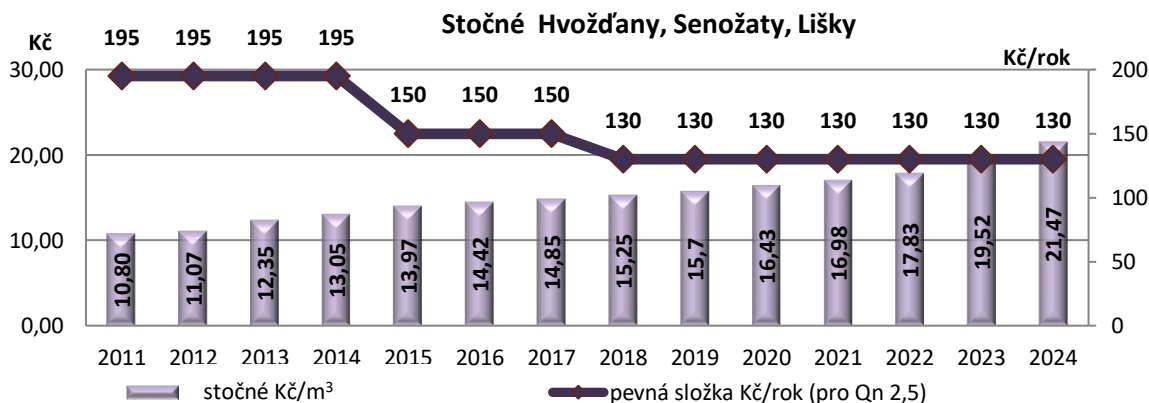


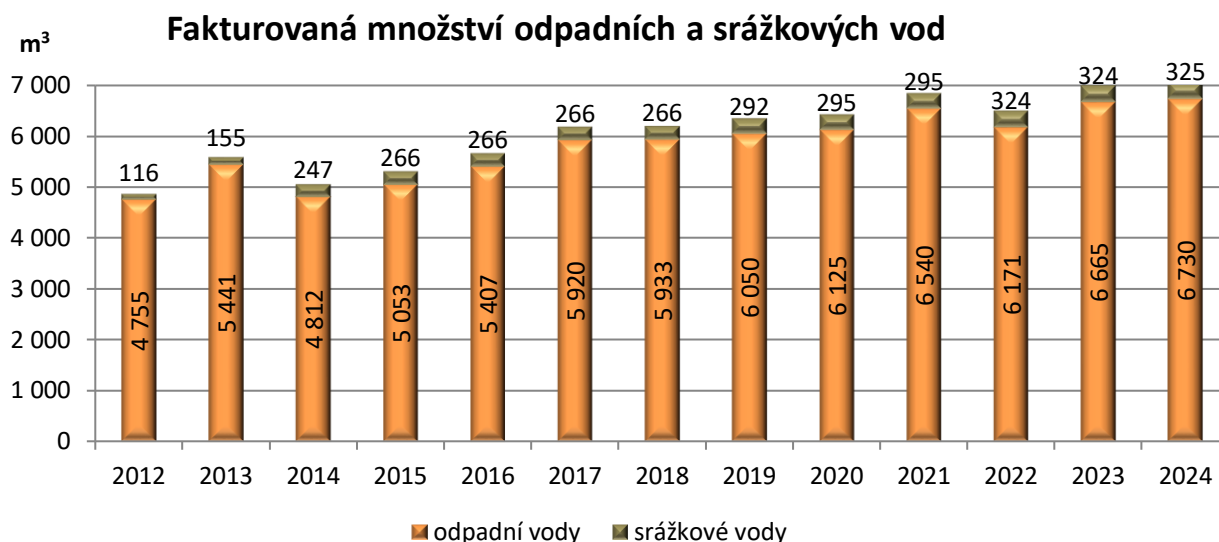

V následujícím grafu je uveden podíl jednotlivých oprávněných nákladů na ceně stočného.

Kalkulace stočného je zveřejněna: <http://www.vsbechynsko.cz/>

Roční celkové náklady na odpadní vody Hvoždčany, Senožaty, Lišky v roce 2024

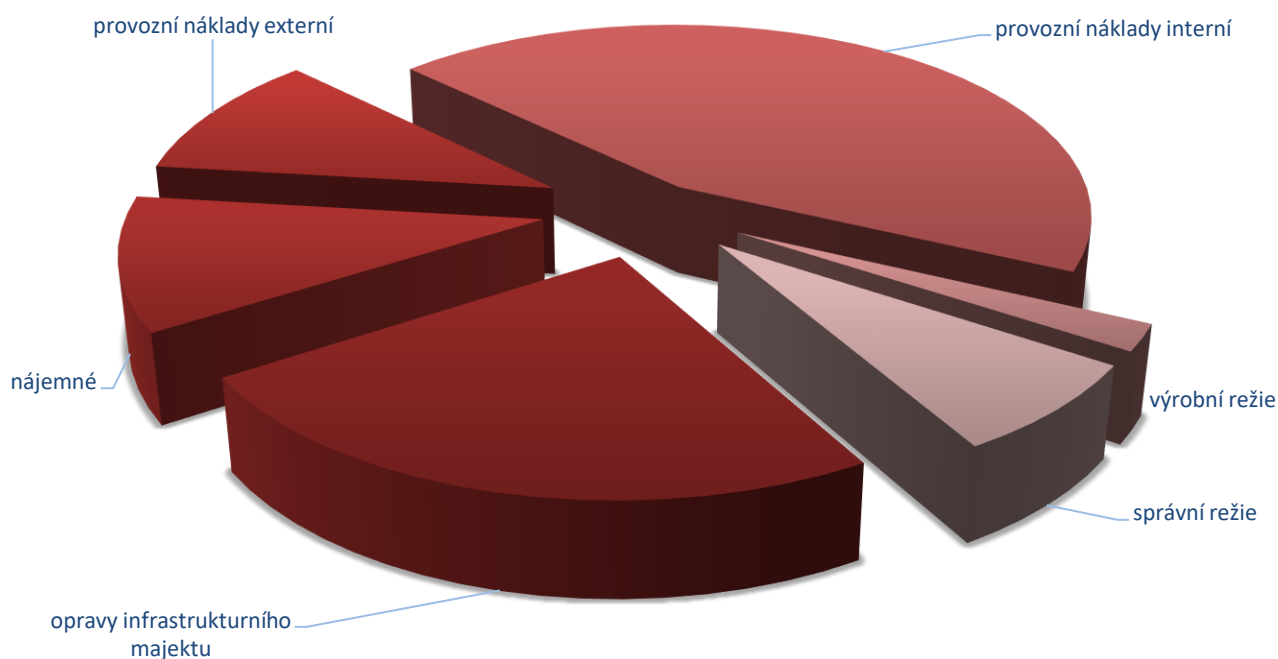

10. Odvádění odpadních vod obce Sudoměřice u Bechyně

10.1. Odvádění odpadních vod

Vodárenské sdružení Bechyňsko provozuje v obci celkem 5,256 km kanalizačních řadů, z toho v Sudoměřicích u Bechyně 4,238 km a v Bechyňské Smolči 1,018 km.

Kanalizace pro veřejnou potřebu je provozována dle provozního řádu kanalizace obce Sudoměřice u Bechyně a dle schváleného kanalizačního řádu.

Pro vypouštění odpadních vod do vodních toků je vydáno povolení:

čj. METAB 14555/2022/OŽP/JJa z 9.3.2022 pro Sudoměřice u Bechyně platné do 31.12.2027


čj. METAB 58181/2016/OŽP/Ja z 7.12.2016 pro Bechyňskou Smoleč platné do 31.12.2026


Množství vypouštěných odpadních do recipientu není v Sudoměřicích ani v Bechyňské Smolči měřeno.

10.2. Stočné, kalkulace a náklady v roce 2024

Cena pro stočné Sudoměřice, Bechyňská Smoleč pro rok 2024


pohyblivá složka ve výši	10,85 Kč/m³ + 12% DPH =	12,15 Kč/m ³
pevná složka pro Qn 2,5 [Q _{3_4}] (20)	36,- Kč/rok + 12% DPH =	40,32 Kč/rok
pro Qn 6 [Q _{3_10}] (30)	190,- Kč/rok + 12% DPH =	212,80 Kč/rok

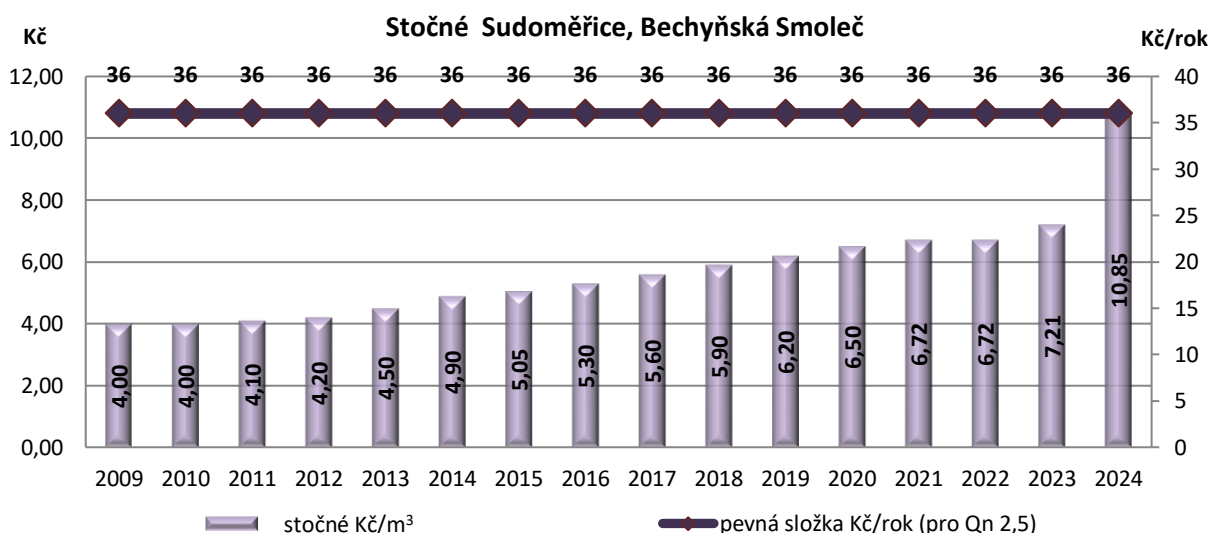

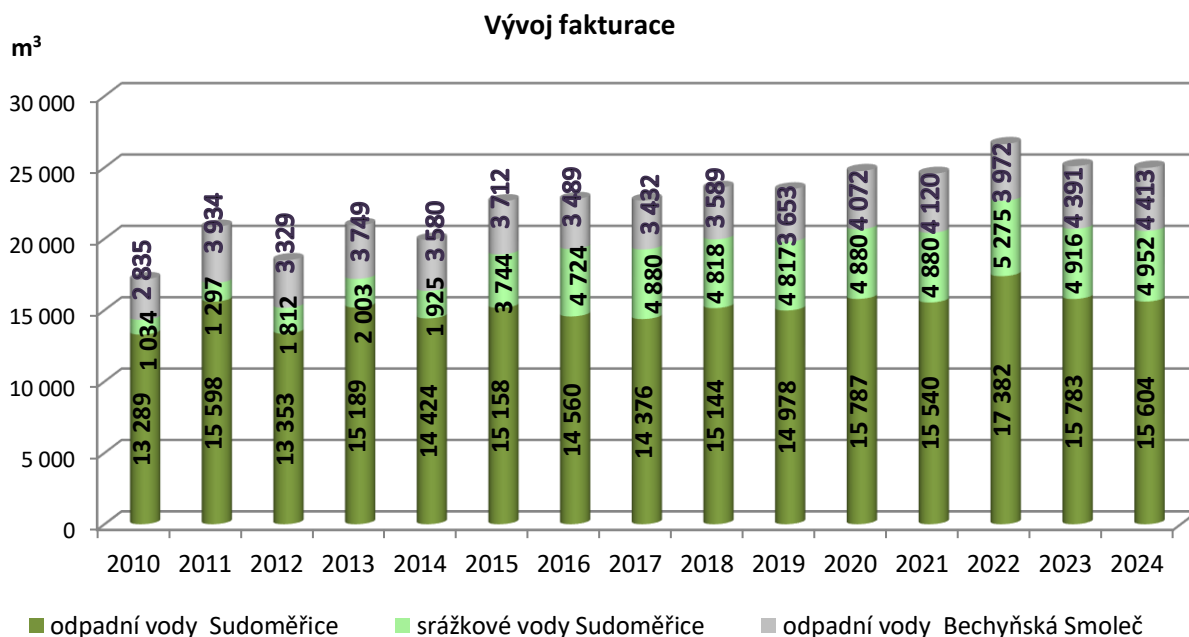

V následujícím grafu je uveden podíl jednotlivých oprávněných nákladů na ceně stočného. Kalkulace stočného je zveřejněna: <http://www.vsbechynsko.cz>

Roční celkové náklady na odpadní vody Sudoměřice a Bechyňská Smoleč v roce 2024

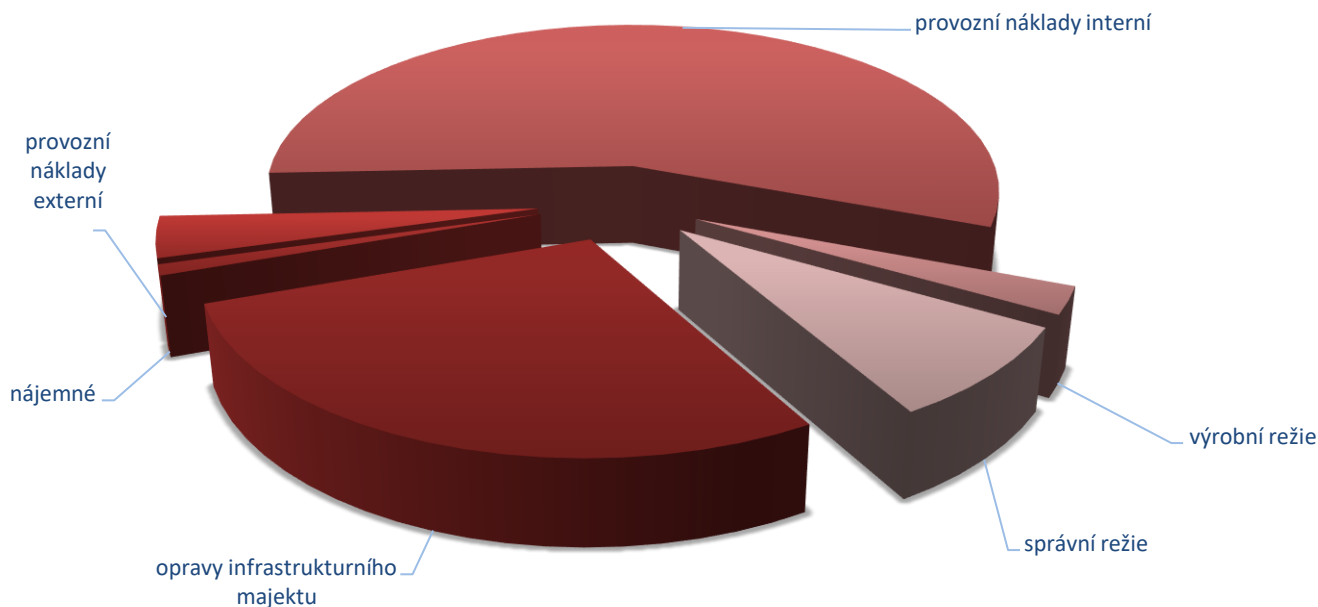

11. Odvádění odpadních vod obce Radětice

11.1. Odvádění odpadních vod

Kanalizace pro veřejnou potřebu Obce Radětice je provozována od 1.1.2012. Délka kanalizace, kterou Vodárenské sdružení Bechyňsko provozuje, je 3,511 km.

Kanalizace v Raděticích je provozována dle schváleného provozního řádu kanalizace a dle schváleného kanalizačního řádu. Množství vypouštěných odpadních vod do recipientu je měřeno Parshallovým žlabem.



Pro vypouštění odpadních vod do vodních toků bylo vydáno povolení: čj. METAB 61432/2021/OŽP/JJah platné do 31.8.2031.

11.2. Stočné, kalkulace a náklady v roce 2024

Cena pro stočné Radětice pro rok 2024

pohyblivá složka ve výši	37,78 Kč/m³ + 12% DPH = 42,31 Kč/m ³
pevná složka pro Qn 2,5 [Q _{3_4}] (20)	26,- Kč/rok + 12% DPH = 29,12 Kč/rok
pro Qn 6 [Q _{3_10}] (30)	135,- Kč/rok + 12% DPH = 151,20 Kč/rok


Na ČOV Radětice není trvalá obsluha. Pravidelná obsluha a údržba je prováděna 1x za 14 dní, kdy je vyčištěno hrubé předčištění, Segnerovo kolo na biofiltru a přepadové žlaby dosazovací nádrže. Ostatní pravidelná údržba je prováděna dle harmonogramu. Nejdůležitější parametry jsou přenášeny na vodárenský dispečink.

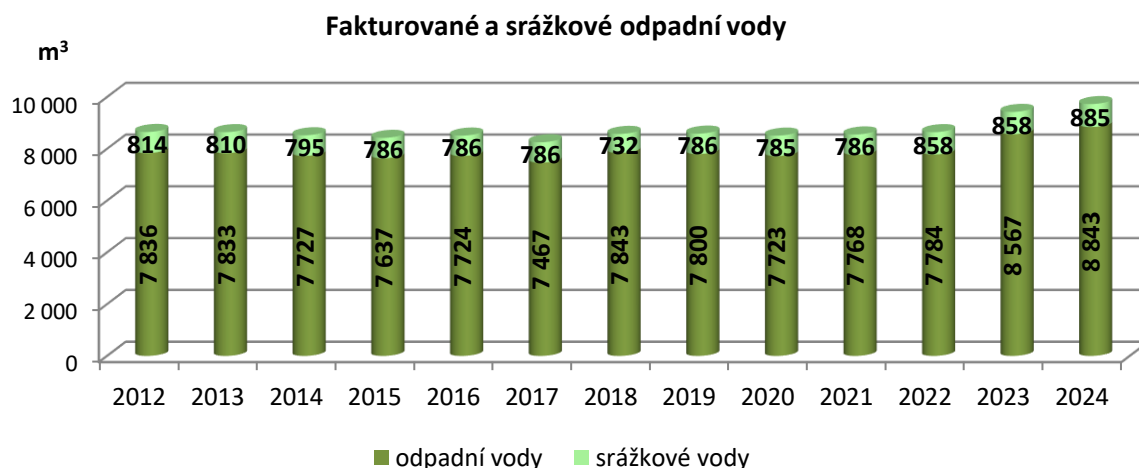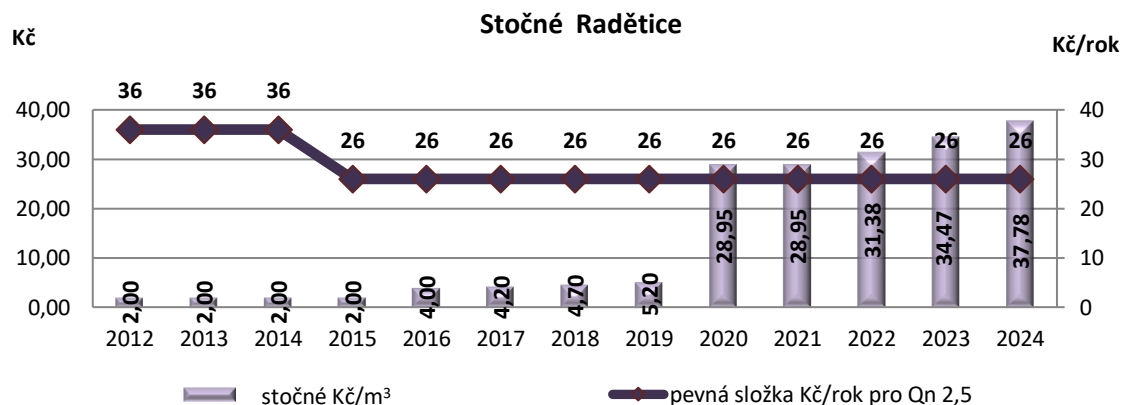

Na ČOV Radětice bylo vyčištěno 29581 m³ odpadní vody, fakturace odpadní vody byla 8 843 m³ a 885 m³ vody srážkové.

V následujícím grafu je uveden podíl jednotlivých oprávněných nákladů na ceně stočného. Kalkulace stočného je zveřejněna: <http://www.vsbechynsko.cz>

Roční celkové náklady na odpadní vody Radětice v roce 2024

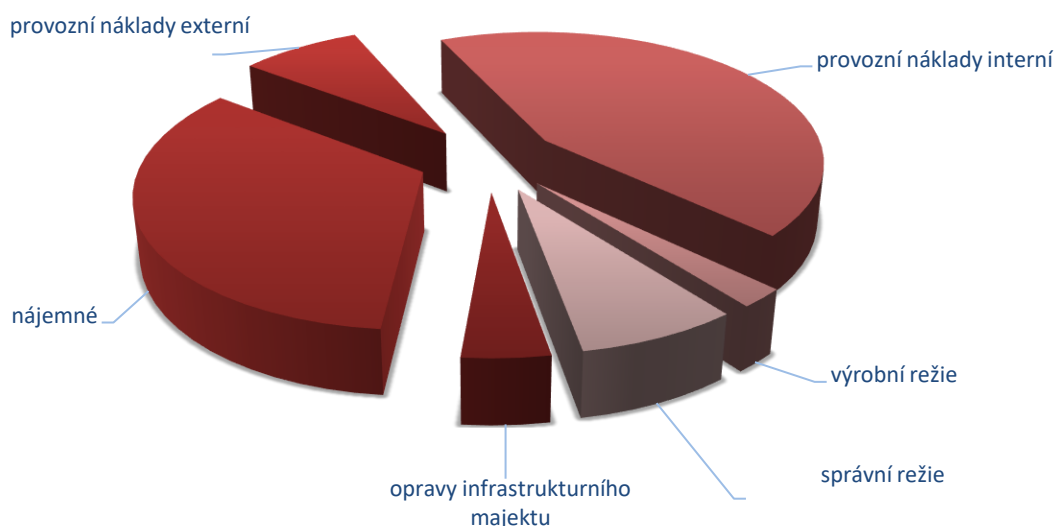

12. Odvádění odpadních vod obce Březnice

12.1. Odvádění odpadních vod

Kanalizace pro veřejnou potřebu obce Březnice je nově Vodárenským sdružením Bechyňsko provozována od 1.1.2024. Dříve si obec provozovala kanalizaci sama. Délka kanalizace, kterou Vodárenské sdružení Bechyňsko provozuje, je 2,488 km.

Pro vypouštění odpadních vod do vodních toků je vydáno povolení:

čj METAB 4338/2022/OŽP/JJah platné do 31.10.2030

Odpadní voda z kanalizace odtéká přes volné výpustě do vodoteče. Množství vypouštěných odpadních do recipientu není v Březnici měřeno.

12.2. Stočné, kalkulace a náklady v roce 2024

Cena pro stočné Březnice pro rok 2024

pohyblivá složka ve výši

pevná složka pro Qn 2,5 [Q_{3_4}] (20)


5,25 Kč/m³ + 12% DPH = 5,88 Kč/m³

26,- Kč/rok + 12% DPH = 29,12 Kč/rok

V Březnici bylo v roce 2024 fakturováno 7 582 m³ odpadní vody.

V následujícím grafu je uveden podíl jednotlivých oprávněných nákladů na ceně stočného. Kalkulace stočného je zveřejněna: <http://www.vsbechynsko.cz>

Roční celkové náklady na odpadní vody Březnice v roce 2024

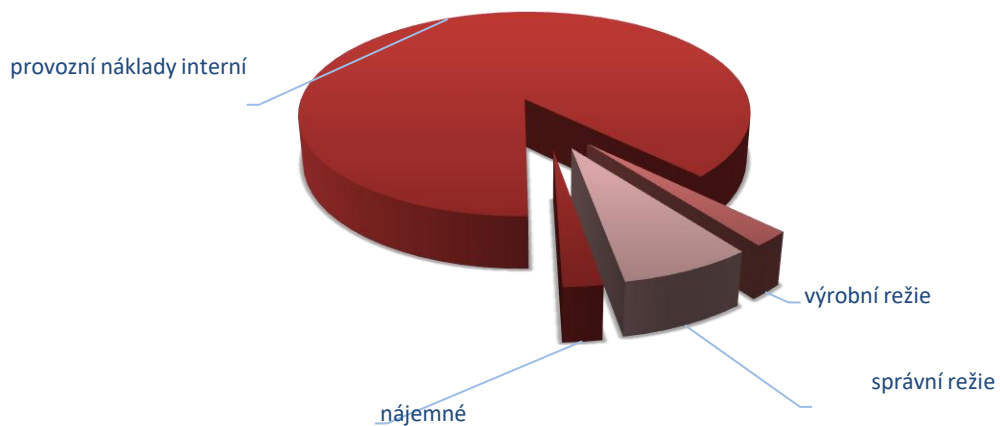

Na základě požadavku obce Březnice nejsou do kalkulace stočného zahrnuty opravy ani služby externích firem jako například laboratorní rozborů nebo zaměření. Tyto položky jsou přefakturovány obci.