



VÝROČNÍ ZPRÁVA 2016

Obsah

1. Základní identifikační údaje.....	2
2. Statutární orgány sdružení	2
3. Činnost a hospodaření sdružení v roce 2016.....	2
4. Majetek	3
5. Personální zajištění	4
6. Evidence odběratelů.....	4
7. Zásobování pitnou vodou - soustava, rozvodné sítě.....	5
7.1. Výroba a rozvod pitné vody	5
7.2. Vodné, kalkulace a náklady v roce 2016.....	7
7.3. Kvalita pitné vody	9
8. Odvádění a čištění odpadních vod města Bechyně	9
8.1. Odvádění a čištění odpadních vod.....	9
8.2. Stočné, kalkulace a náklady v roce 2016	11
9. Odvádění odpadních vod Hvoždany, Senožaty, Lišky.....	13
9.1. Odvádění odpadních vod.....	13
9.2. Stočné, kalkulace a náklady v roce 2016	13
10. Odvádění odpadních vod obce Soudoměřice u Bechyně	14
10.1. Odvádění odpadních vod.....	14
10.2. Stočné, kalkulace a náklady v roce 2016	15
11. Odvádění odpadních vod obce Radětice.....	16
11.1. Odvádění odpadních vod.....	16
10.3. Stočné, kalkulace a náklady v roce 2016	16

1. Základní identifikační údaje

Název: Vodárenské sdružení Bechyňsko
Sídlo: Parkány 548, Bechyně
Datum vzniku: 7.11.1996
Právní forma: zájmové sdružení právnických osob

Sdružení je zapsáno ve spolkovém rejstříku, spisová značka L6353, vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích.

IČ: 65972104
DIČ: CZ66972104
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Bechyně,
číslo účtu 0702053369/0800
číslo účtu 35-0702053369/0800

Členské obce: Město Bechyně
Obec Březnice
Obec Černýšovice
Obec Haškovcova Lhota
Obec Hodětín
Obec Radětice
Obec Sudoměřice u Bechyně

2. Statutární orgány sdružení

Valná hromada: Valnou hromadu tvoří zástupci obcí pověřeni obecním zastupitelstvem. Její působnost upravuje §7 Stanov Vodárenského sdružení Bechyňsko.

Jednatelé: Působnost jednatelů upravuje §8 Stanov Vodárenského sdružení Bechyňsko
Jednatelé sdružení k 31.12.2016:
Ing. Pavel Houdek, starosta města Bechyně
pan Stanislav Houdek, starosta obce Sudoměřice u Bechyně
Ing. Josef Svoboda, starosta obce Radětice

Ředitelka: Působnost ředitele upravuje §9 Stanov Vodárenského sdružení Bechyňsko
Ředitelkou byla jmenována Ing. Zdenka Sosnová

3. Činnost a hospodaření sdružení v roce 2016

Předmět a činnost sdružení:

1. výroba a dodávka pitné vody pro obyvatelstvo a ostatní odběratele
2. odvádění a čištění odpadních vod
3. ostatní odborné činnosti s tím související, např. výstavba nových vodohospodářských zařízení, opravy a údržba stávajících zařízení

Pro zajištění předmětu činnosti byla vydána tato živnostenská oprávnění:

- Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
- Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
- Velkoobchod a maloobchod
- Opravy a údržba potřeb pro domácnosti, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel
- Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Vodárenské sdružení Bechyňsko provozuje vodovody a kanalizace na základě „Smlouvy o nájmu a o provozování vodovodních, kanalizačních a dalších vodohospodářských zařízení a poskytování služeb s tím souvisejících“ evidované na MěÚ Bechyně pod č.ev. 255/2008-sml.

Výroba a dodávka pitné vody pro obyvatelstvo a ostatní odběratele a odvádění a čištění odpadních vod jsou vykonávány na základě povolení Krajského úřadu Jihočeského kraje, odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví rozhodnutí krajského úřadu čj. KUJCK 5879/2005 OZZL/Ryb z 14.3.2005, čj. KUJCK 21383/2009 OZZL/11Ryb z 10.8.2009 a KUJCK 2126/2012 OZZL/3/Ryb z 13.2.2012.

Hlavní činností Vodárenského sdružení Bechyňsko bylo provozování vodovodů a kanalizací v obcích sdružení a hlavním zdrojem příjmu byly tržby za vodné a stočné.

Celkové tržby za rok 2016 byly ve výši 25 095 660,47 Kč. Celkové výnosy byly 25 278 053,47 Kč.

Hospodářský výsledek před zdaněním za rok 2016 byl **3 597,68 Kč**. Hospodaření Vodárenského sdružení Bechyňsko skončilo po zdanění se ztrátou **23 882,32 Kč**.

4. Majetek

Majetek, se kterým hospodaří Vodárenské sdružení Bechyňsko má dvojí povahu:

- 1) Pronajatý majetek od členských obcí sdružení
- 2) Vlastní majetek

1) pronajatý majetek od členských obcí sdružení

- a) Majetek pro výrobu a dodávku pitné vody – soustava (hodnota pronajatého majetku v pořizovacích cenách) 20 535 635,- Kč
- b) Majetek pro výrobu a dodávku pitné vody pro obyvatelstvo a ostatní odběratele (hodnota pronajatého majetku v pořizovacích cenách) 51 427 484,- Kč
- c) Majetek pro odvádění a čištění odpadních vod města Bechyně (hodnota pronajatého majetku v pořizovacích cenách) 231.651.814,33Kč
- d) Majetek pro odvádění a čištění odpadních vod v obci Sudoměřice u Bechyně (hodnota pronajatého majetku – znalecký posudek) 8.428.290,- Kč
- e) Majetek pro odvádění a čištění odpadních vod v obci Radětice (hodnota pronajatého majetku v pořizovacích cenách) 3.149.797,- Kč

Tento pronajatý majetek sdružení neodepisuje a za pronájem je obcím odváděno nájemné.

Seznam pronajatého majetku je součástí „Smlouvy o nájmu a o provozování vodovodních, kanalizačních a dalších vodohospodářských zařízení a poskytování služeb s tím souvisejících“ evidované na MěÚ Bechyně pod č.ev. 255/2008-sml.. Hodnota pronajatého majetku je ve „Smlouvě“ uvedena v pořizovacích cenách.

Pro potřeby majetkové a provozní evidence je majetek sloužící k dodávce pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod evidován v cenách dle metodiky MZe.

Hodnota pronajatého majetku dle metodiky MZe:

soustava	soustava	122 620 854
	zdroje	26 471 509
RVS	Bechyně	116 030 344
	Hvozd'any	11 114 613
	Senožaty	3 511 842
	Sudoměřice u Bechyně	14 776 887
	Bechyňská Smoleč	10 622 684
	Bežerovice vč. přív řadu	3 257 415
	Haškovcova Lhota	9 553 271
	Březnice	11 638 689
	Hodětín	2 457 995
	Nová Ves	1 651 848
	Černýšovice	13 312 729
	Hutě	6 221 877
	Radětice	13 737 158

kanalizace	Bechyně	305 440 057
	ČOV Bechyně	65 488 800
	Senožaty	8 825 415
	Hvoždany	15 846 096
	Sudoměřice u Bechyně	26 908 737
	Bechyňská Smoleč	6 434 032
	Radětice	17 383 424
CELKEM		813 306 276

2) vlastní majetek

a) dlouhodobý nehmotný majetek (software)	329.398,40 Kč
b) dlouhodobý hmotný majetek	22 956 127,43 Kč
c) oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku	- 329 398,40 Kč
d) oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku	-15 693 930,20 Kč

5. Personální zajištění

K 1.1.2016 bylo ve sdružení zaměstnáno 18 zaměstnanců, k 31.12.2016 došlo k přechodnému snížení počtu zaměstnanců na 16. Dále bylo uzavřeno celkem 5 dohod o provedení práce.

Čtyři zaměstnanci (obsluha ČOV Bechyně) pracovali ve 12 hod. směnách vč. sobot, nedělí a svátků. Ostatní zaměstnanci mají pravidelnou 8 hod. pracovní dobu. Vzhledem k nutnosti zabezpečit pohotovostní služby, střídá se pět zaměstnanců v týdenních cyklech a drží pohotovost 24 hod. denně vč. sobot, nedělí a svátků. Celkové mzdové náklady vč. zákonného pojištění a ostatních sociálních nákladů a včetně odměn členů valné hromady činily 8 806 101 Kč.

6. Evidence odběratelů

S odběrateli jsou uzavřeny písemné smlouvy na dodávku vody a odvádění odpadních vod. Pro fakturaci je využíván software společnosti DATAINFO, spol. s r.o., 17.listopadu 272, Červený Kostelec. Platby za vodné a stočné jsou přijímány na podúčet sdružení.

V tabulce je počet přípojek v jednotlivých obcích a počet osazených vodoměrů k 31.12.2016. Pro porovnání je uvedeno i procento osazených vodoměrů v roce 2011.

	počet vodovodních přípojek	počet vodoměrů	% osazených vodoměrů v roce 2016	% osazených vodoměrů v roce 2011	počet kanalizačních přípojek
Bechyně	974	973	99,90	99,69	860
Hvoždany	66	66	100,00	100,00	60
Senožaty	41	33	80,49	67,50	22
Sudoměřice u Bechyně	190	188	98,95	98,94	154
Bechyňská Smoleč	63	53	84,13	82,54	53
Bežerovice	11	9	81,82	81,82	
Hodětín	24	21	87,50	87,50	
Nová Ves	18	18	100,00	61,11	
Březnice	73	73	100,00	100,00	
Černýšovice	51	45	88,24	80,85	
Hutě	51	51	100,00	100,00	
Haškovcova Lhota	45	39	86,67	66,67	
Radětice	67	66	98,51	98,48	87
celkem	1674	1635	97,67	95,87	1236

7. Zásobování pitnou vodou - soustava, rozvodné sítě

7.1. Výroba a rozvod pitné vody

Vodárenské sdružení Bechyňsko provozuje celkem dva zdroje pitné vody:

vrtů B-4, B-4a v Nové Vsi – povolený odběr max. 17 l/s, 529 200 m³/rok

studny S-1, S-2 v Sudoměřici u Bechyně – povolený odběr 10 l/s, 311 500 m³/rok

Platná povolení na odběr podzemní vody:

Nová Ves, Sudoměřice u Bechyně z 1.10.2012 čj.METAB 44454/2012/OŽP/Ba s platností do 31.12.2018.

ÚV Nová Ves


Na úpravně vody v Nové Vsi je podzemní voda z vrtů B-4, B-4a upravována na provzdušňovací věži, kde dochází k odstranění části volného oxidu uhličitýho, a průtokem přes tlakové filtry s drceným vápencem frakce 2-4mm, kde dochází ke zvýšení pH a obohacení podzemní vody o vápník.

ÚV Sudoměřice u Bechyně

V roce 2016 byla provedena celková rekonstrukce čerpací stanice v Sudoměřicích u Bechyně. Byla doplněna technologie pro úpravu vody vč. opravy budovy a byla provedena rekonstrukce studně S-2. Voda ze studní S-1 a S-2 je nyní upravována na atypické provzdušňovací věži, kde je odstraňován agresivní oxid uhličitý. Do budovy úpravy byly namontovány tlakové filtry s aktivním uhlím, kde je odstraňován pesticid hexazinon. Celkové investiční náklady na rekonstrukci a doplnění technologie byly 3 917 606,12 Kč. Na stavbu byla získána dotace z Ministerstva zemědělství, která činila 943 000 Kč a dotace Jihočeského kraje ve výši 157 100 Kč.

V roce 2016 bylo ve vlastních zdrojích vyrobeno 396 220 m³ vody. Od Jihočeského vodárenského svazu bylo v roce 2016 nakoupeno 13 271 m³.

Celkové množství vody realizované v roce 2016 bylo 409 491 m³ vody.

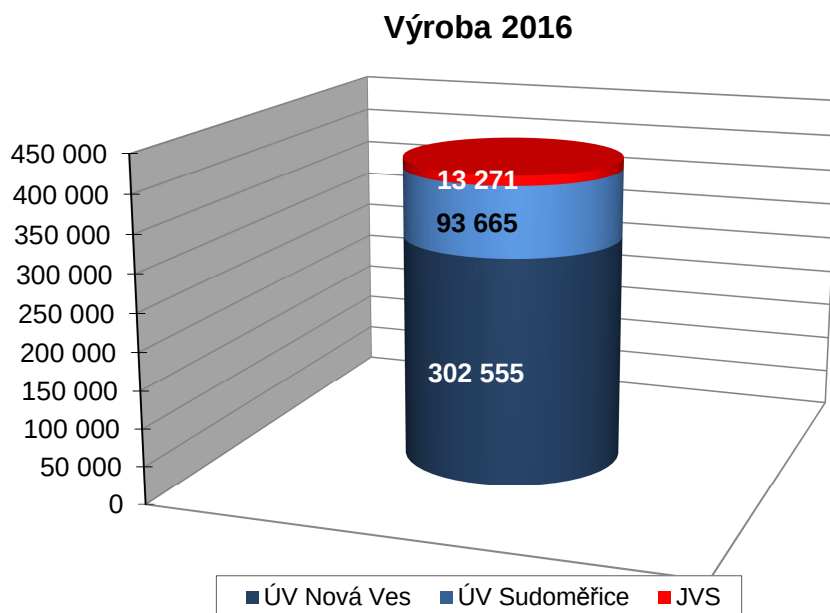


Odběratelům bylo v roce 2016 vyfakturováno 358 092 m³ vody, pro technologii čistírny odpadních vod Bechyně bylo využito 8 004 m³ vody, dalších 132 m³ byla spotřeba vody v provozní budově Vodárenského sdružení Bechyňsko. Celkové množství vody dodané v roce 2016 bylo **366 228 m³**.

V roce 2016 došlo k dalšímu poklesu ztrát oproti roku 2015. Ztráty jsou definovány jako poměr objemu vody nefakturované a objemu vody realizované v procentech.


Celkem realizace v m3	409 491
Voda fakturovaná v m3	366 228
Voda nefakturovaná v m3	43 263
Ztráty %	10,57
Technologická voda v m3	596
Ztráty %	10,42

Proti roku 2015 došlo k celkovému poklesu nefakturované vody na 43 263m3. V roce 2016 nebyl odkalován hlavní přivaděč do Bechyně (ocel DN400), který se odkaluje 1x za 2 roky, proto množství technologické vody kleslo z 5 670m3 v roce 2015 na 596m3 v roce 2016. Po odečtu technologické vody byly ztráty **10,42%**

V roce 2015 bylo procento nefakturované vody **12,34 %** (po odečtení technologické vody tj. vody i na odkalování přivaděče byly ztráty 11,49%).

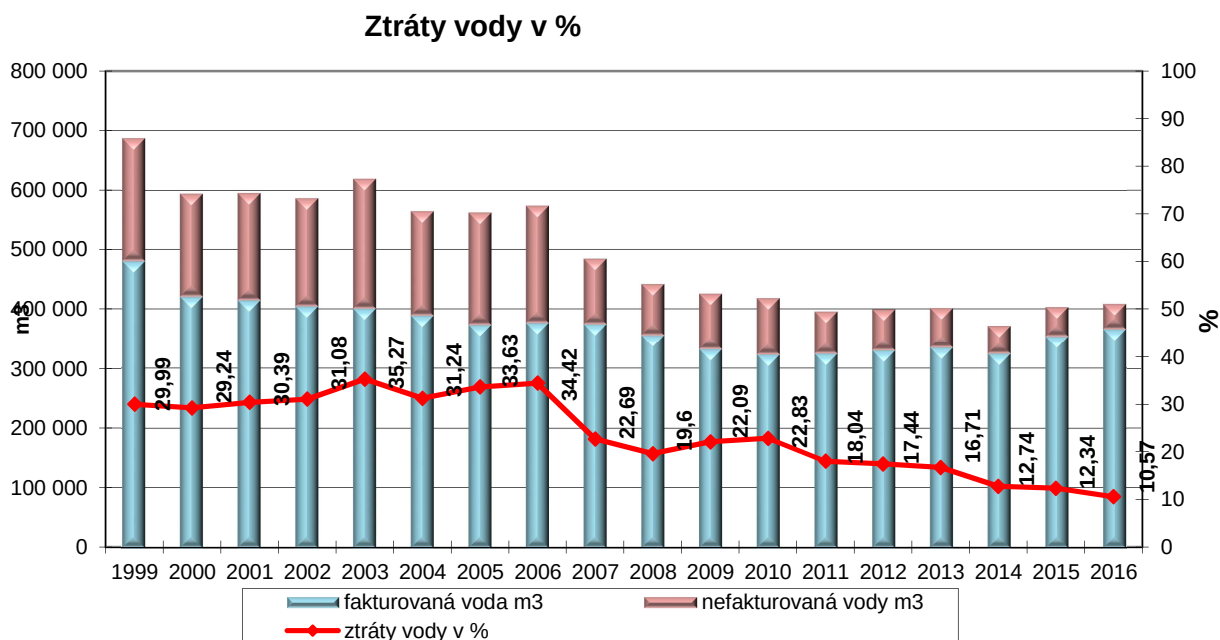

Voda fakturovaná (m3) v roce 2016:

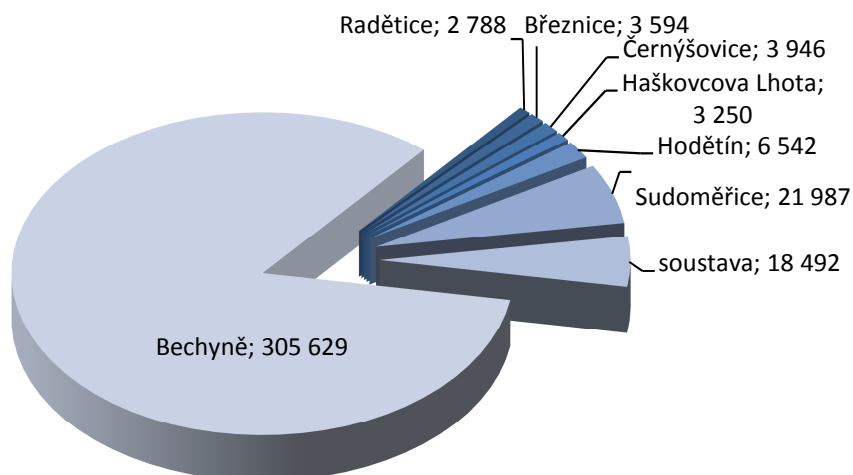

Délka vodovodního potrubí pro veřejnou potřebu, které je využíváno pro zásobování vody jednotlivým odběratelům a které Vodárenské sdružení Bechyňsko provozuje, je celkem **90,70 km**.

Délka vodovodních řadů (bez přípojek) v jednotlivých obcích:

obec	Vodovodní řady, celková délka (km)
soustava Bechyňsko	27,63
Bechyně	27,48
Senožaty	1,16
Hvožďany	3,88
Sudoměřice u Bechyně	4,55
Bechyňská Smoleč vč. přívodního řadu	3,75
Bežerovice	1,03
Březnice vč. přívodního řadu	4,43
Hodětín	0,77
Nová Ves vč. přívodního řadu	0,76
Haškovcova Lhota vč. přívodního řadu	3,02
Černýšovice vč. přívodního řadu	4,34
Hutě vč. přívodního řadu	2,59
Radětice vč. přívodního řadu	5,31
CELKEM	90,7


7.2. Vodné, kalkulace a náklady v roce 2016

Cena pro vodné pro rok 2016 Bechyňsko

pohyblivá složka	ve výši	41,07 Kč/m³ + 15% DPH = 47,23 Kč/m ³
pevná složka	pro Qn 2,5 [Q ₃ _4] (20)	386,- Kč/rok + 15% DPH = 443,90 Kč/rok
	pro Qn 6 [Q ₃ _10] (30)	2 049,- Kč/rok + 15% DPH = 2 356,35 Kč/rok
	pro Qn 10 [Q ₃ _16] (40)	5 603,- Kč/rok + 15% DPH = 6 443,45 Kč/rok
	pro Qn 15 [Q ₃ _25] (50:100)	12 515,- Kč/rok + 15% DPH = 14 392,25 Kč/rok


Qn - trvalý průtok pitné vody vodoměrem v m³/hod. (v závorce je uveden průměr potrubí v mm)

U odběratelů, kde není osazen vodoměr, se pevná složka určuje dle průtoky pitné vody přípojkou v m³/hod. Většina odběratelů má osazen vodoměr Qn 2,5 tj. vodoměr s průtokem 2,5 m³/hod. V domech s více bytovými jednotkami bývá osazen fakturační vodoměr Qn 6 nebo Qn10.

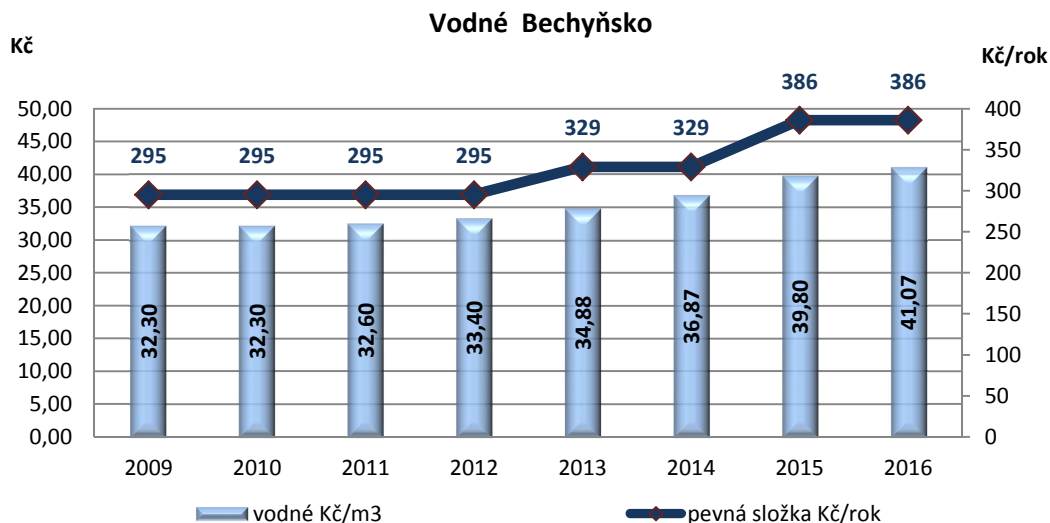


Cena vodného je v souladu s podmínkami Státního fondu životního prostředí, který poskytl Městu Bechyně dotaci na vodovod do Hvožďan.


V následujícím grafu je množství dodané vody odběratelům:

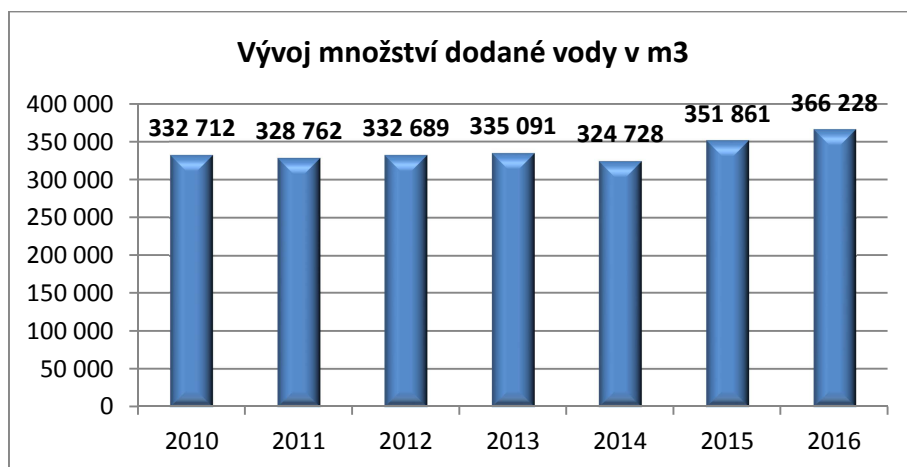

V následujících grafech je uveden podíl jednotlivých oprávněných nákladů na soustavě a rozvodných sítích při dodávce pitné vody. Jedná se o náklady v ceně vody předané ze soustavy a v ceně vodného v rozvodných sítích (RVS) pro koncové odběratele. Kalkulace vodného je zveřejněna:

<http://www.vs.bechynsko.cz/informace-pro-odberatele/porovnani-vsech-polozek-vypoctu-ceny-kalkulace/>

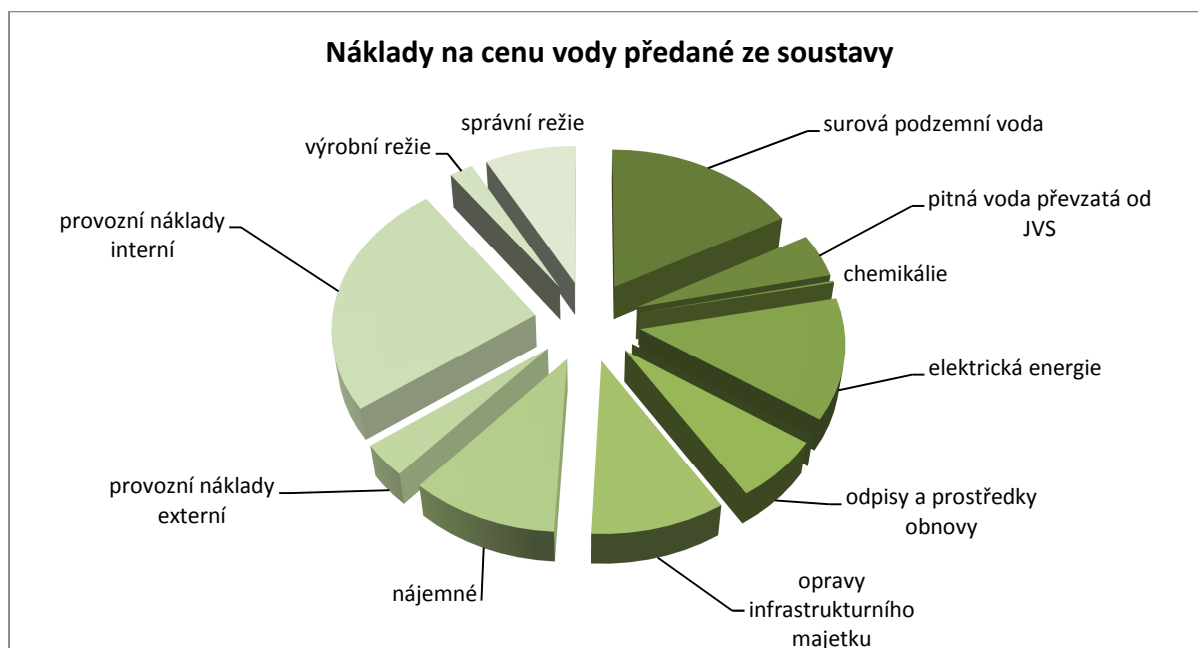

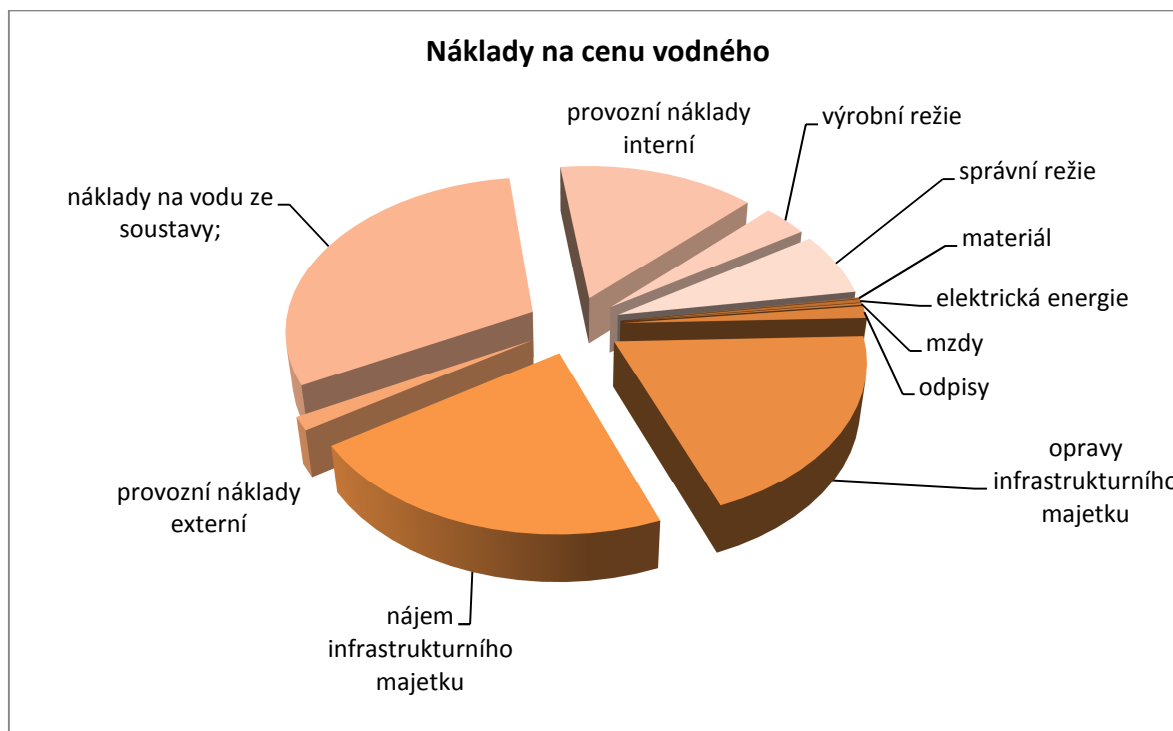

7.3. Kvalita pitné vody

Rozbory pitné vody v roce 2016 prováděla společnost ČEVAK a.s., České Budějovice. Harmonogram odběru vzorků pitné vody je zpracován v souladu s platnou legislativou. Výsledky rozborů pitné vody jsou průběžně zasílány do databáze Ministerstva zdravotnictví. Krajská hygienická stanice provádí každoročně kontrolu prováděných rozborů vč. kontroly dodržování provozních řádů vodovodu.

Rozbory pitné vody jsou zveřejněny:

<http://www.vs.bechynsko.cz/informace-pro-odberatele/kvalita-vody/>

8. Odvádění a čištění odpadních vod města Bechyně

8.1. Odvádění a čištění odpadních vod

Vodárenské sdružení Bechyňsko provozuje v Bechyni 26,004 km kanalizačních řadů, v Senožatech 1,647 km a ve Hvoždanech 2,469 km.

Kanalizace pro veřejnou potřebu je provozována dle provozního řádu kanalizace města Bechyně, dle provozního řádu čistírny odpadních vod a dle schváleného kanalizačního řádu. Kanalizační síť města Bechyně je jednotná z různých materiálů a je zakončena mechanicko-biologickou čistírnou odpadních vod. Některé nemovitosti nejsou napojeny na kanalizaci a odpadní vody odtékají přímo do vodoteče. Pro vypouštění odpadních vod z kanalizace pro veřejnou potřebu do vodních toků jsou vydána povolení :


čj. VH 2221/3/02-Ja ze 4.7.2002 pro vypouštění odpadních vod z volných výpustí Zářečí, Lišky, Senožaty, Hvoždany

čj. METAB 42285/2010/OŽP/Ja z 31.8.2010 vypouštění odpadních vod z volných výpustí Zářečí, Lišky, Senožaty, Hvoždany – prodloužení platnosti povolení

čj. METAB 54301/2015/OŽP/Ja z 9.11.2015 – povolení vypouštění odpadních z ČOV Bechyně


V následujícím grafu je vývoj množství čištěných vod - ve sloupci přítok na ČOV je uvedeno množství vod, které byly vyčištěny přes tzv. hrubé předčištění Huber Ro5, v dalším sloupci jsou uvedeny biologicky čištěné odpadní vody.

Odpadní voda čištěná na ČOV

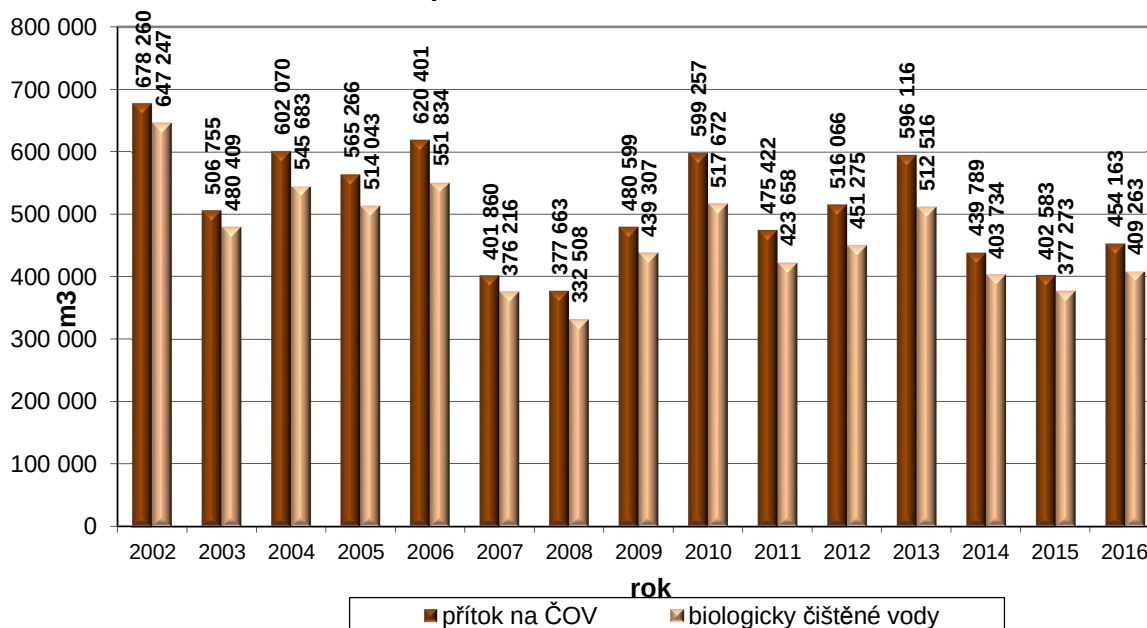

Mezi provozní ukazatele s velkým vlivem na náklady patří elektrická energie a chemikálie. Největší odběr el. energie mají dmychadla na provzdušnění aktivační nádrže, kde jsou instalovány provzdušňovací elementy Fortex. Pro provoz ČOV jsou nezbytná čerpadla vnitřní recirkulace, čerpadla vratného kalu a míchadla denitrifikace. Všechna tato el. zařízení fungují 24 hod. denně. Mezi chemikálie patří flokulant, který je používán na srážení kalu při zahušťování a při lisování kalu, a Ferrodual, který je používán na srážení fosforu v odpadní vodě.

Vývoj množství čištěné vody a nákladů na ČOV Bechyně

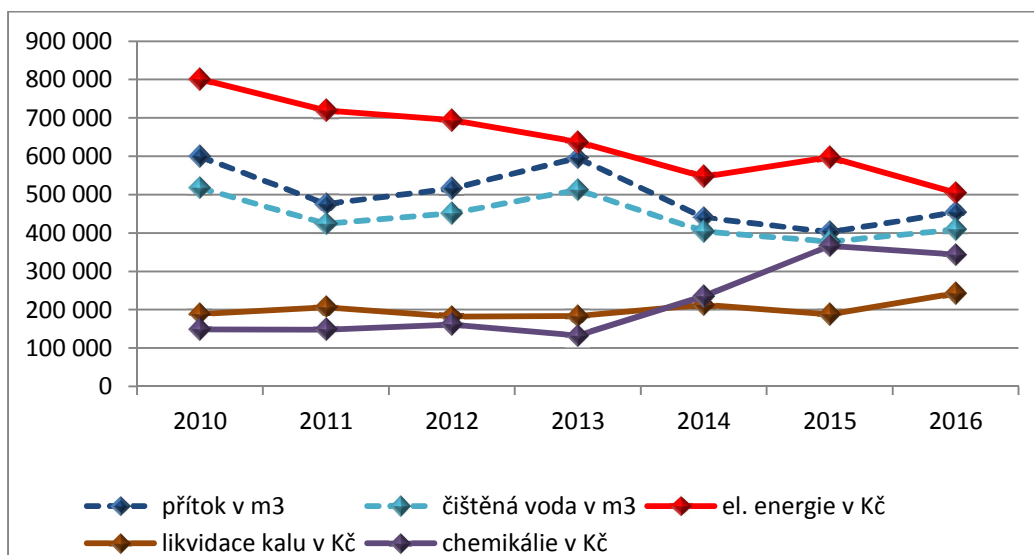


V roce 2014 byl na ČOV Bechyně doplněna technologie na srážení fosforu. Proto od roku 2014 jsou vyšší náklady na chemikálie.

Pokles ceny za dodávku el. energie je dán poklesem ceny za kWh, kdy Město Bechyně vypsalo výběrové řízení na veřejnou zakázku „Sdružené dodávky elektrické energie pro město Bechyně a s ním sdružené zadavatele“ a zajistilo administraci této zakázky. V elektronické aukci se podařilo vysoutěžit výhodné ceny za dodávku el. energie.

Množství čištěné odpadní vody na ČOV Bechyně bylo v roce 2016 cca 1,8x vyšší než množství vyfakturované odpadní vody. V celkovém množství fakturované vody 252 375m³ je započítána i voda srážková (43 053m³). Povinnost platit za odvádění srážkových vod se nevztahuje na plochy silnic, místních a účelových komunikací, plochy nemovitostí určených k bydlení a domácnosti. Množství čištěné odpadní vody je závislé na úhrnu srážek v daném období. Součástí čištěné vody jsou i vody balastní, tj. vody, které prosakují do kanalizace.

Množství čištěné vody na ČOV Bechyně a množství fakturované vody v Bechyni

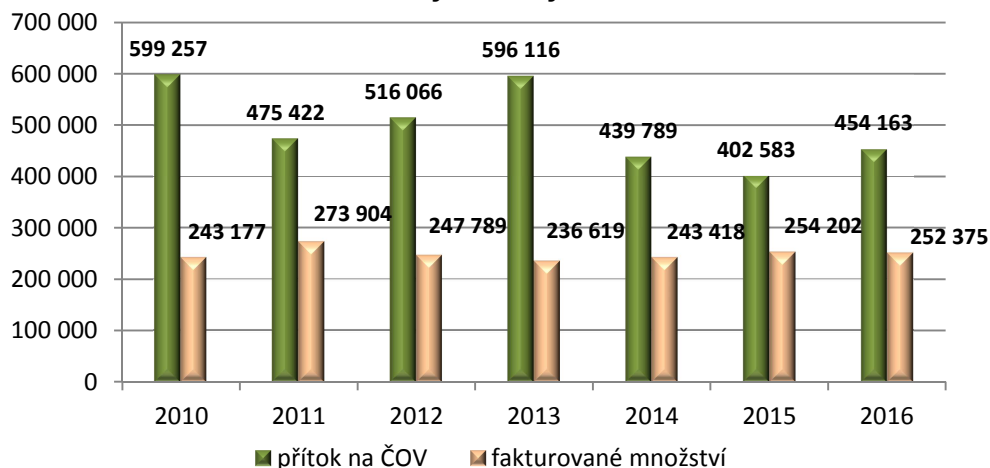

8.2. Stočné, kalkulace a náklady v roce 2016

Cena pro stočné pro rok 2016


stočné Bechyně a Zářečí

pohyblivá složka
pevná složka

ve výši	29,13 Kč/m ³ + 15% DPH = 33,50 Kč/m ³
pro Qn 2,5 (20)	256,- Kč/rok + 15% DPH = 294,40 Kč/rok
pro Qp 6 (30)	1 373,- Kč/rok + 15% DPH = 1 578,95 Kč/rok
pro Qp 10 (40)	3 764,- Kč/rok + 15% DPH = 4 328,60 Kč/rok
pro Qn 15 (50:100)	8 416,- Kč/rok + 15% DPH = 9 678,40 Kč/rok

Cena stočného je v souladu s podmínkami Státního fondu životního prostředí, který poskytl Městu Bechyně dotaci na kanalizaci v Zářečí. Výše pevné složky se určuje dle velikosti vodoměru na vodovodní přípojce.


Stočné Bechyně

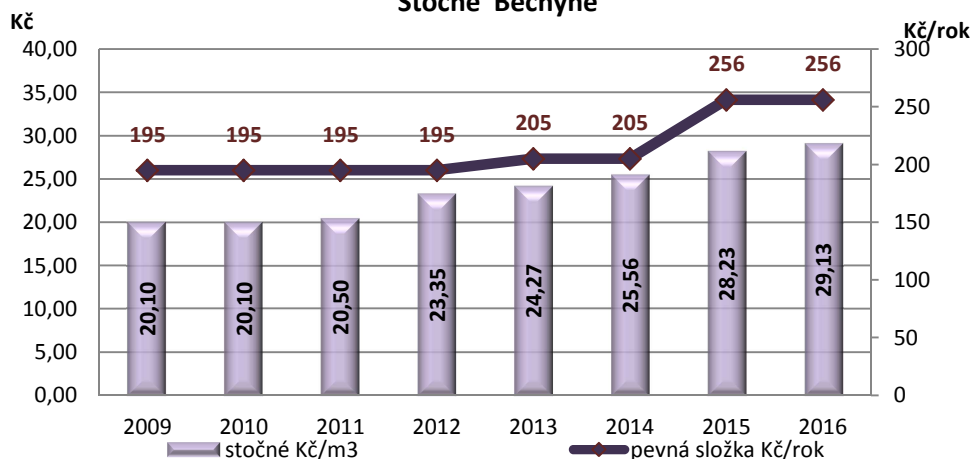

Množství fakturované odpadní a srážkové vody v Bechyni v roce 2016:

	odpadní vody m3	srážkové vody m3	množství celkem m3
Bechyně	209 322	43 053	252 375


Fakturovaná množství odpadních a srážkových vod:

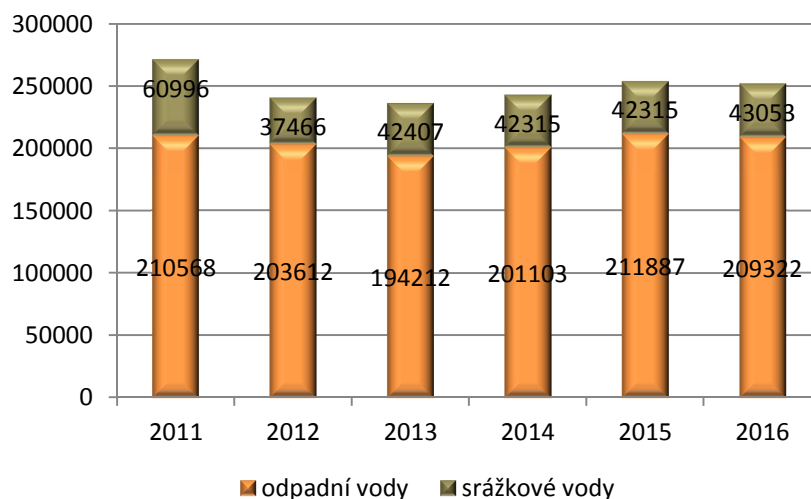

V následujícím grafu je uveden podíl jednotlivých oprávněných nákladů na ceně stočného.

Kalkulace stočného je zveřejněna: <http://www.vs.bechynsko.cz/informace-pro-odberatele/porovnani-vsech-polozek-vypoctu-ceny-kalkulace/>

Náklady stočné Bechyně

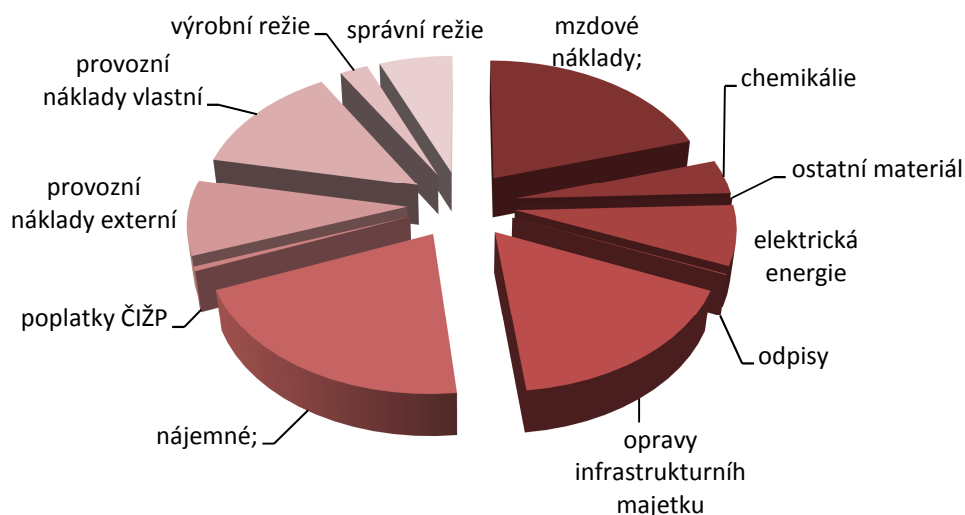

9. Odvádění odpadních vod Hvoždany, Senožaty, Lišky

9.1. Odvádění odpadních vod


Vodárenské sdružení Bechyňsko provozuje ve Hvoždanech 2,469 km, Senožatech 1,647 km a na Liškách 0,3 km kanalizačních řadů.

Kanalizace pro veřejnou potřebu je provozována dle provozního řádu kanalizace místních částí Hvoždany, Senožaty a dle schváleného kanalizačního řádu. Jedná se o jednotnou kanalizační síť z různých materiálů. Odpadní voda z kanalizace odtéká přes volné výpustě do vodoteče. Pro vypouštění odpadních vod do vodních toků jsou vydána povolení:

čj. VH 2221/3/02-Ja ze 4.7.2002 pro vypouštění odpadních vod z volných výústí Zářečí, Lišky, Senožaty, Hvoždany

čj. METAB 42285/2010/OŽP/Ja z 31.8.2010 vypouštění odpadních vod z volných výpustí Zářečí (ukončeno), Lišky, Senožaty, Hvoždany – prodloužení platnosti povolení

Množství vypouštěných odpadních vod do vodoteče není měřeno.

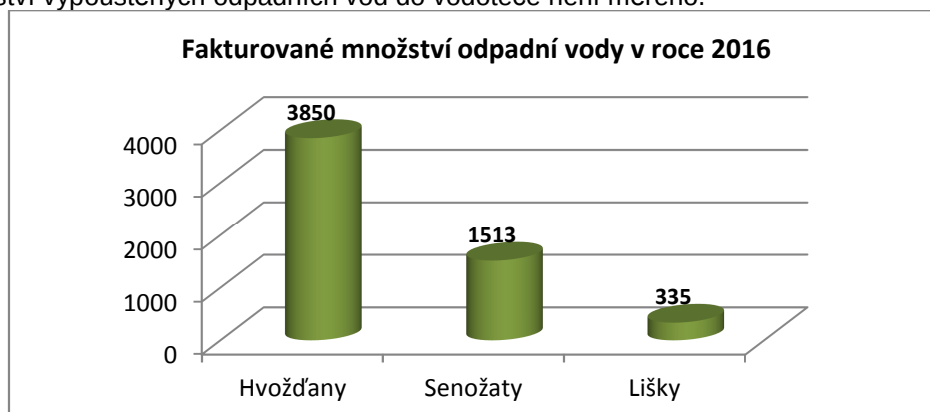

9.2. Stočné, kalkulace a náklady v roce 2016

Cena pro stočné pro rok 2016

stočné Hvoždany, Senožaty, Lišky

pohyblivá složka

ve výši

14,42 Kč/m³ + 15% DPH = 16,58 Kč/m³

pevná složka

pro Qn 2,5


(20)

150,- Kč/rok + 15% DPH = 172,50 Kč/rok


pro Qp 6

(30)

872,- Kč/rok + 15% DPH = 1 002,80 Kč/rok

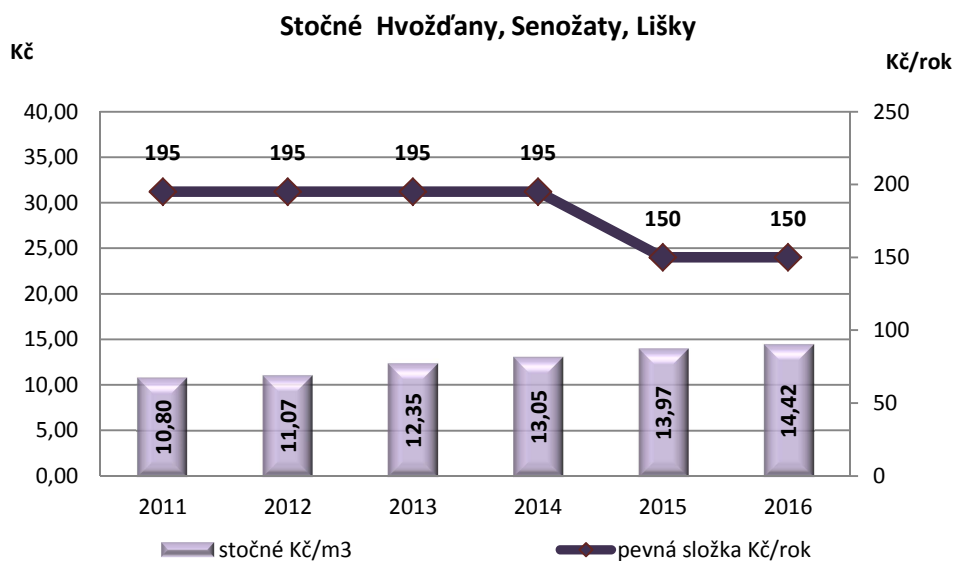


Fakturovaná množství odpadních a srážkových vod:

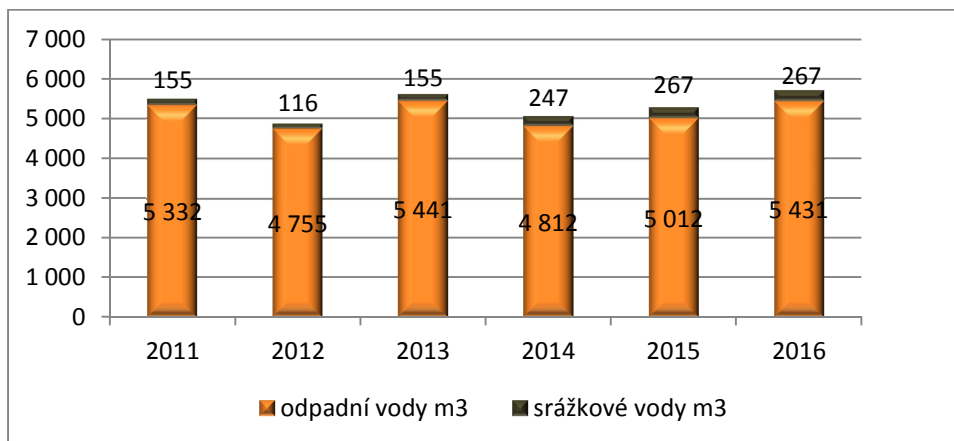

V následujícím grafu je uveden podíl jednotlivých oprávněných nákladů na ceně stočného. Kalkulace stočného je zveřejněna: <http://www.vs.bechyňsko.cz/informace-pro-odberatele/porovnani-vsech-polozek-vypoctu-ceny-kalkulace/>

Náklady stočné Hvozďany, Senožaty, Lišky

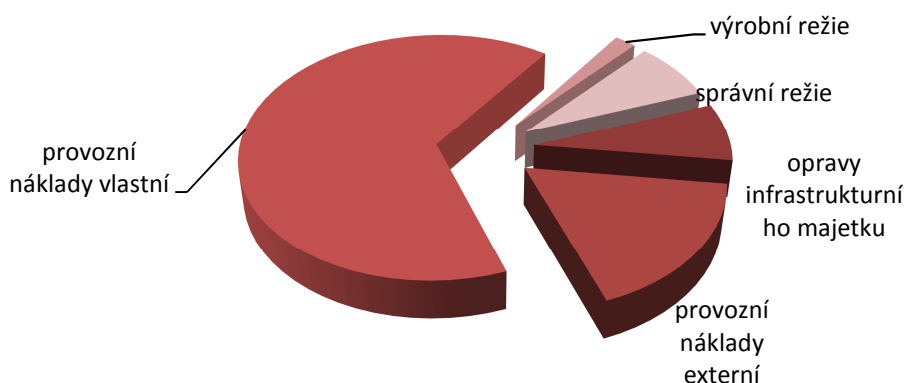

10. Odvádění odpadních vod obce Sudoměřice u Bechyně

10.1. Odvádění odpadních vod

Vodárenské sdružení Bechyňsko provozuje v obci celkem 4,97 km kanalizačních řadů, z toho v Sudoměřicích u Bechyně 3,995 km a v Bechyňské Smolči 1,02 km.

Kanalizace pro veřejnou potřebu je provozována dle provozního řádu kanalizace obce Sudoměřice u Bechyně a dle schváleného kanalizačního řádu.

Pro vypouštění odpadních vod do vodních toků je vydáno povolení:

čj. S-META 19112/2007 OŽP/Ja z 26.9.2007 pro Bechyňskou Smoleč

čj. METAB 33498/2011/OŽP/Ja z 30.6.2011 pro Sudoměřice u Bechyně


čj. METAB 58181/2016/OŽP/Ja z 7.12.2016 prodloužení platnosti povolení pro Sudoměřice a Bechyňskou Smoleč

Množství vypouštěných odpadních do recipientu není v Sudoměřicích ani v Bechyňské Smolči měřeno.

10.2. Stočné, kalkulace a náklady v roce 2016

Cena pro stočné pro rok 2016 stočné Sudoměřice, Bechyňská Smoleč


pohyblivá složka	ve výši	5,30 Kč/m³ + 15% DPH = 6,10 Kč/m³
pevná složka	pro Qp 2,5 (20)	36,- Kč/rok + 15% DPH = 41,40 Kč/rok
	pro Qp 6 (30)	190,- Kč/rok + 15% DPH = 218,50 Kč/rok

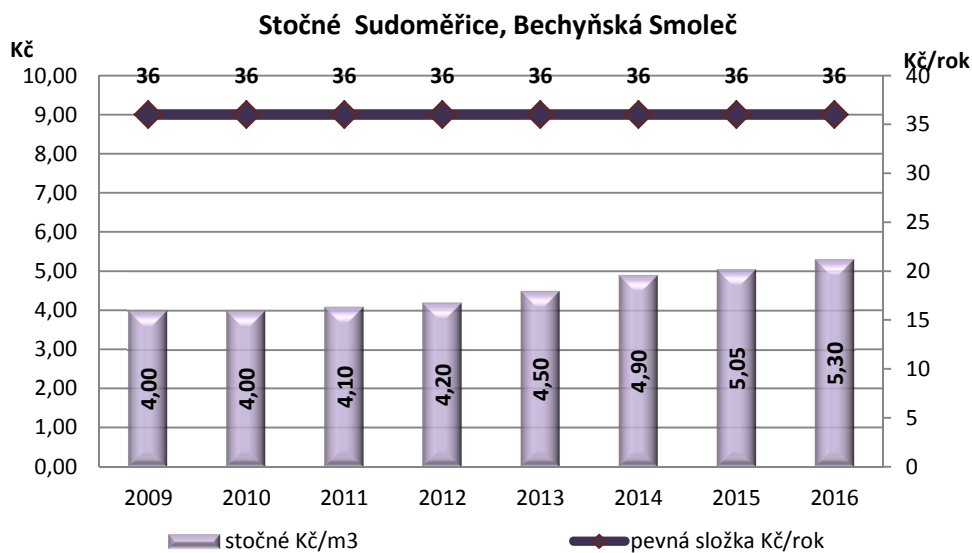

Fakturace - odpadní a srážkové vody v roce 2016:

	odpadní vody m ³	srážkové vody m ³	pevná složka v Kč	pohyblivá složka v Kč	srážková voda v Kč	celkem stočné
Sudoměřice	14 560	4 724	6 236	77 168	25 037	101 475
Bechyňská Smoleč	3 489	0	1 884	18 492	0	20 376

Fakturovaná množství odpadních a srážkových vod:

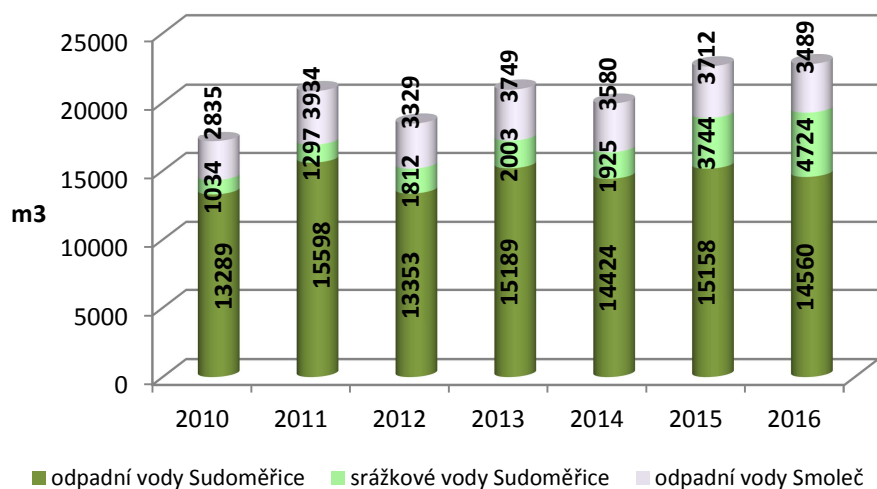

stočného je zveřejněna: <http://www.vs.bechynsko.cz/informace-pro-odberatele/porovnani-vsech-polozek-vypoctu-ceny-kalkulace/>



11. Odvádění odpadních vod obce Radětice

11.1. Odvádění odpadních vod

Kanalizace pro veřejnou potřebu Obce Radětice je provozována od 1.1.2012. Délka kanalizace, kterou Vodárenské sdružení Bechyňsko provozuje, je 2,632 km.


Kanalizace v Radčeticích je provozována dle schváleného provozního řádu kanalizace a dle schváleného kanalizačního řádu. Množství vypouštěných odpadních vod do recipientu není měřeno.

Pro vypouštění odpadních vod do vodních toků je vydáno povolení:
čj. S-META 34122/2007 OŽP/Ja/3 z 31.8.2007.

10.3. Stočné, kalkulace a náklady v roce 2016

Cena pro stočné pro rok 2016 stočné Radětiče


pohyblivá složka	ve výši	4,00 Kč/m3 + 15% DPH = 4,60 Kč/m3
pevná složka	pro Qp 2,5 (20)	26,- Kč/rok + 15% DPH = 29,90 Kč/rok
	pro Qp 6 (30)	135,- Kč/rok + 15% DPH = 155,25 Kč/rok

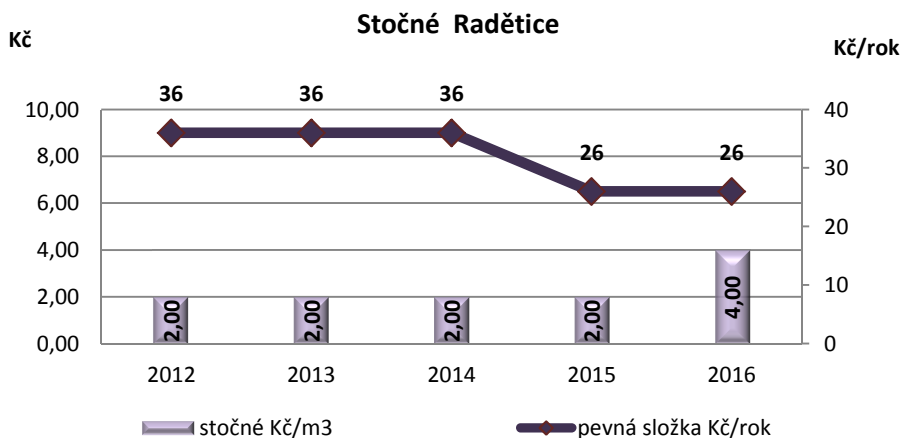

V tabulce a grafu je množství vyfakturované odpadní a srážkové vody v roce 2016 a fakturované částky za odpadní a srážkové vody.

	odpadní vody m3	srážkové vody m3	pevná složka v Kč	pohyblivá složka v Kč	srážková voda v Kč	celkem stočné
Radětiče	7 724	786	2 504	30 896	3 144	36 544

Fakturované odpadní a srážkové vody v roce 2016

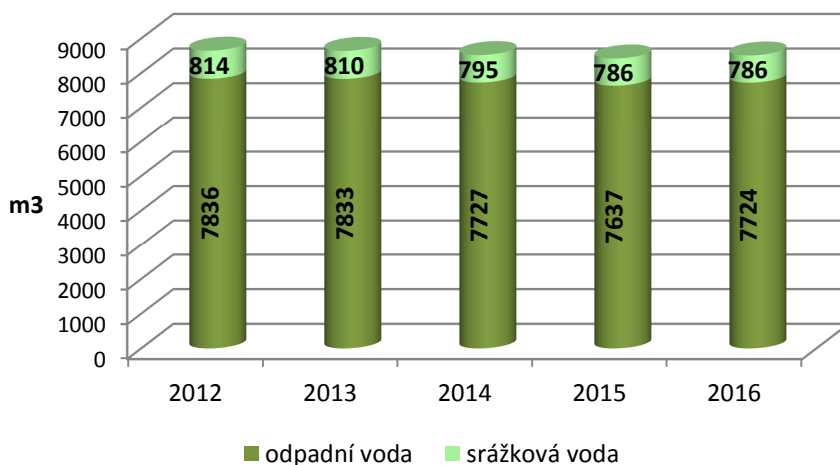

V následujícím grafu je uveden podíl jednotlivých oprávněných nákladů na ceně stočného. Kalkulace stočného je zveřejněna: <http://www.vs.bechynsko.cz/informace-pro-odberatele/porovnani-vsech-polozek-vypoctu-ceny-kalkulace/>

