



VÝROČNÍ ZPRÁVA 2019

Obsah

1. Základní identifikační údaje	2
2. Statutární orgány sdružení	2
3. Činnost a hospodaření sdružení v roce 2019	2
4. Majetek	3
5. Personální zajištění	4
6. Evidence odběratelů	4
7. Zásobování pitnou vodou - soustava, rozvodné sítě	5
7.1. Výroba a rozvod pitné vody	5
7.2. Vodné, kalkulace a náklady v roce 2019	7
7.3. Kvalita pitné vody	9
8. Odvádění a čištění odpadních vod města Bechyně	9
8.1. Odvádění a čištění odpadních vod	9
8.2. Stočné, kalkulace a náklady v roce 2019	11
9. Odvádění odpadních vod Hvoždany, Senožaty, Lišky	12
9.1. Odvádění odpadních vod	12
9.2. Stočné, kalkulace a náklady v roce 2019	13
10. Odvádění odpadních vod obce Soudoměřice u Bechyně	14
10.1. Odvádění odpadních vod	14
10.2. Stočné, kalkulace a náklady v roce 2019	14
11. Odvádění odpadních vod obce Radětice	15
11.1. Odvádění odpadních vod	15
11.2. Stočné, kalkulace a náklady v roce 2019	16

1. Základní identifikační údaje

Název: Vodárenské sdružení Bechyňsko
Sídlo: Parkány 548, Bechyně
Datum vzniku: 7.11.1996
Právní forma: zájmové sdružení právnických osob

Sdružení je zapsáno ve spolkovém rejstříku, spisová značka L6353, vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích.

IČ: 65972104
DIČ: CZ66972104
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Bechyně,
číslo účtu 0702053369/0800
číslo účtu 35-0702053369/0800

Členské obce: Město Bechyně
Obec Březnice
Obec Černýšovice
Obec Haškovcova Lhota
Obec Hodětín
Obec Radětice
Obec Sudoměřice u Bechyně

2. Statutární orgány sdružení

Valná hromada: Valnou hromadu tvoří zástupci obcí pověřeni obecním zastupitelstvem. Její působnost upravuje §7 Stanov Vodárenského sdružení Bechyňsko.

Jednatelé: Působnost jednatelů upravuje §8 Stanov Vodárenského sdružení Bechyňsko
Jednatelé sdružení k 31.12.2019:
Ing. Pavel Houdek, starosta města Bechyně
pan Stanislav Houdek, starosta obce Sudoměřice u Bechyně
Ing. Josef Svoboda, zástupce za obec Radětice

Ředitelka: Působnost ředitele upravuje §9 Stanov Vodárenského sdružení Bechyňsko
Ředitelkou byla jmenována Ing. Zdenka Sosnová

3. Činnost a hospodaření sdružení v roce 2019

Předmět a činnost sdružení:

1. výroba a dodávka pitné vody pro obyvatelstvo a ostatní odběratele
2. odvádění a čištění odpadních vod
3. ostatní odborné činnosti s tím související, např. výstavba nových vodohospodářských zařízení, opravy a údržba stávajících zařízení

Pro zajištění předmětu činnosti byla vydána tato živnostenská oprávnění:

- Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
- Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
- Velkoobchod a maloobchod
- Opravy a údržba potřeb pro domácnosti, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel
- Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Vodárenské sdružení Bechyňsko provozuje vodovody a kanalizace na základě „Smlouvy o nájmu a o provozování vodovodních, kanalizačních a dalších vodohospodářských zařízení a poskytování služeb s tím souvisejících“ evidované na MěÚ Bechyně pod č.ev. 255/2008-sml.

Výroba a dodávka pitné vody pro obyvatelstvo a ostatní odběratele a odvádění a čištění odpadních vod jsou vykonávány na základě povolení Krajského úřadu Jihočeského kraje, odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví rozhodnutí krajského úřadu čj. KUJCK 5879/2005 OZZL/Ryb z 14.3.2005, čj. KUJCK 21383/2009 OZZL/11Ryb z 10.8.2009, čj. KUJCK 2126/2012 OZZL/3/Ryb z 13.2.2012 a čj. KUJCK 79252/2015/OZZL/3 z 26.10.2015.

Hlavní činností Vodárenského sdružení Bechyňsko bylo provozování vodovodů a kanalizací v obcích sdružení a hlavním zdrojem příjmu byly tržby za vodné a stočné.

Celkové tržby za rok 2019 byly ve výši **26 220 872,23 Kč**. Celkové výnosy byly **26 398 329,03 Kč**. Hospodářský výsledek před zdaněním za rok 2019 byl – **159 625,13 Kč**.

4. Majetek

Majetek, se kterým hospodaří Vodárenské sdružení Bechyňsko má dvojí povahu:

- 1) Pronajatý majetek od členských obcí sdružení
- 2) Vlastní majetek

1) pronajatý majetek od členských obcí sdružení (Dle závěrky)

- a) Majetek pro výrobu a dodávku pitné vody pro obyvatelstvo a ostatní odběratele:
hodnota pronajatého majetku v pořizovacích cenách: 83 986 004 Kč
- b) Majetek pro odvádění a čištění odpadních vod města Bechyně:
hodnota pronajatého majetku v pořizovacích cenách: 232 741 907 Kč
- c) Majetek pro odvádění a čištění odpadních vod v obci Sudoměřice u Bechyně:
hodnota pronajatého majetku – znalecký posudek: 12 155 154 Kč
- d) Majetek pro odvádění a čištění odpadních vod v obci Radětice:
hodnota pronajatého majetku: 3 819 928 Kč
- e) Majetek pro odvádění a čištění odpadních vod v osadách Hvoždany, Senožaty, Lišky:
hodnota pronajatého majetku: 3 945 554 Kč

Tento pronajatý majetek sdružení neodepisuje a za pronájem je obcím odváděno nájemné.

Seznam pronajatého majetku je součástí „Smlouvy o nájmu a o provozování vodovodních, kanalizačních a dalších vodohospodářských zařízení a poskytování služeb s tím souvisejících“ evidované na MěÚ Bechyně pod č.ev. 255/2008-sml.. Hodnota pronajatého majetku je ve „Smlouvě“ uvedena v pořizovacích cenách.

Pro potřeby majetkové a provozní evidence je majetek sloužící k dodávce pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod evidován v cenách dle metodiky MZe.

Hodnota pronajatého majetku v tis. Kč dle metodiky MZe:

soustava	soustava	162 281,4
	zdroje	26 952,4
RVS	Bechyně	116 012,0
	Hvoždany	9 513,7
	Senožaty	3 482,2
	Sudoměřice u Bechyně	15 746,9
	Bechyňská Smoleč	10 496,8
	Bežerovice vč. přív řadu	1 191,4
	Haškovcova Lhota	7 929,9
	Březnice	11 349,4
	Hodětín	2 552,8
	Nová Ves	1 721,1
	Blatec	2 650,3
	Černýšovice	12 240,8
	Hutě	5 902,7
	Radětice	13 885,8

kanalizace	Bechyně	314 439,4
	ČOV Bechyně	65 488,8
	SS Senožaty	8 957,4
	SS Hvoždany	15 683,3
	Sudoměřice u Bechyně	28 155,5
	SS Bechyňská Smoleč	6 434,0
	Radětice	23 137,1
CELKEM		866 205,1

2) vlastní majetek (viz rozvaha)

- | | |
|---|-----------------|
| a) dlouhodobý nehmotný majetek (software) | 135 tis. Kč |
| b) dlouhodobý hmotný majetek | 24 412 tis. Kč |
| c) oprávky k dlouhodobému majetku | -18 415 tis. Kč |

5. Personální zajištění

K 31.12.2019 bylo ve sdružení zaměstnáno 18 zaměstnanců v hlavním pracovním poměru, z toho 2 zaměstnanci pracovali na zkrácený úvazek. Dále bylo uzavřeno 5 dohod o provedení práce – sečení, pomocné práce při montážích, práce v archivu, obsluha ČOV.

Na obsluhu ČOV Bechyně pracovali ve 12 hod. směnách vč. sobot, nedělí a svátků 3 zaměstnanci, jeden zaměstnanec pracoval v 8 hod. směně. Ostatní zaměstnanci mají pravidelnou 8 hod. pracovní dobu. Jeden zaměstnanec má 6 hod. pracovní dobu. Vzhledem k nutnosti zabezpečit pohotovostní služby, střídá se pět zaměstnanců v týdenních cyklech a drží pohotovost 24 hod. denně vč. sobot, nedělí a svátků.

Celkové mzdové náklady vč. zákonného pojištění a ostatních sociálních nákladů a včetně odměn valné hromady činily 10 291 497,- Kč.

6. Evidence odběratelů

S odběrateli jsou uzavřeny písemné smlouvy na dodávku vody a odvádění odpadních vod. Pro fakturaci je využíván software společnosti DATAINFO, spol. s r.o., 17.listopadu 272, Červený Kostelec. Platby za vodné a stočné jsou přijímány na podúčet sdružení.

V tabulce je počet přípojek v jednotlivých obcích a počet osazených vodoměrů k 31.12.2019. Pro porovnání je uvedeno i procento osazených vodoměrů v roce 2011.

	počet vodovodních přípojek	počet vodoměrů	% osazených vodoměrů v roce 2019	% osazených vodoměrů v roce 2011	počet kanalizačních přípojek
Bechyně	986	986	100,00	99,69	874
Hvoždany	66	66	100,00	100,00	60
Senožaty	46	40	86,96	67,50	23
Sudoměřice u Bechyně	192	192	100,00	98,84	161
Bech. Smoleč	64	64	100,00	82,26	54
Bežerovice	13	12	92,31	81,82	
Hodětín	25	24	96,00	87,50	
Nová Ves	18	18	100,00	61,11	
Blatec	22	22	100,00		
Březnice	86	86	100,00	100,00	
Černýšovice	53	53	100,00	80,85	
Hutě	53	53	100,00	100,00	
Haškovcova Lhota	48	47	97,92	66,67	
Radětice	76	76	100,00	98,46	89
celkem	1748	1739	99,49	95,87	1261

7. Zásobování pitnou vodou - soustava, rozvodné sítě

7.1. Výroba a rozvod pitné vody

Vodárenské sdružení Bechyňsko provozuje celkem dva zdroje pitné vody:

vrtů B-4, B-4a v Nové Vsi – povolený odběr max. 17 l/s, 529 200 m³/rok

studny S-1, S-2 v Sudoměřici u Bechyně – povolený odběr 10 l/s, 311 500 m³/rok

Platná povolení na odběr podzemní vody:

Nová Ves, Sudoměřice u Bechyně z 22.11.2018 čj METAB 62039/2018/OŽP/VFř s platností do 31.12.2024.

ÚV Nová Ves

Na úpravně vody v Nové Vsi je podzemní voda z vrtů B-4, B-4a upravována na provzdušňovací věži, kde dochází k odstranění části volného oxidu uhličitého, a průtokem přes tlakové filtry s granulovaným aktivním uhlím pro odstranění pesticidů a drceným vápencem frakce 2-4mm, kde dochází ke zvýšení pH a obohacení podzemní vody o vápník. V roce 2018 byla pořízena pro úpravu vody UV lampa, která nahrazuje chemické ošetření vody chlornanem sodným.


ÚV Sudoměřice u Bechyně

Na úpravně vody je voda upravována na atypické provzdušňovací věži, kde je odstraňován agresivní oxid uhličitý. Dále je voda upravována průtokem přes filtry s granulovaným aktivním uhlím, kde jsou odstraňovány pesticidní látky (hexazinon, atrazin). V roce 2019 bylo ve filtrech vyměněno 2000 kg aktivního uhlí a 150 kg filtračního písku.

V roce 2019 bylo v Nové Vsi z vrtu B4, B4a odebráno 273 288 m³ podzemní vody. V Sudoměřicích u Bechyně bylo ze studní S1a S2 odebráno 109 128 m³. Na úpravnách bylo vyrobeno celkem 380 957 m³ vody. V Nové Vsi 271 949 m³ a v Sudoměřicích u Bechyně 109 008 m³. Od Jihočeského vodárenského svazu bylo v roce 2019 nakoupeno 23 028 m³.

Celkové množství vody realizované v roce 2019 bylo 403 985 m³ vody.


Výroba 2019

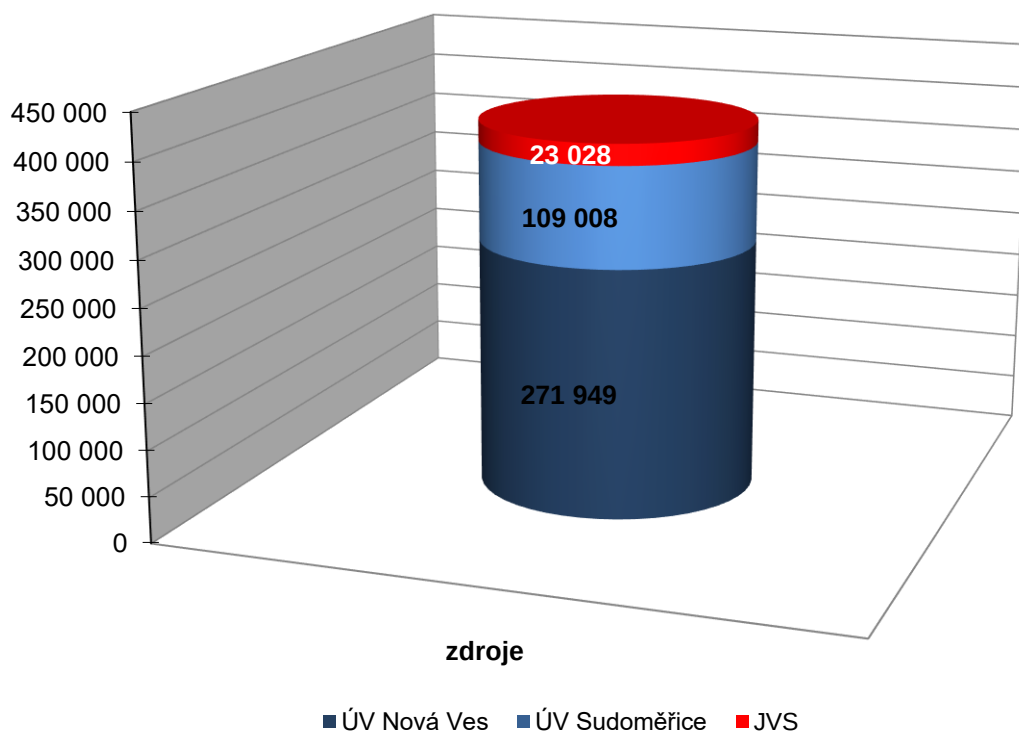


Odběratelům bylo v roce 2019 vyfakturováno 358 946 m³ vody, pro technologii čistírny odpadních vod Bechyně bylo využito 12 495 m³ vody, dalších 162 m³ byla spotřeba vody v provozní budově Vodárenského sdružení Bechyňsko a 160 m³ byl přímý prodej vody. Celkové množství vody dodané v roce 2019 bylo 371 763 m³.

Celkem realizace v m³	403 985
Voda fakturovaná v m³	371 763
Voda nefakturovaná v m³	32 292
Ztráty %	7,98
voda použitá na odkalování a čištění akumulací v m ³	648
Ztráty %	7,82

Množství vody potřebné na odkalování a čištění akumulací bylo v roce 2019 nízké a to z toho důvodu, že odkalování hlavního přivaděče do Bechyně (ocel DN 400), se plánuje až na rok 2020. Tento přivaděč se odkaluje 1x za 2 roky. Po odečtení vody na odkalování byly ztráty 7,82 %.

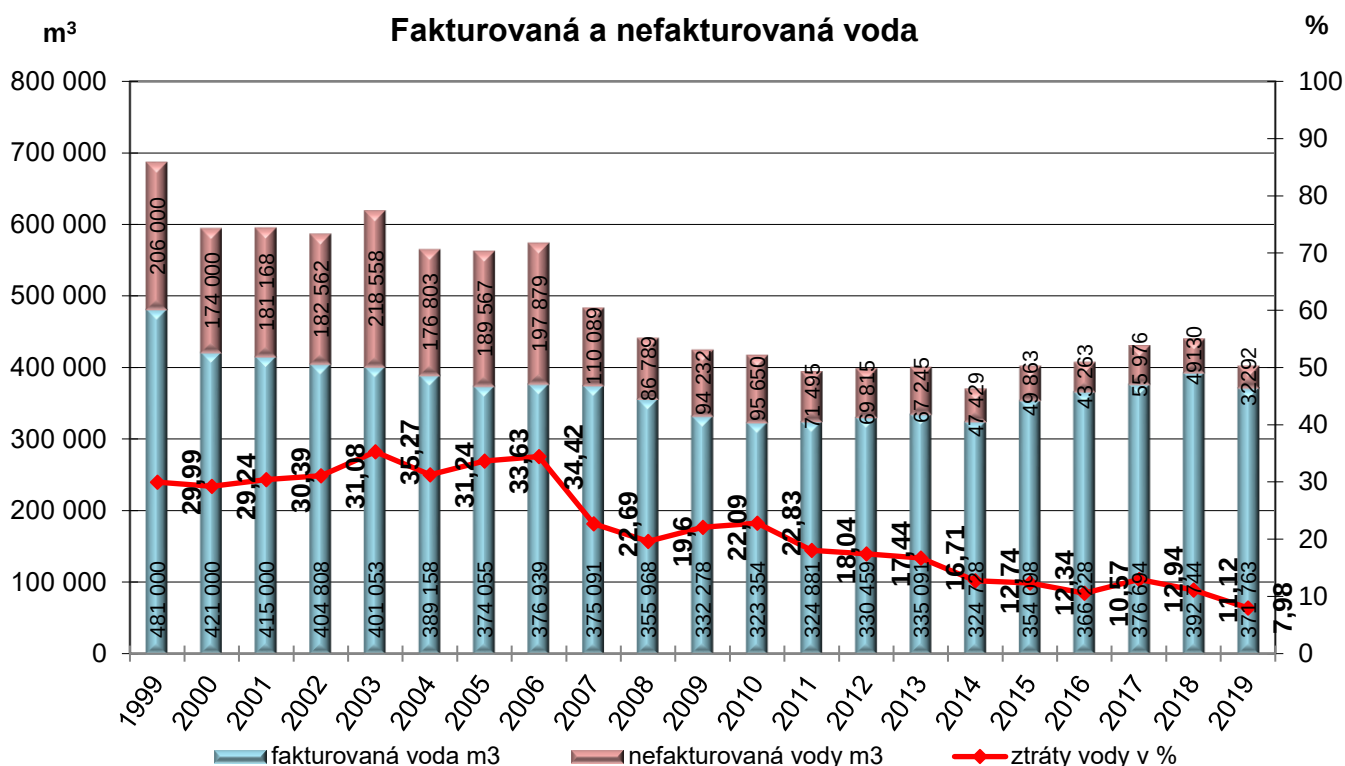

Voda fakturovaná (m³) v roce 2019

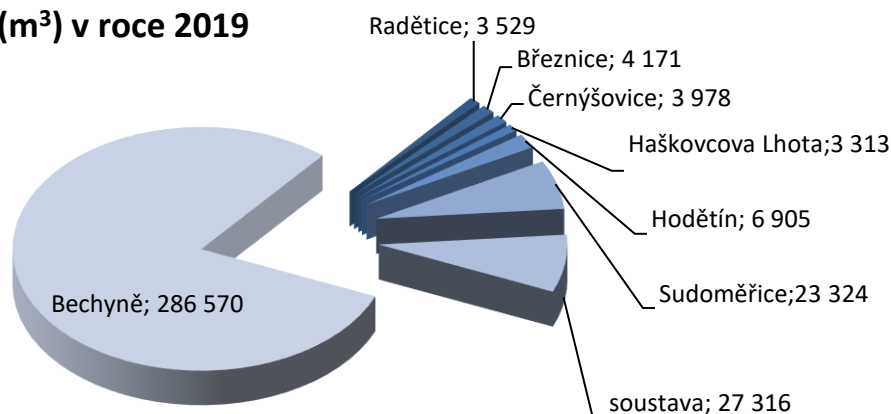

Délka vodovodního potrubí pro veřejnou potřebu, které je využíváno pro zásobování vody jednotlivým odběratelům a které Vodárenské sdružení Bechyňsko provozuje, je celkem **91,75 km**.

Délka vodovodních řadů (bez přípojek) v jednotlivých obcích:

obec	Vodovodní řady, celková délka (km)
soustava Bechyňsko	27,32
Bechyně	27,92
Senožaty	1,17
Hvoždany	3,78
Sudoměřice u Bechyně	4,67
Bechyňská Smoleč vč. přívodního řadu	3,84
Bežerovice	1,03
Březnice vč. přívodního řadu	4,47
Hodětín	0,85
Nová Ves vč. přívodního řadu	0,76
Blatec	0,63
Haškovcova Lhota vč. přívodního řadu	3,21
Černýšovice vč. přívodního řadu	4,03
Hutě vč. přívodního řadu	2,76
Radětice vč. přívodního řadu	5,31
CELKEM	91,75


7.2. Vodné, kalkulace a náklady v roce 2019

Cena pro vodné pro rok 2019 Bechyňsko


pohyblivá složka	ve výši	42,93 Kč/m³ + 15% DPH = 49,14 Kč/m ³
pevná složka	pro Qn 2,5 [Q _{3_4}] (20)	386,- Kč/rok + 15% DPH = 443,90 Kč/rok
	pro Qn 6 [Q _{3_10}] (30)	2 049,- Kč/rok + 15% DPH = 2 356,35 Kč/rok
	pro Qn 10 [Q _{3_16}] (40)	5 604,- Kč/rok + 15% DPH = 6 444,60 Kč/rok
	pro Qn 15 [Q _{3_25}] (50:100)	12 519,- Kč/rok + 15% DPH = 14 396,85 Kč/rok

Qn - trvalý průtok pitné vody vodoměrem v m³/hod. (v závorce je uveden průměr potrubí v mm)

U odběratelů, kde není osazen vodoměr, se pevná složka určuje dle průtoku pitné vody přípojkou v m³/hod. Většina odběratelů má osazen vodoměr Qn 2,5 tj. vodoměr s průtokem 2,5 m³/hod. V domech s více bytovými jednotkami bývá osazen fakturační vodoměr Qn 6 nebo Qn10.

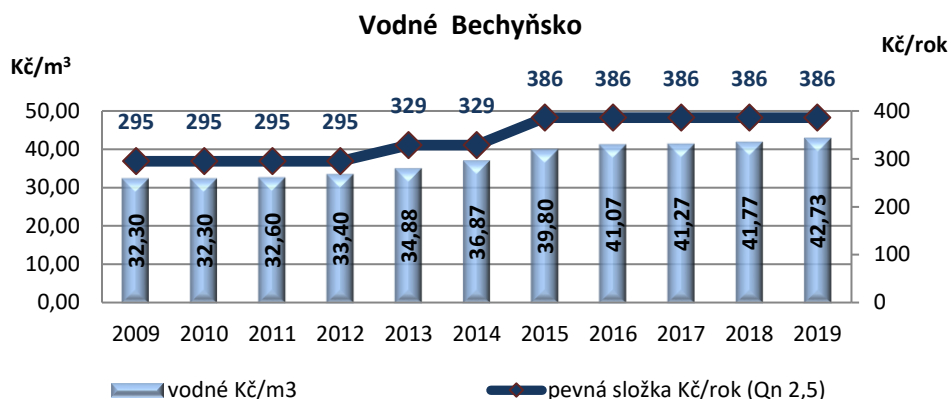


V následujícím grafu je množství dodané vody odběratelům:

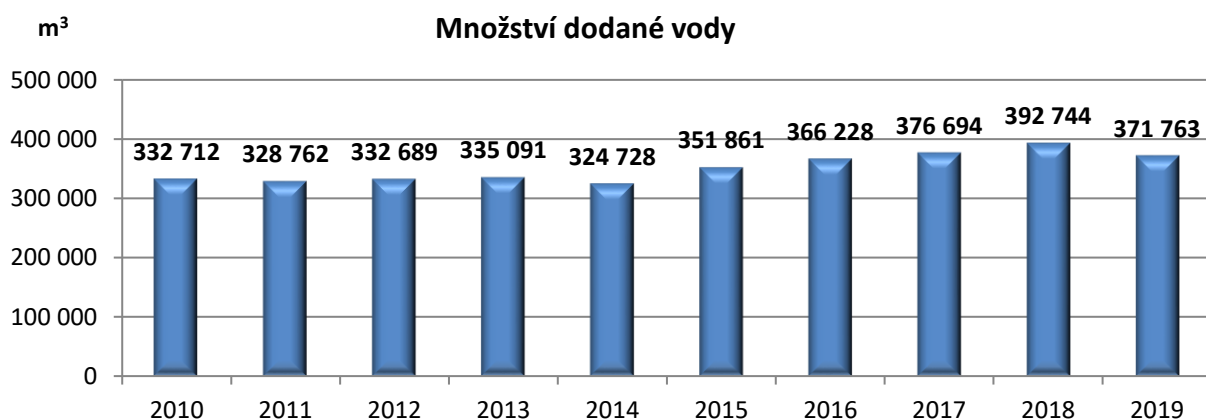


V následujících grafech je uveden podíl jednotlivých oprávněných nákladů na soustavě a rozvodných sítích při dodávce pitné vody. Jedná se o náklady v ceně vody předané ze soustavy a v ceně vodného v rozvodných sítích (RVS) pro koncové odběratele. Kalkulace vodného je zveřejněna:

<http://www.vs.bechynsko.cz/informace-pro-odberatele/porovnani-vsech-polozek-vypoctu-ceny-kalkulace/>

Roční náklady na předanou vodu ze soustavy v Kč

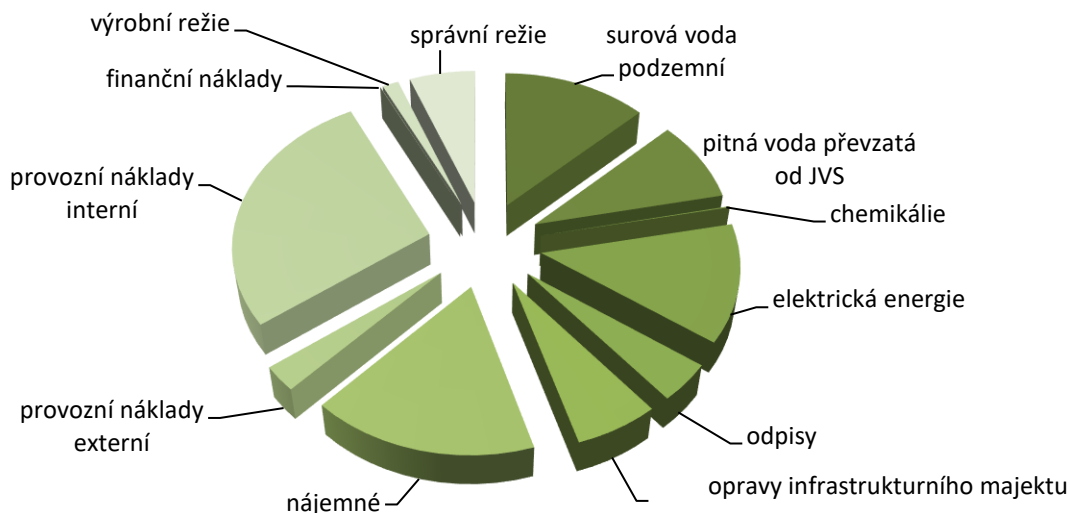

Roční celkové náklady na pitnou vodu v Kč

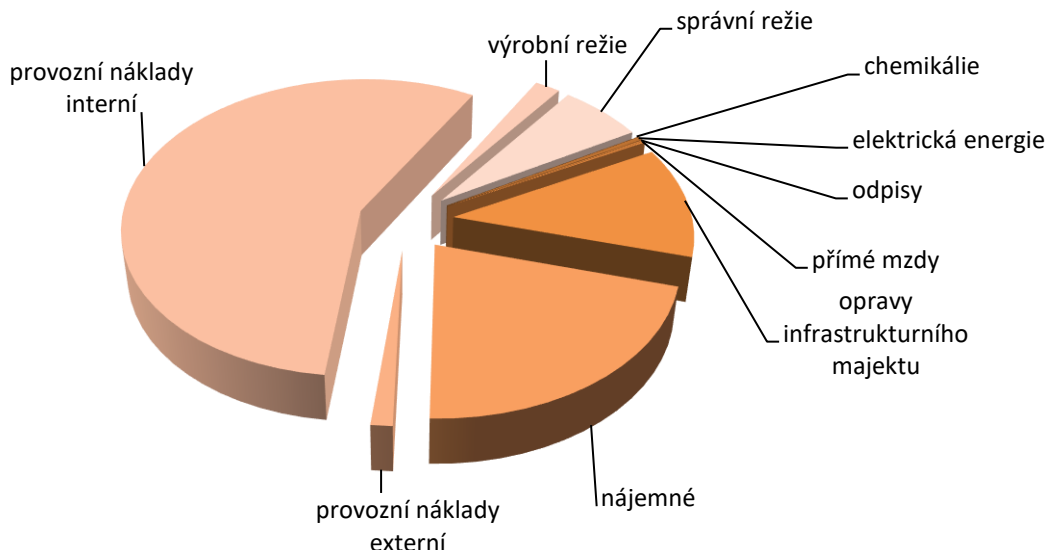

7.3. Kvalita pitné vody

Rozbory pitné vody v roce 2019 prováděla společnost ČEVAK a.s., České Budějovice. Harmonogram odběru vzorků pitné vody je zpracován v souladu s platnou legislativou. Výsledky rozborů pitné vody jsou průběžně zasílány do databáze Ministerstva zdravotnictví. Krajská hygienická stanice provádí každoročně kontrolu prováděných rozborů vč. kontroly dodržování provozních řádů vodovodu.

Rozbory pitné vody jsou zveřejněny:

<http://www.vs.bechynsko.cz/informace-pro-odberatele/kvalita-vody/>

8. Odvádění a čištění odpadních vod města Bechyně

8.1. Odvádění a čištění odpadních vod

Vodárenské sdružení Bechyňsko provozuje v Bechyni 26,652 km kanalizačních řadů.

Kanalizace pro veřejnou potřebu je provozována dle provozního řádu kanalizace města Bechyně, dle provozního řádu čistírny odpadních vod a dle schváleného kanalizačního řádu. Kanalizační síť města Bechyně je jednotná z různých materiálů a je zakončena mechanicko-biologickou čistírnou odpadních vod. Některé nemovitosti nejsou napojeny na kanalizaci a odpadní vody odtékají přímo do vodoteče. Pro vypouštění odpadních vod z kanalizace pro veřejnou potřebu do vodních toků jsou vydána povolení:

čj. VH 2221/3/02-Ja ze 4.7.2002 pro vypouštění odpadních vod z volných výpustí Zářečí, Lišky, Senožaty, Hvoždany


čj. METAB 42285/2010/OŽP/Ja z 31.8.2010 vypouštění odpadních vod z volných výpustí Zářečí, Lišky, Senožaty, Hvoždany – prodloužení platnosti povolení

čj. METAB 54301/2015/OŽP/Ja z 9.11.2015 – povolení vypouštění odpadních z ČOV Bechyně

V roce 2019 pokračovala rekonstrukce a intenzifikace ČOV. V době stavby platí povolení vypouštění METAB 23319/2017/OŽP z 26.5.2017. Investorem stavby je město Bechyně.


V následujícím grafu je vývoj množství čištěných vod a množství fakturovaných odpadních vod. Ve sloupci přítok na ČOV je uvedeno množství vod, které byly vyčištěny přes tzv. hrubé předčištění Huber Ro5, v dalším sloupci jsou uvedeny biologicky čištěné odpadní vody. Množství čištěné odpadní vody na ČOV Bechyně bylo v roce 2019 cca 1,6 x vyšší než množství vyfakturované odpadní vody. V celkovém množství fakturované vody 249 232 m³ je započítána i voda srážková (41 278 m³). Množství čištěné odpadní vody je závislé na úhrnu srážek v daném období a množství balastní vody, tj. vody prosakující do kanalizace.

Odpadní voda čištěná na ČOV

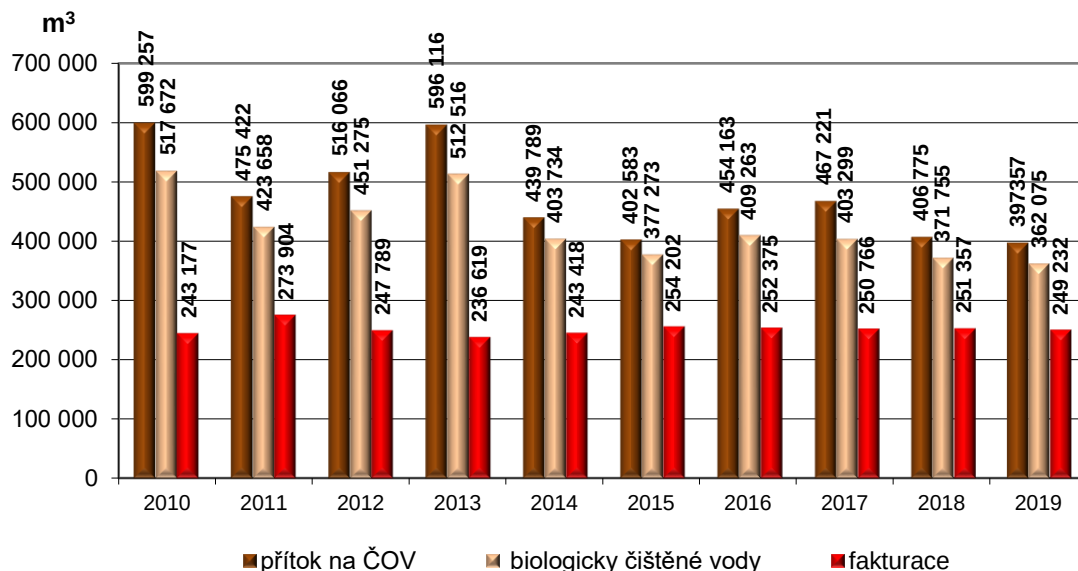

Mezi provozní ukazatele s velkým vlivem na náklady patří elektrická energie a chemikálie. Největší odběr elektrické energie mají dmychadla na provzdušnění aktivační nádrže, kde jsou instalovány provzdušňovací elementy Fortex. Pro provoz ČOV jsou nezbytná čerpadla vnitřní recirkulace, čerpadla vratného kalu a míchadla denitrifikace. Všechna tato el. zařízení fungují 24 hod. denně. Mezi chemikálie patří flokulant, který je používán na srážení kalu při zahušťování a při lisování kalu, a Ferrodual, který je používán na srážení fosforu v odpadní vodě. V roce 2019 probíhala stavba intenzifikace ČOV a to mělo vliv na některé náklady. Výrazně se snížily náklady za chemikálie, protože v určité fázi stavby nebylo možné srážet v odpadní vodě fosfor a proto se nespotřebovával Ferrodual a i množství likvidovaného kalu oproti běžnému provozu pokleslo. Viz graf.

Vývoj množství čištěné vody a nákladů na ČOV Bechyně

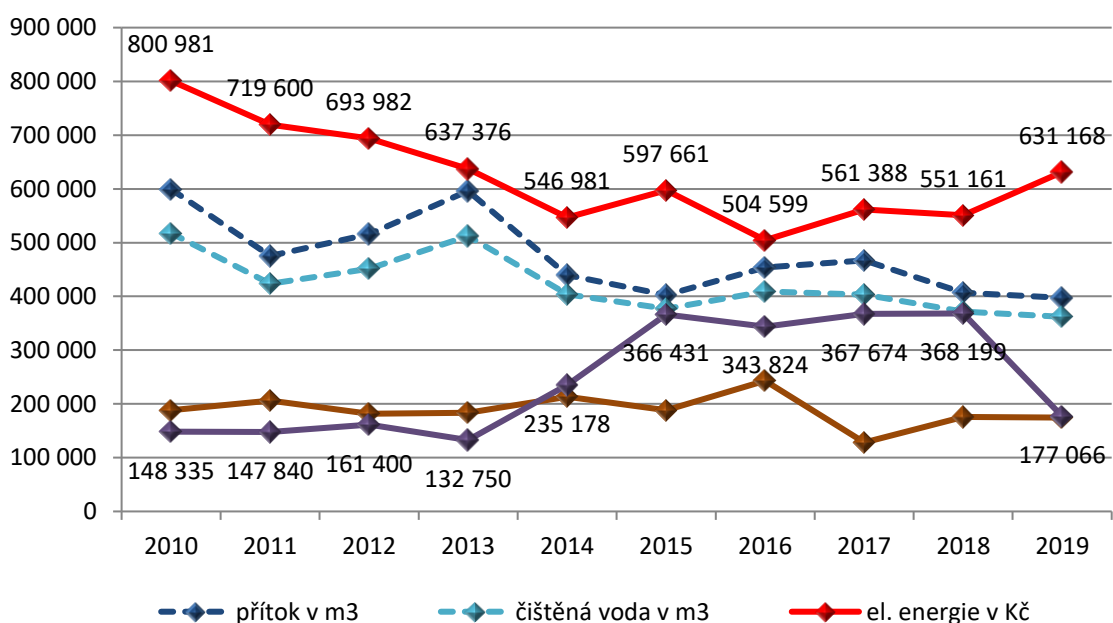


8.2. Stočné, kalkulace a náklady v roce 2019

Cena pro stočné pro rok 2019

stočné Bechyně a Zářečí


pohyblivá složka	ve výši		32,29 Kč/m³ + 15% DPH = 37,13 Kč/m³
pevná složka	pro Qn 2,5 (20)		256,- Kč/rok + 15% DPH = 294,40 Kč/rok
	pro Qn 6 (30)		1 373,- Kč/rok + 15% DPH = 1 578,95 Kč/rok
	pro Qn 10 (40)		3 737,- Kč/rok + 15% DPH = 4 297,55 Kč/rok
	pro Qn 15 (50:100)		8 299,- Kč/rok + 15% DPH = 9 543,85 Kč/rok

Cena stočného je v souladu s podmínkami Státního fondu životního prostředí, který poskytl Městu Bechyně dotaci na kanalizaci v Zářečí. Výše pevné složky se určuje dle velikosti vodoměru na vodovodní přípojce.

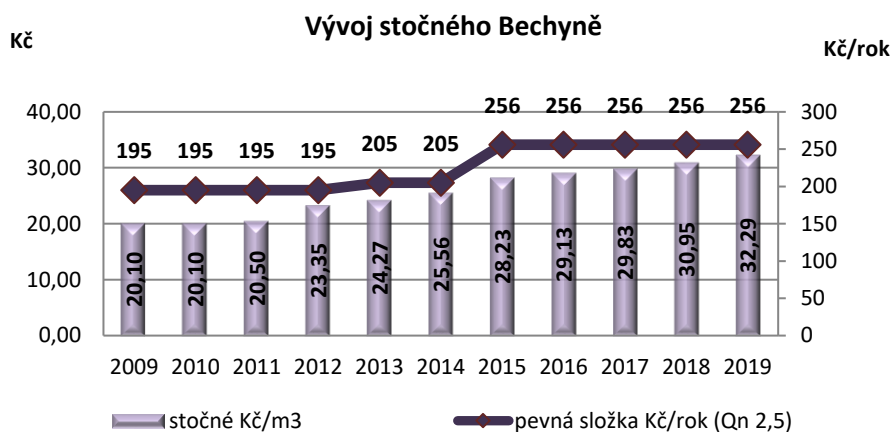


Množství fakturované odpadní a srážkové vody v Bechyni v roce 2019:

	odpadní vody m ³	srážkové vody m ³	množství celkem m ³
Bechyně	207 954	41 278	249 232

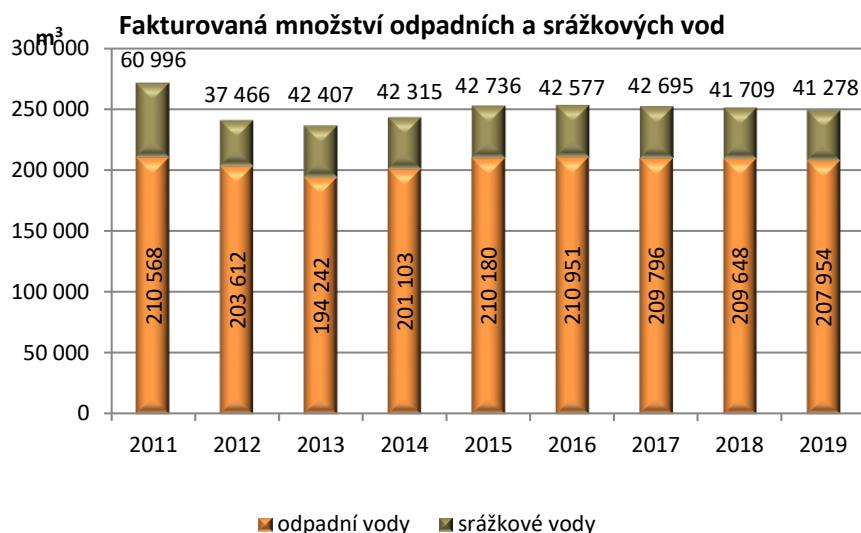

Kalkulace stočného je zveřejněna: <http://www.vs.bechynsko.cz/informace-pro-odberatele/porovnani-vsech-polozek-vypoctu-ceny-kalkulace/>

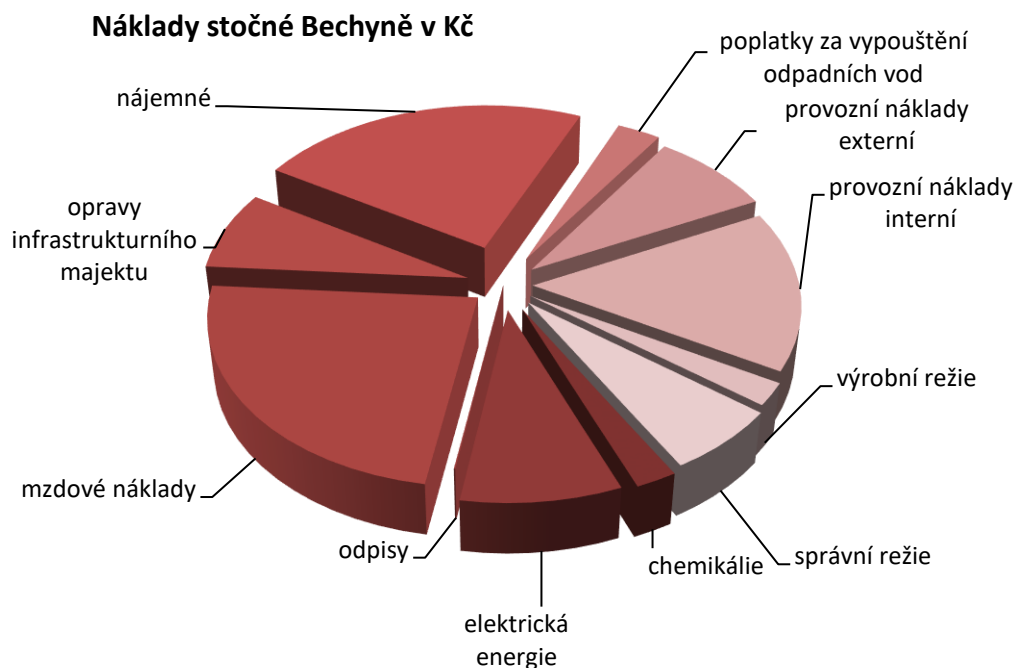

9. Odvádění odpadních vod Hvožd'any, Senožaty, Lišky

9.1. Odvádění odpadních vod


Vodárenské sdružení Bechyňsko provozuje ve Hvožd'anech 2,463 km, Senožatech 1,647 km a na Liškách 0,3 km kanalizačních řadů.

Kanalizace pro veřejnou potřebu je provozována dle provozního řádu kanalizace místních částí Hvožd'any, Senožaty a dle schváleného kanalizačního řádu. Jedná se o jednotnou kanalizační síť z různých materiálů. Odpadní voda z kanalizace odtéká přes volné výpustě do vodoteče. Pro vypouštění odpadních vod do vodních toků jsou vydána povolení:

čj. VH 2221/3/02-Ja ze 4.7.2002 pro vypouštění odpadních vod z volných výústí Zářečí, Lišky, Senožaty, Hvožd'any

čj. METAB 42285/2010/OŽP/Ja z 31.8.2010 vypouštění odpadních vod z volných výpustí Zářečí (ukončeno), Lišky, Senožaty, Hvožd'any – prodloužení platnosti povolení

Množství vypouštěných odpadních vod do vodoteče není měřeno.

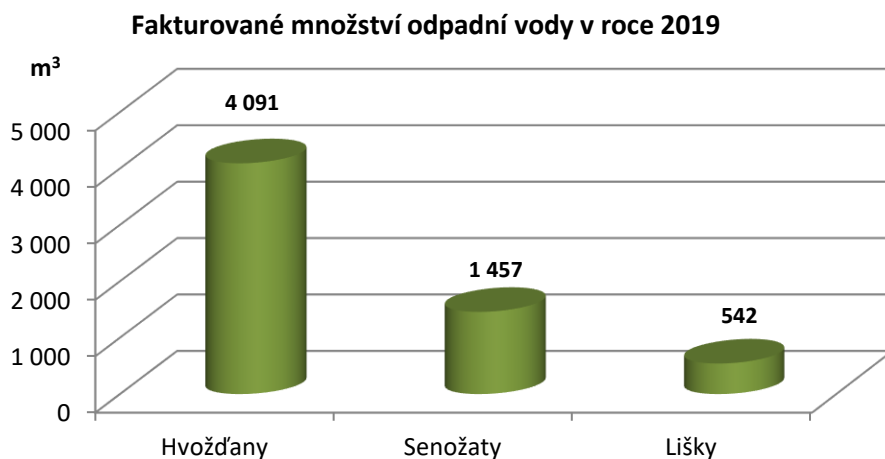

Cena pro stočné pro rok 2019

stočné Hvožd'any, Senožaty, Lišky

pohyblivá složka

ve výši

15,70 Kč/m³ + 15% DPH = 18,06 Kč/m³

pevná složka

pro Qn 2,5

(20)


130,- Kč/rok + 15% DPH = 149,50 Kč/rok

pro Qp 6


(30)

749,- Kč/rok + 15% DPH = 861,35 Kč/rok

Vývoj stočného - Hvožd'any, Senožaty, Lišky

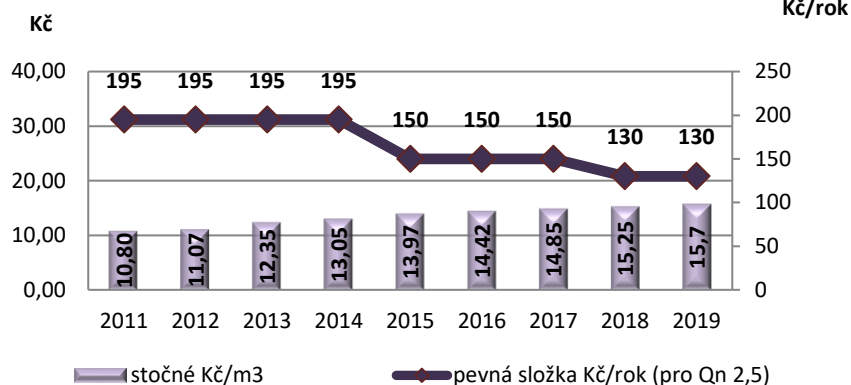


Fakturovaná množství odpadních a srážkových vod

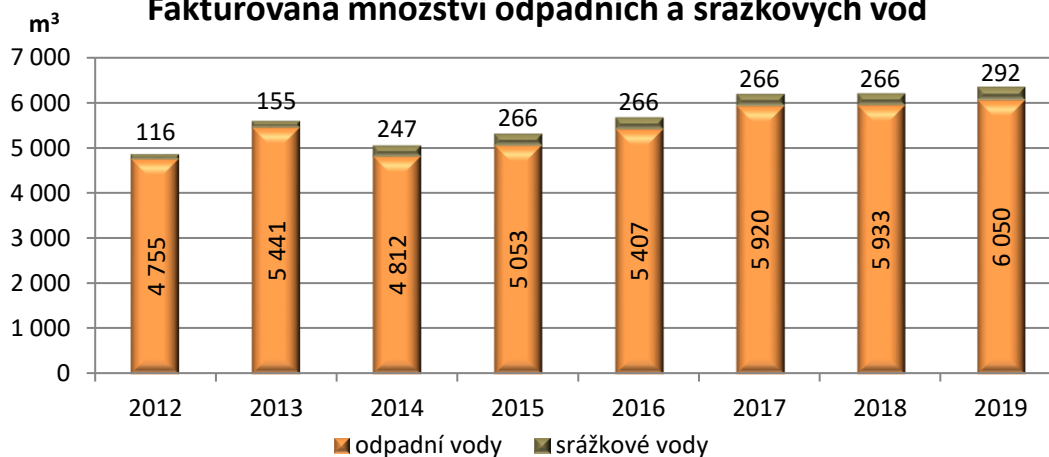

V následujícím grafu je uveden podíl jednotlivých oprávněných nákladů na ceně stočného.

Kalkulace stočného je zveřejněna: <http://www.vs.bechynsko.cz/informace-pro-odberatele/porovnani-vsech-polozek-vypoctu-ceny-kalkulace/>

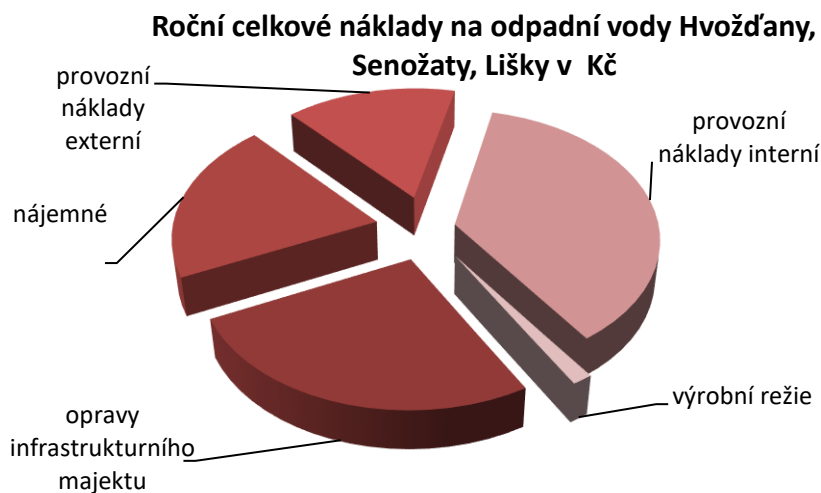

10. Odvádění odpadních vod obce Sudoměřice u Bechyně

10.1. Odvádění odpadních vod

Vodárenské sdružení Bechyňsko provozuje v obci celkem 5,18 km kanalizačních řadů, z toho v Sudoměřicích u Bechyně 4,16 km a v Bechyňské Smolči 1,02 km.

Kanalizace pro veřejnou potřebu je provozována dle provozního řádu kanalizace obce Sudoměřice u Bechyně a dle schváleného kanalizačního řádu.

Pro vypouštění odpadních vod do vodních toků je vydáno povolení:

čj. S-META 19112/2007 OŽP/Ja z 26.9.2007 pro Bechyňskou Smoleč

čj. METAB 33498/2011/OŽP/Ja z 30.6.2011 pro Sudoměřice u Bechyně


čj. METAB 58181/2016/OŽP/Ja z 7.12.2016 prodloužení platnosti povolení pro Sudoměřice a Bechyňskou Smoleč

Množství vypouštěných odpadních do recipientu není v Sudoměřicích ani v Bechyňské Smolči měřeno.

10.2. Stočné, kalkulace a náklady v roce 2019


Cena pro stočné pro rok 2019 stočné Sudoměřice, Bechyňská Smoleč

pohyblivá složka	ve výši	6,20 Kč/m³ + 15% DPH = 7,13 Kč/m³
pevná složka	pro Qn 2,5 (20)	36,- Kč/rok + 15% DPH = 41,40 Kč/rok
	pro Qn 6 (30)	190,- Kč/rok + 15% DPH = 218,50 Kč/rok

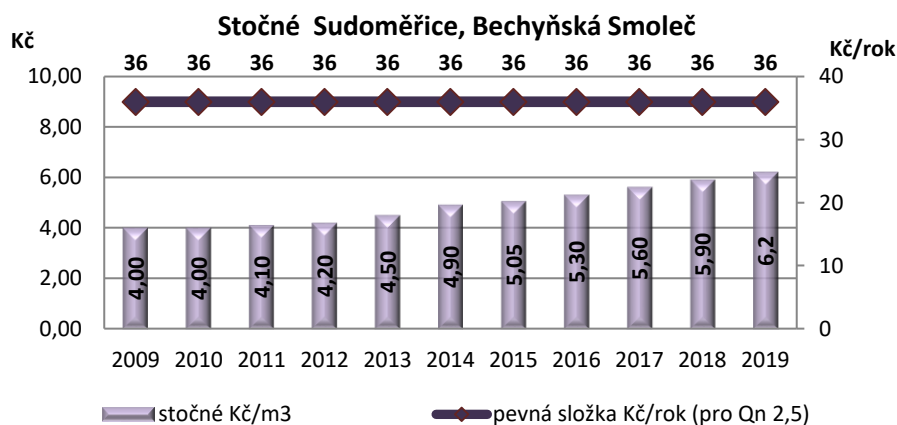


Fakturace - odpadní a srážkové vody v roce 2019:

	odpadní vody m ³	srážkové vody m ³	pevná složka Kč	pohyblivá složka Kč	srážková voda Kč	celkem stočné Kč
Sudoměřice	15 126	4 880	6 581	93 781	30 258	130 620
Bechyňská Smoleč	4032	0	2 025	24 998		27 023

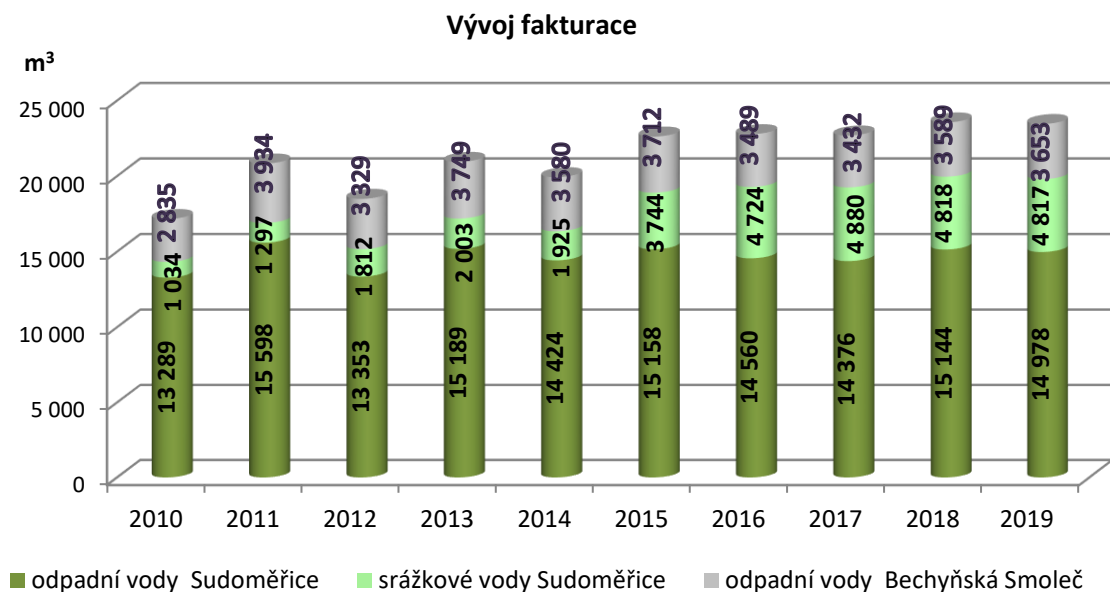

V následujícím grafu je uveden podíl jednotlivých oprávněných nákladů na ceně stočného. Kalkulace stočného je zveřejněna: <http://www.vs.bechynsko.cz/informace-pro-odberatele/porovnani-vsech-polozek-vypoctu-ceny-kalkulace/>

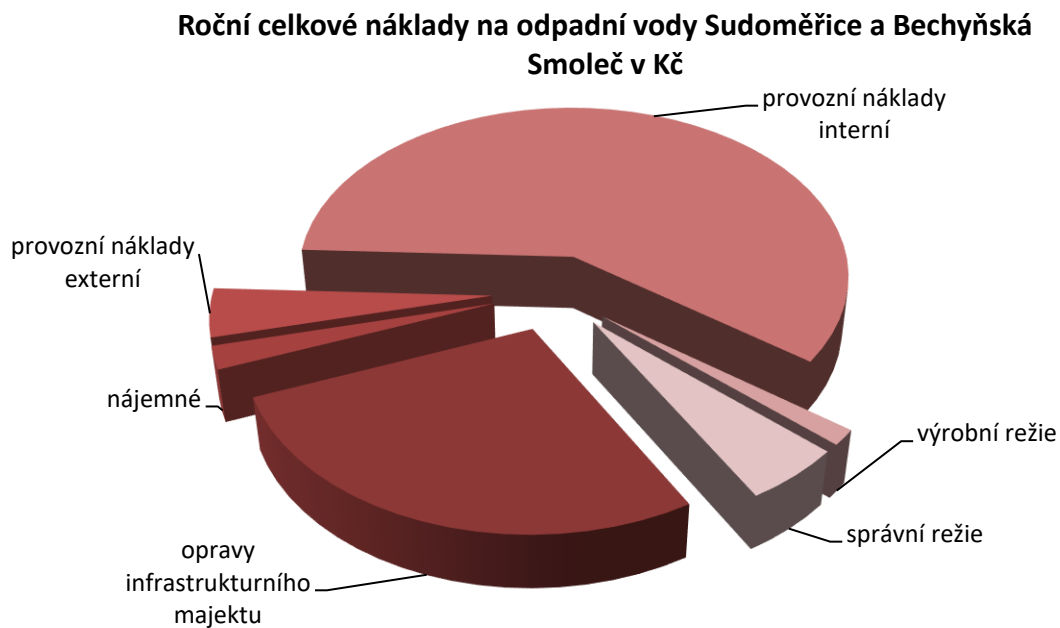

11. Odvádění odpadních vod obce Radětice

11.1. Odvádění odpadních vod

Kanalizace pro veřejnou potřebu Obce Radětice je provozována od 1.1.2012. Délka kanalizace, kterou Vodárenské sdružení Bechyňsko provozuje, je 3,583 km.

Kanalizace v Raděticích je provozována dle schváleného provozního řádu kanalizace a dle schváleného kanalizačního řádu. Množství vypouštěných odpadních vod do recipientu není měřeno.


Pro vypouštění odpadních vod do vodních toků bylo vydáno povolení: č. METAB 42546/2017/OŽP/JJah z 23.8.2017.

V roce 2019 byla v obci Radětice provedena výstavba ČOV.

11.2. Stočné, kalkulace a náklady v roce 2019


Cena pro stočné pro rok 2019 stočné Raděnice

pohyblivá složka	ve výši	5,20 Kč/m³ + 15% DPH = 5,98 Kč/m ³
pevná složka	pro Qn 2,5 (20)	26,- Kč/rok + 15% DPH = 29,90 Kč/rok
	pro Qn 6 (30)	135,- Kč/rok + 15% DPH = 155,25 Kč/rok

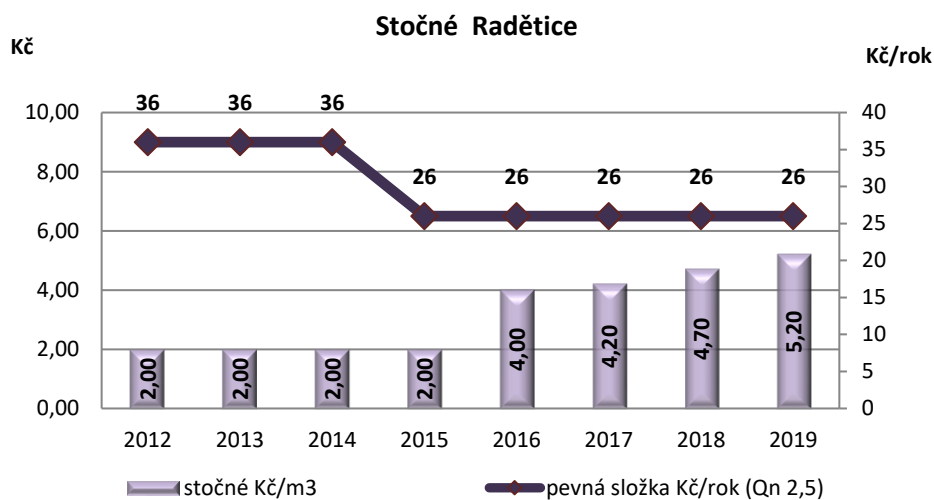

V tabulce a grafu je množství vyfakturované odpadní a srážkové vody v roce 2019 a fakturované částky za odpadní a srážkové vody.

	odpadní vody m ³	srážkové vody m ³	pevná složka Kč	pohyblivá složka Kč	srážková voda Kč	celkem stočné Kč
Raděnice	7 800	786	2 609	40 560	4 087	47 256

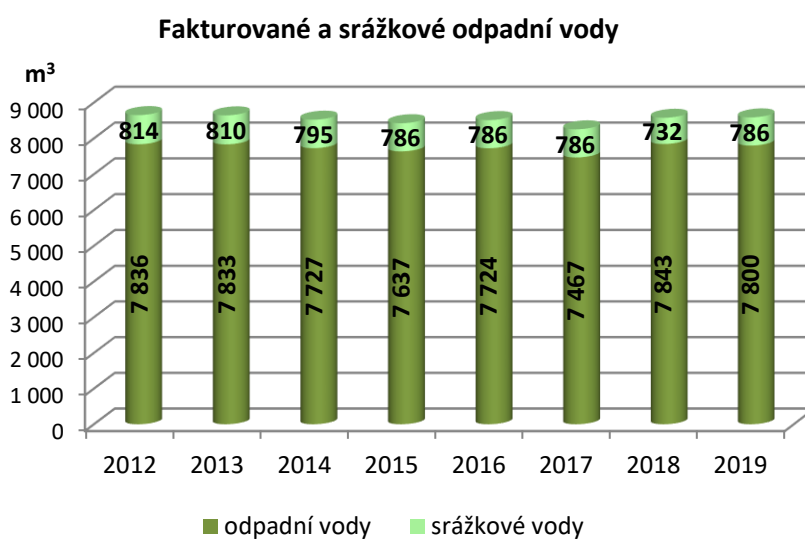

V následujícím grafu je uveden podíl jednotlivých oprávněných nákladů na ceně stočného. Kalkulace stočného je zveřejněna: <http://www.vs.bechynsko.cz/informace-pro-odberatele/porovnani-vsech-polozek-vypoctu-ceny-kalkulace/>

Roční celkové náklady na odpadní vody Raděnice v Kč

